



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Diomar da Silva	Setor: GRAXARIA
CPF : 82085358187	Cargo: OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO
RG : /	Nascimento: 16/02/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 21 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura :49C120AC70F1DBE65F1525A9C61D7E67
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :774392


CPF :820.853.581-87
CNPJ :11.392.754/0001-50
Nascimento :16/02/1977
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/10/2025

Paciente :Diomar da Silva
Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Idade : 48 anos
Setor :GRAXARIA
Função :OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

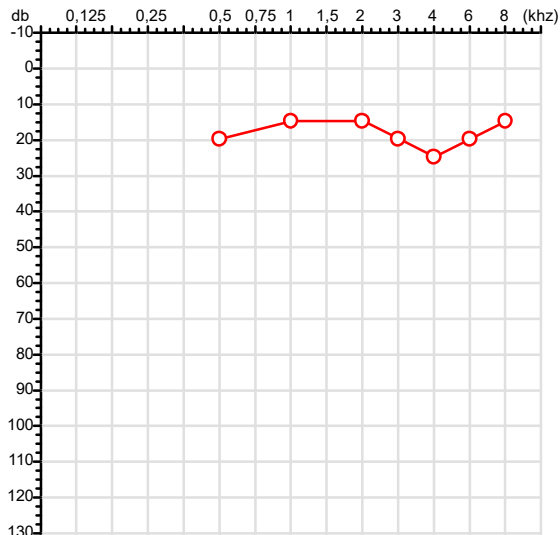

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

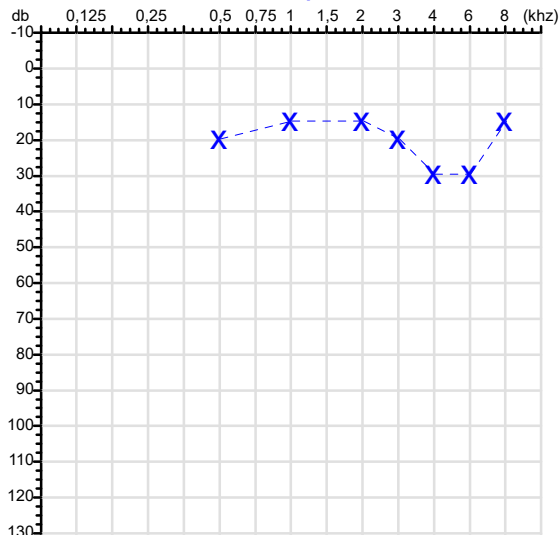

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	30	30	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	30	30	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :25D377A5E13247E27B7D0E3B65AEBBA6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diomar da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 555456	Paciente: Diomar da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 21/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82085358187	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/10/2025 Liberado em: 21/10/2025 15:34

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,39	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.130/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	73,0%	5.205/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	73,0%	5.205/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	121/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	43/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	17,1%	1.219/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,6%	542/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	152.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,190%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



Nome: DIOMAR DA SILVA

Médico: HISMET

Data: 21/10/2025

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 16/02/1977

CRM: 175069-MT

Protocolo: 997234

Senha: 611393

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1