



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Heloisa Maria Faria Martins Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 04496399164 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 24/03/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :573F9FBA8EEC03901AB14B644AB18CD8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :774460


CPF :044.963.991-64
CNPJ :24.764.706/0001-98
Nascimento :24/03/2005
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/10/2025

Paciente :Heloisa Maria Faria Martins
Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Idade : 20 anos
Setor :LABORATORIO VIA SECA
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

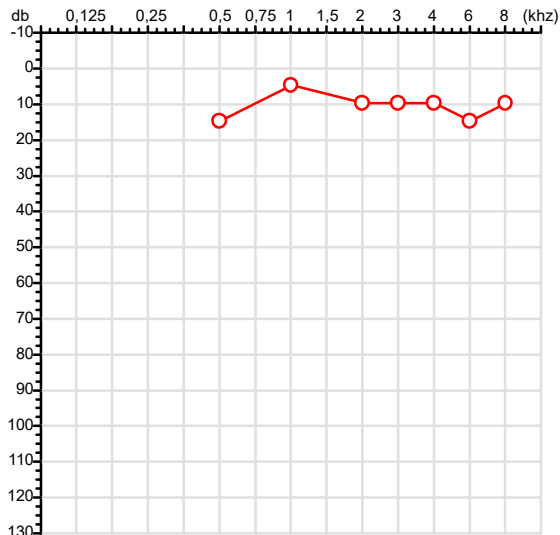

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	5	10	10	10	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	5	10	10	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

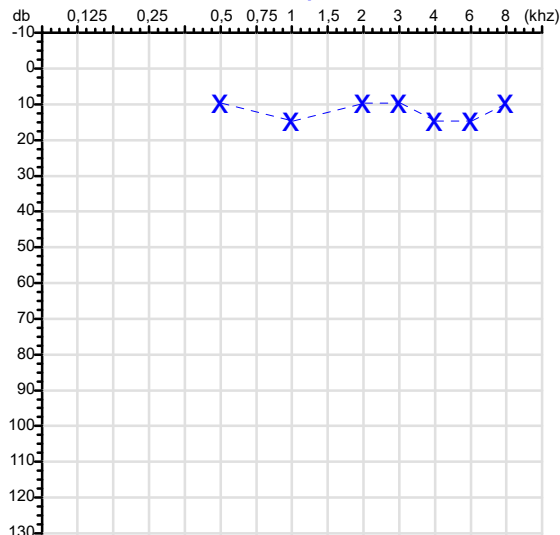

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	15	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AA5C55674D2163278EFEBDE8387D6A6B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Heloisa Maria Faria Martins

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 555560	Paciente: Heloisa Maria Faria Martins	Sexo: Feminino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 21/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04496399164	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/10/2025 Liberado em: 21/10/2025 15:31

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,38	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,9	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	10.220/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,0%	6.950/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	68,0%	6.950/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	174/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	82/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,0%	2.248/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,5%	767/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	281.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,34%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662