



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Thais do Espirito Santo Oliveira Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 03147700119 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 10/03/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : AB356CE5BEBD431C15032CCA1205279E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :774524

CPF :031.477.001-19
CNPJ :24.764.706/0001-98
Nascimento :10/03/1990
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/10/2025

Paciente :THAIS DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA
Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Idade : 35 anos
Setor :LABORATORIO VIA SECA
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO

RG :/

Orelha Direita

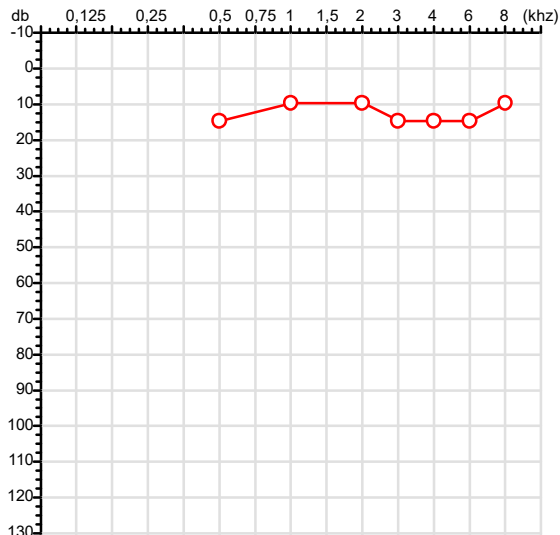

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

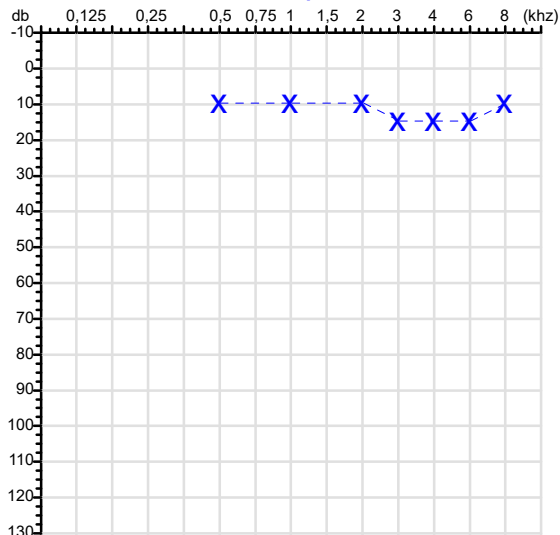

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D6D0CCFC534E48A93025C493D8F59EA3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thais do Espírito Santo Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 555588	Paciente: Thais do Espírito Santo Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 21/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03147700119	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/10/2025 Liberado em: 21/10/2025 15:30

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,49	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.790/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,7%	3.850/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,7%	3.850/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,5%	170/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	27/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	33,9%	2.302/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,5%	441/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	301.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,35%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662