
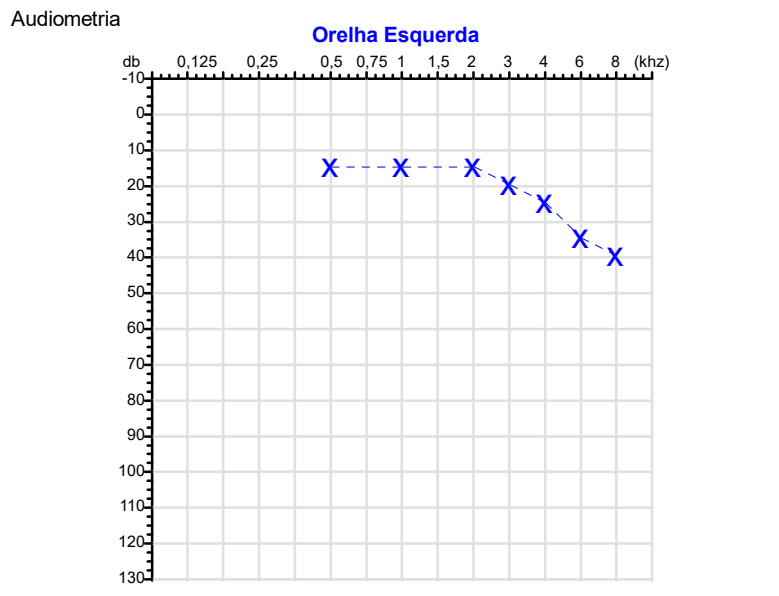


CPF :036.341.471-13	Paciente :WILKLENYA CHRISTINA FIGUEIREDO DO PRADO	RG :/
CNPJ :26.495.901/0001-95	Razão :MFS ASSESSORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI	
Nascimento :24/02/1989	Idade : 36 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :AGENTE DE VENDAS INTERNA	
Data do Exame : 23/10/2025		

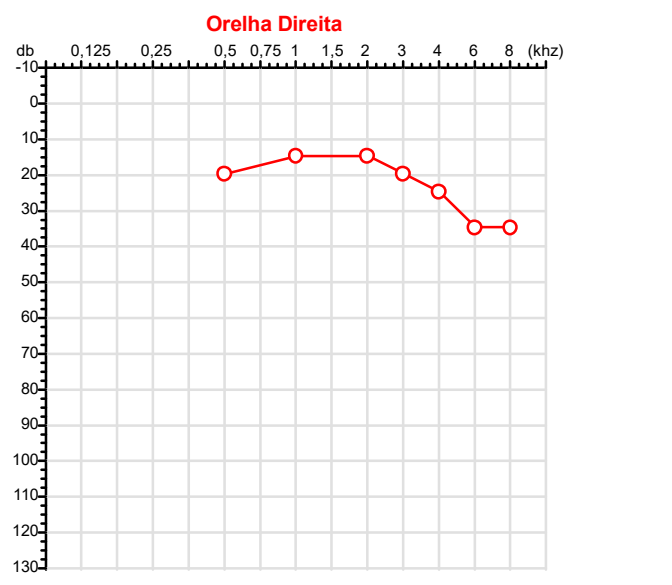

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	35	35

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	35	40

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	35	27

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	35	27

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva com configuração descendente leve

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :55C708EC217553221F320AB7E15A22CD
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wilkenya Christina Figueiredo do Prado
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025