

Exame n.º :775501


CPF :082.469.553-49
CNPJ :19.124.835/0001-81
Nascimento :19/01/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/10/2025

Paciente :Jarbson Dias Silva
Razão :JOSE ROBERTO GRIGIO
Idade : 28 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE OBRA

RG :0674229520181/SSP MA

Audiometria

Orelha Direita

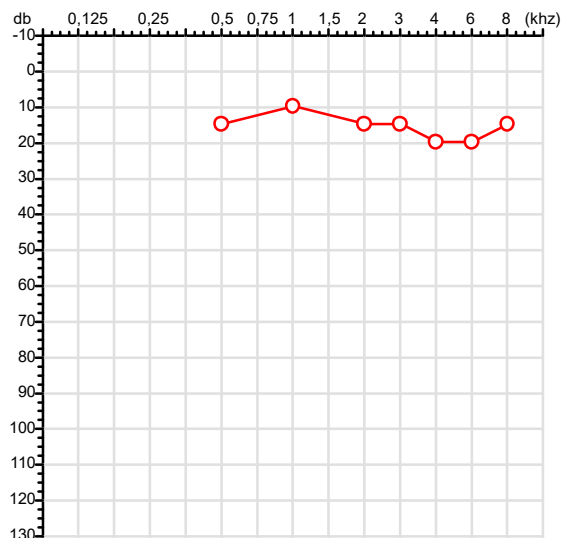

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

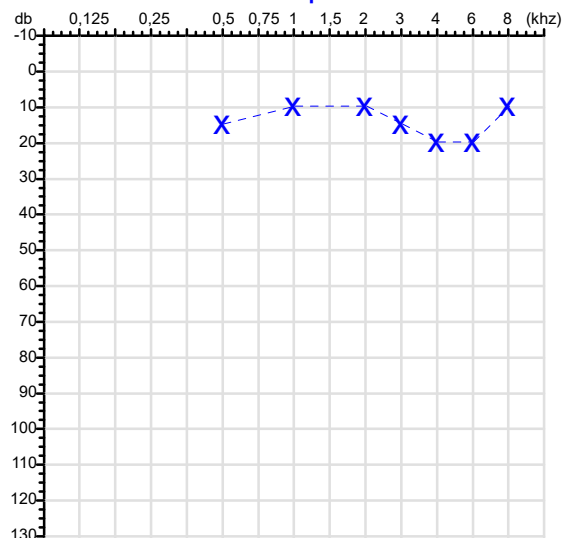

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8036B7438D589F3B1E84984BF2DDDFC3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jarbson Dias Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	JARBSO DÍAS SILVA		ID1	775501	Sexo	Masculino	Idade	28,7	Peso (kg)	66,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	19/01/1997	--	BMI (kg/m2)	21,6	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	3	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		07:59	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,98	4,85	82		
FEV1	L	3,47	4,07	85		
FEV1/FVC%	%	87,2	84,2	104		
FEV1/Vcmax%	%	87,2	84,2	104		

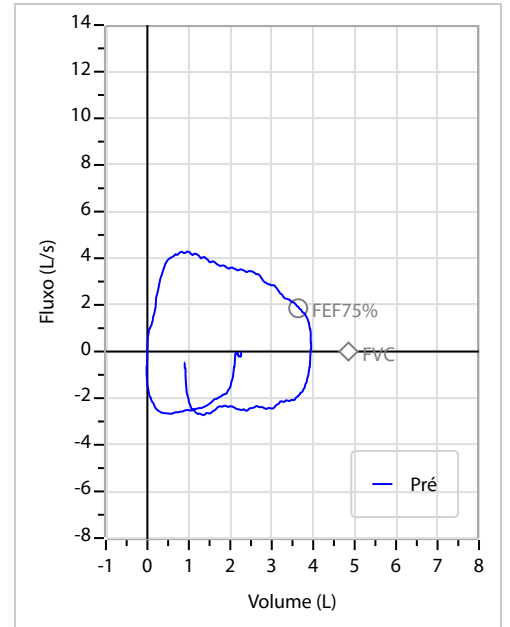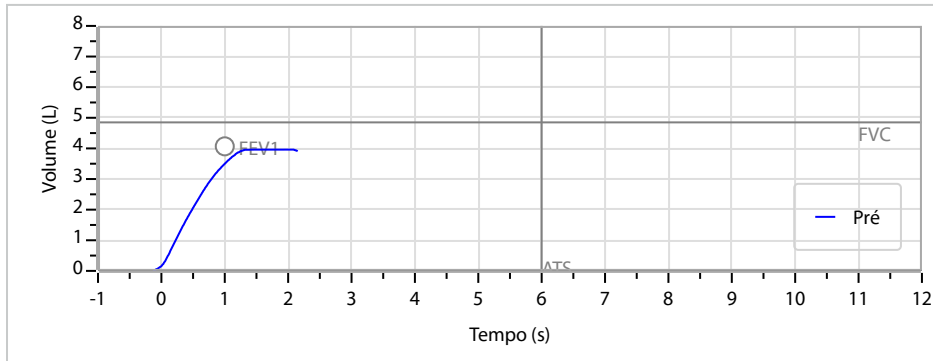

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,2% e um valor FVC de 3,98 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____