

Exame n.º :775587


CPF :040.997.781-00
CNPJ :45.253.105/0001-90
Nascimento :30/11/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/10/2025

Paciente :Alex de Oliveira Leite
Razão :A L SILVA
Idade : 33 anos
Setor :PRODUCAO
Função :SOLDADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

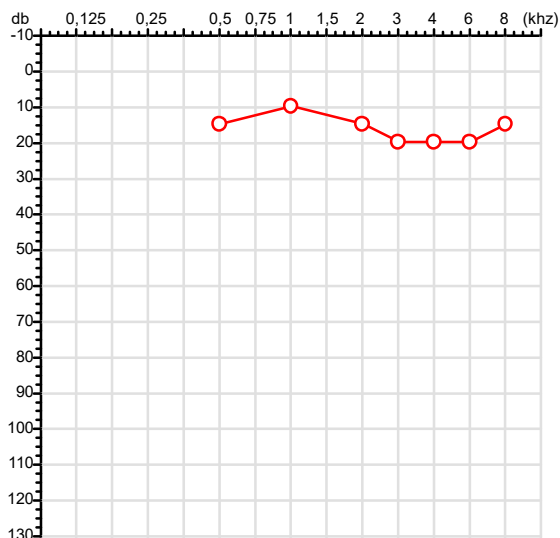

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

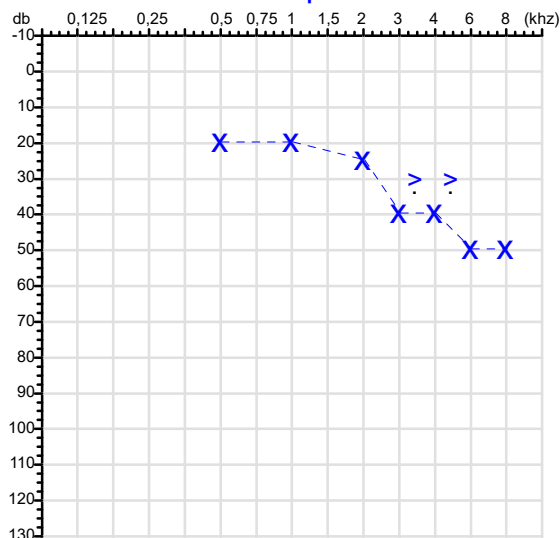

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	40	50	50

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	40	50	43

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :28AF3AD398C85E0657BAEF55451659EB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Alex de Oliveira Leite

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	ALEX DE OLIVEIRA LEITE		ID1	775587	Sexo	Masculino	Idade	33,9	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	30/11/1991	--	BMI (kg/m2)	23,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,9% e um valor FVC de 3,99 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão

Posição do Teste

09:43

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,99	4,57	87		
FEV1	L	3,43	3,80	90		
FEV1/FVC%	%	85,9	83,3	103		
FEV1/Vcmax%	%	85,9	83,3	103		

