

Exame n.º :775938


CPF :015.144.044-19
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :28/06/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 28/10/2025

Paciente :Alexsandro da Silva
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 44 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

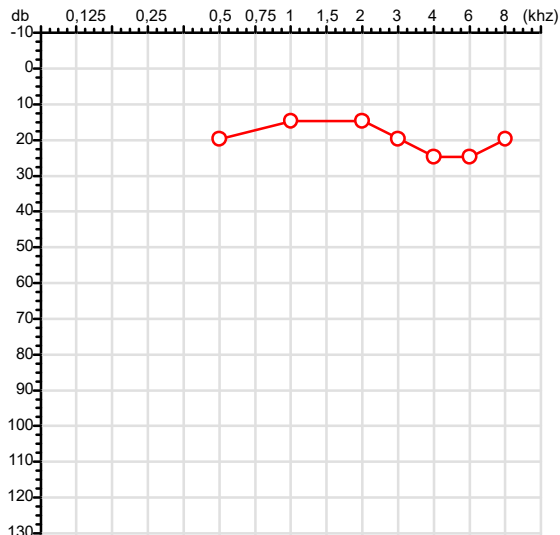

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

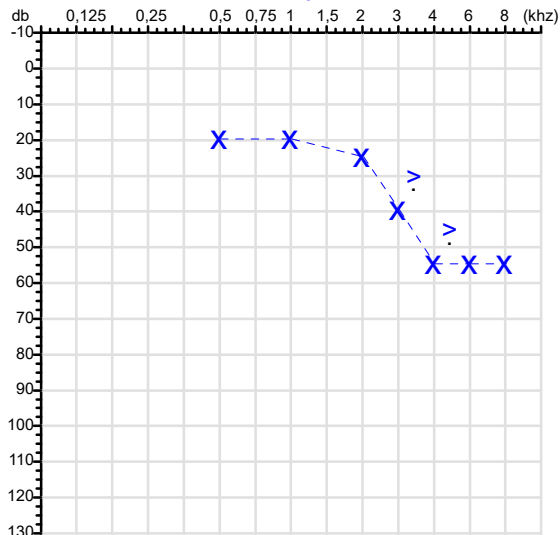

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	55	55	55

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	45	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	55	55	50

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :219322AA058DD45A432717129578DF0B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Alexsandro da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 775938
Primeiro Nome:Alexsandro da Silva
Sobrenome:
Data: 28/10/2025

Data de nascimento28/06/1981
Sexo : Macho
Peso (kg): 86.0
Altura (cm): 166.0

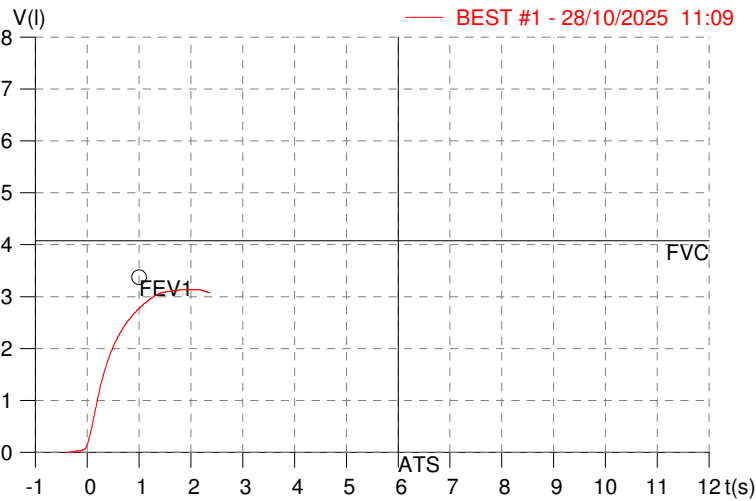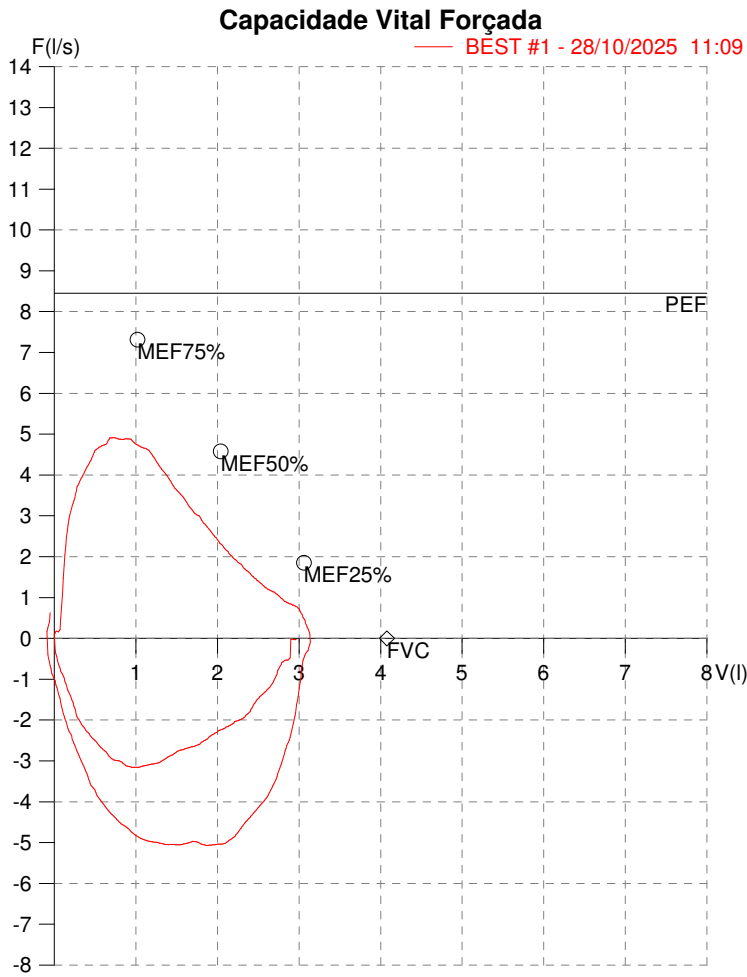

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.08	3.15	77.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.08	3.15	77.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.37	2.77	82.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.45	4.91	58.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.07	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	79.3	87.9	110.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.03	3.04	75.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.32	4.89	66.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.58	3.44	75.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.85	1.67	90.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	507.0	294.8	58.1

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 28/10/2025