



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.

Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222

Cidade / UF : CURITIBA / PR

Complemento :

CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Felipe Henrique da Silva Santos

Setor: OPERACIONAL

CPF : 07500964544

Cargo: ELETRICISTA

RG : /

Nascimento: 04/10/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assinatura :502DCCF3BEA6C8328999FD7444616B9B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :783412

CPF :075.009.645-44
 CNPJ :77.591.402/0001-32
 Nascimento :04/10/1996
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame :09/12/2025

Paciente :Felipe Henrique da Silva Santos
 Razão :JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A
 Idade :29 anos
 Setor :OPERACIONAL
 Função :ELETRICISTA

RG :/

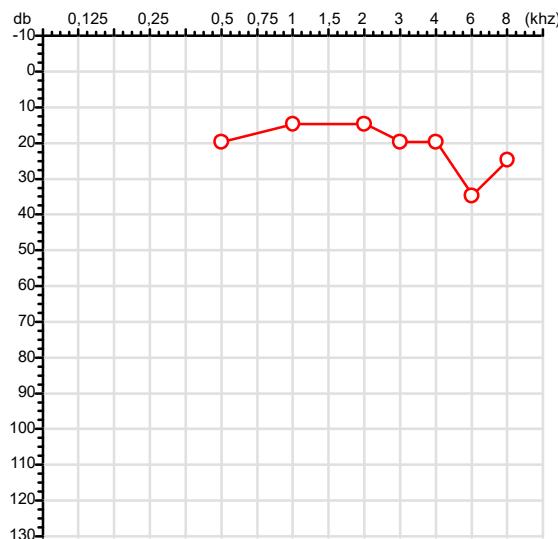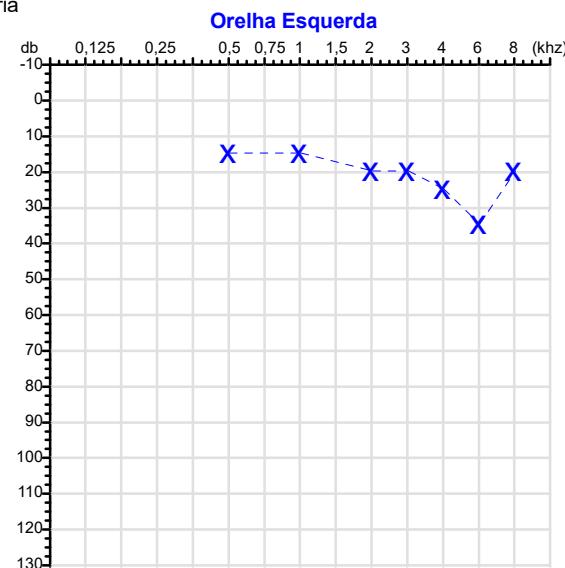Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	35	25

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :7839791E4EC5087557158577CB63AD57

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Felipe Henrique da Silva Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 783412
Primeiro Nome: FELIPE HENRIQUE
Sobrenome: SANTOS
Data: 09/12/2025

Data de nascimento: 04/10/1996
Sexo : Macho
Peso (kg): 59.0
Altura (cm): 187.0

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 09/12/2025 09:00

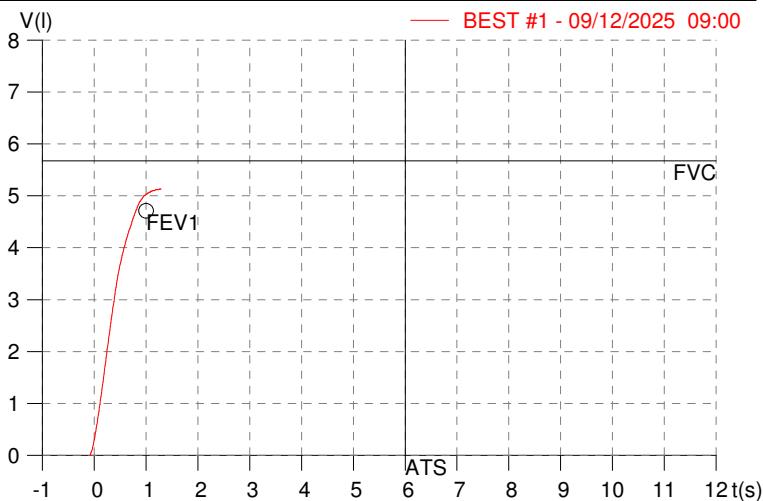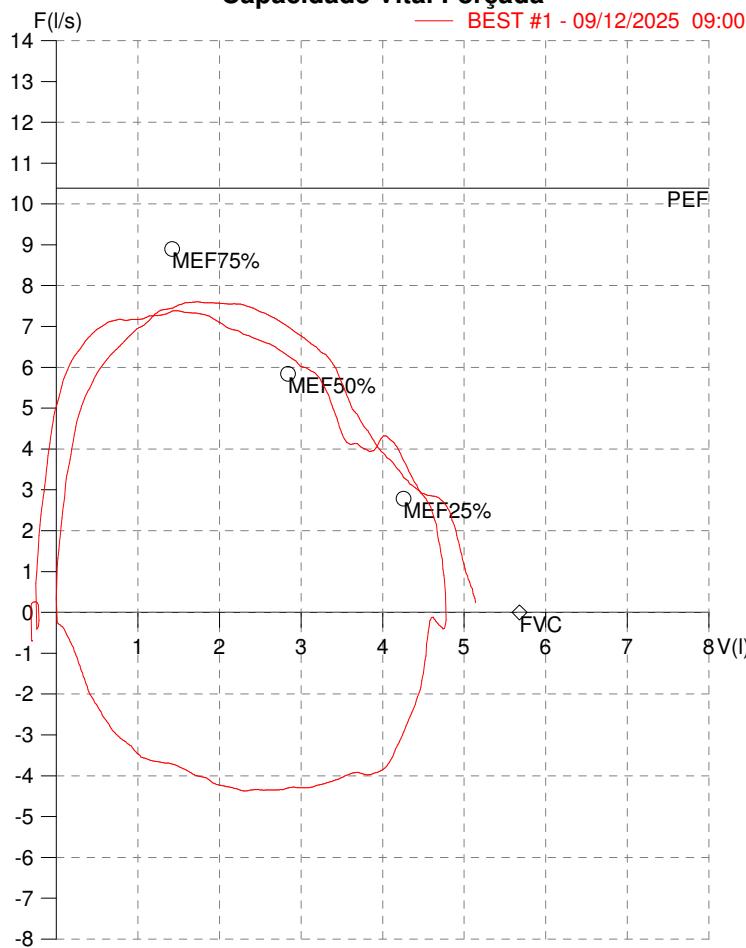

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.68	5.16	90.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.68	5.16	90.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.71	5.04	107.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.38	7.60	73.2
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.0	97.7	119.2
FEF25-75% l/sec	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.08	6.62	130.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.90	7.40	83.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.84	7.32	125.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.79	4.31	154.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	623.1	456.2	73.2

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 09/12/2025

Protocolo : 25120910551347

Data : 09/12/2025

Paciente : FELIPE HENRIQUE DA SILVA SANTOS


Nasc.: 04/10/1996 RG : -

CPF : 07500964544

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

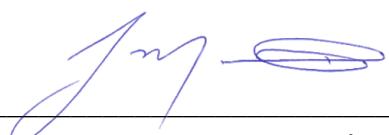

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

