



CPF :072.790.751-42	Paciente :PEDRO IVO MORAES FIGUEIREDO	RG :/
CNPJ :03.819.157/0011-03	Razão :LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	
Nascimento :26/12/2000	Idade : 25 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :COLETOR (A) DE LIXO	
Data do Exame : 28/01/2026		

**Orelha Direita**

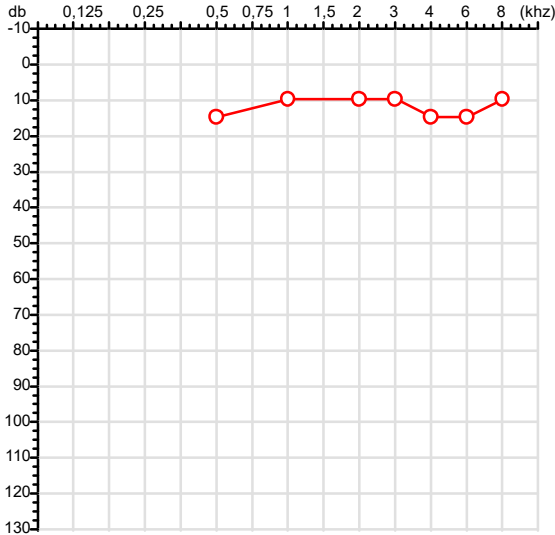

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

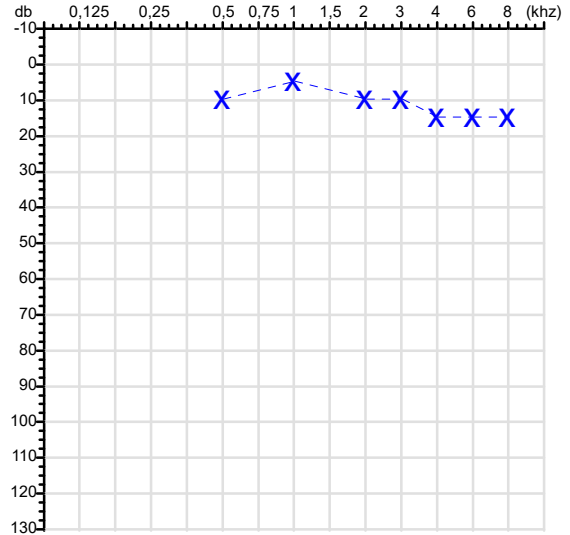

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	15	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	15	13

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :9C35BE7794EC8731C9253872FBEC76DA  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Pedro Ivo Moraes Figueiredo*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 568893	Paciente: <b>Pedro Ivo Moraes Figueiredo</b>	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 28/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07279075142	Convênio: Hismet

## HEPATITE A - ANTICORPOS IGG (HVA)

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 28/01/2026 Liberado em: 31/01/2026 12:53

HEPATITE A - ANTI-HVA IgG	<b>0,13</b>
LEITURA	<b>Não reagente</b>

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 568893	Paciente: <b>Pedro Ivo Moraes Figueiredo</b>	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 28/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07279075142	Convênio: Hismet

## HEPATITE A - ANTICORPOS IGM (HVA)

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 28/01/2026 Liberado em: 31/01/2026 12:53

HEPATITE A - ANTI-HVA IgM

**0,13**

Resultado

**Não reagente**

Valores de Referência:

Não reagente.: Inferior a 0,80

Indeterminado: 0,80 a 1,20

Reagente.....: Superior a 1,20

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 11/12/2024. Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde. INTERPRETAÇÃO: AMOSTRA NÃO REAGENTE: Resultado não reagente para HAV IgM. AMOSTRA REAGENTE: Resultado reagente para HAV IgM indica infecção aguda pelo vírus da hepatite A. OBSERVAÇÕES: 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a). 3) Em caso de dúvida, o critério clínico sugere-se repetição do teste em nova amostra para observação da evolução do quadro sorológico. 4) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 15 meses a 4 anos. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: [www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite](http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite) 5) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: [www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite](http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662