



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 44652938000161 Fantasia : ULTRAMIX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Razão Social : ULTRAMIX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Endereço : RUA SEBASTIAO RODRIGUES N.º SN Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78128800

Funcionário

Nome : Sixto Rafael Medina Guaruro Setor: OBRA
CPF : 11407035282 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 16/01/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de janeiro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :18D8A323C5AF14472E03EB4B1756FB06
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :114.070.352-82	Paciente :SIXTO RAFAEL MEDINA GUARURO	RG :/
CNPJ :44.652.938/0001-61	Razão : ULTRAMIX CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	
Nascimento :16/01/1985	Idade : 41 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposo :14h	Função :PEDREIRO	
Data do Exame : 29/01/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda

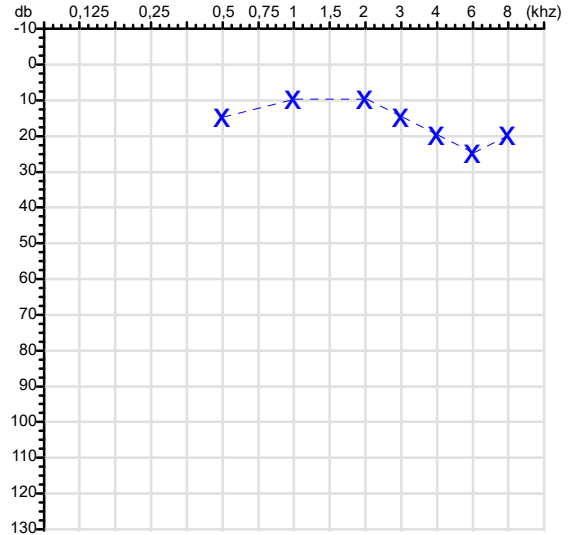

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	25	20

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2DFB250B4007D9C80844EF3F7EFB7912
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sixto Rafael Medina Guaruro
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	SIXTO RAFAEL MEDINA GUARURO		ID1	796155	Sexo	Masculino	Idade	41,0	Peso (kg)	83,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	16/01/1985	--	BMI (kg/m ²)	29,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,8% e um valor FVC de 3,91 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:57	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,91	4,20	93	
FEV1	L 3,44	3,45	100	
FEV1/FVC%	% 87,8	82,2	107	
FEV1/Vcmax%	% 87,8	82,2	107	

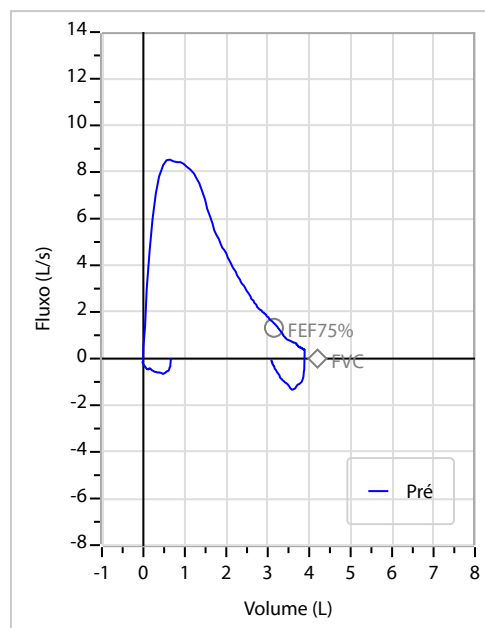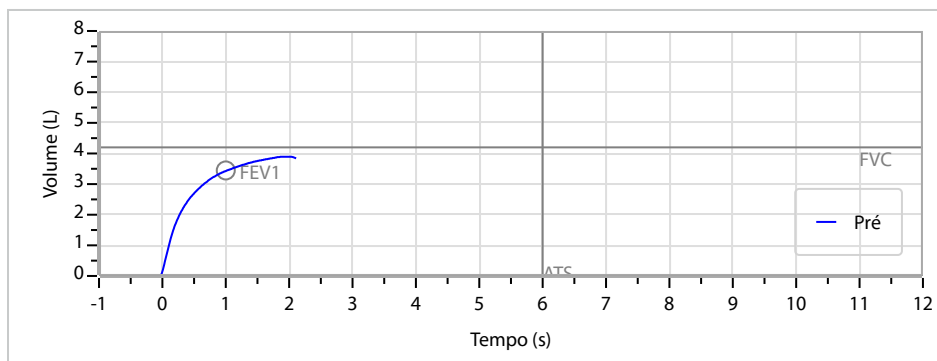

Protocolo:2601291110449

Data:29/01/2026

Paciente:SIXTO RAFAEL MEDINA GUARURO

Nasc.:16/01/1985 RG :-

CPF:11407035282

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=764961670330926886253596535842>

