



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 44652938000161 Fantasia : ULTRAMIX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Razão Social : ULTRAMIX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Endereço : RUA SEBASTIAO RODRIGUES N.º SN Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78128800

Funcionário

Nome : Rafael Ferreira de Souza Neto Setor: OBRA
CPF : 04997173339 Cargo: SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 15/02/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de janeiro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :6D6F5E84CC5C8600297B99FA838A29E0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :049.971.733-39	Paciente :RAFAEL FERREIRA DE SOUZA NETO	RG :/
CNPJ :44.652.938/0001-61	Razão : ULTRAMIX CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	
Nascimento :15/02/1991	Idade : 34 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA	
Reposuo :14h	Função :SERVICOS GERAIS	
Data do Exame : 29/01/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda

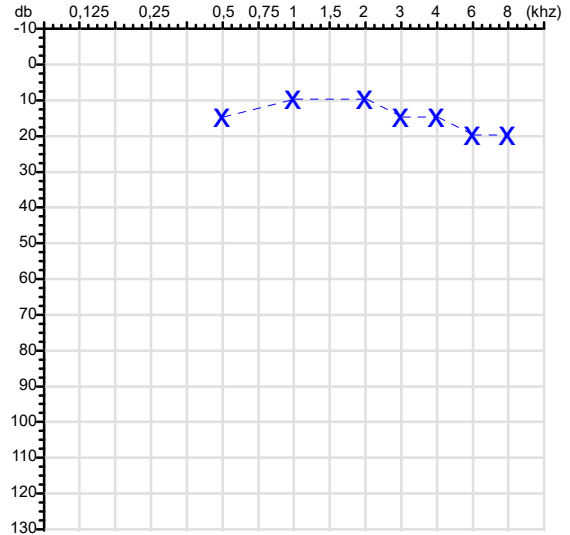

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :BB4FD4A29BF899623810DC48C599BDE9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Rafael Ferreira de Souza Neto
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA NETO		ID1	796157	Sexo	Masculino	Idade	34,9	Peso (kg)	66,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/02/1991	--	BMI (kg/m2)	22,3	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	4
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:52	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,12	4,55	69	
FEV1	L 1,79	3,78	47	
FEV1/FVC%	% 57,2	83,1	69	
FEV1/Vcmax%	% 57,2	83,1	69	

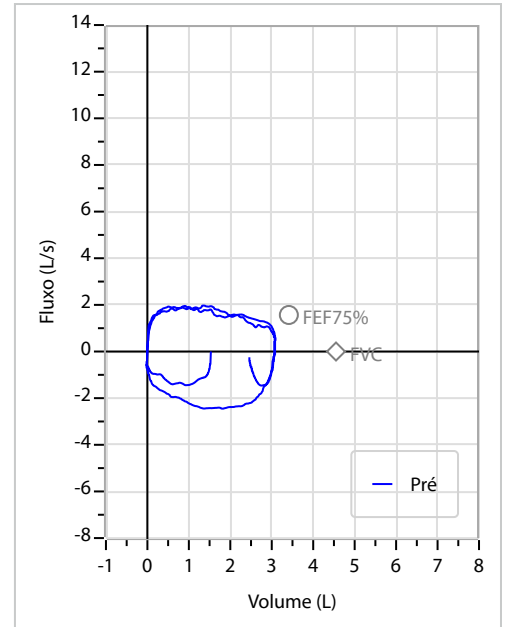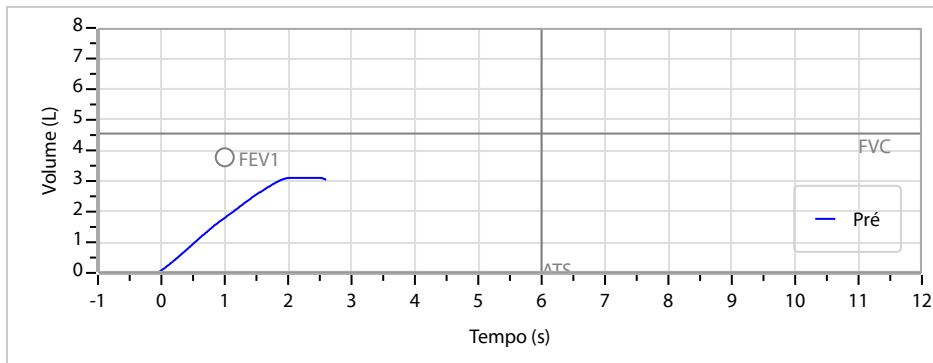

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 57,2% e um valor FVC de 3,12 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Protocolo:26012911111047

Data:29/01/2026

Paciente:RAFAEL FERREIRA DE SOUZA NETO

Nasc.:15/02/1991 RG :-

CPF:04997173339

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=410739607169837027459629129111>

