



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 44652938000161 Fantasia : ULTRAMIX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Razão Social : ULTRAMIX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Endereço : RUA SEBASTIAO RODRIGUES N.º SN Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78128800

Funcionário

Nome : Kennedy Rodrigues de Jesus Campos Setor: OBRA
CPF : 49140487873 Cargo: SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 24/02/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de janeiro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS



Autenticação Assintatura :654C73CF569EDB59318426163AE1AF23
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :491.404.878-73 Paciente :KENNEDY RODRIGUES DE JESUS CAMPOS RG :/
 CNPJ :44.652.938/0001-61 Razão : ULTRAMIX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
 Nascimento :24/02/2003 Idade : 22 anos
 Motivo :Admissional Setor :OBRA
 Repouso :14h Função :SERVICOS GERAIS
 Data do Exame : 29/01/2026

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

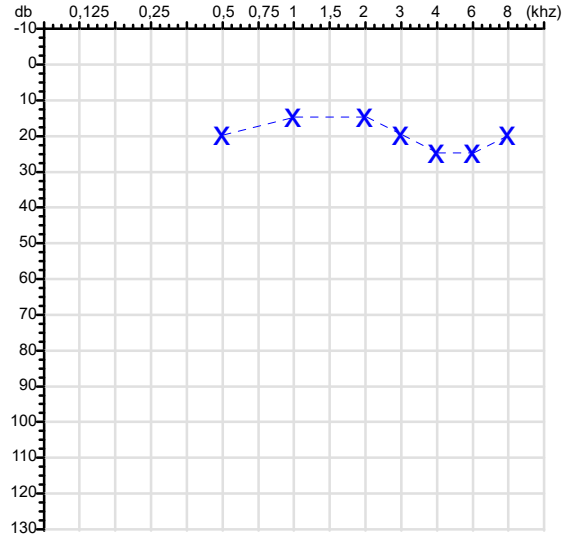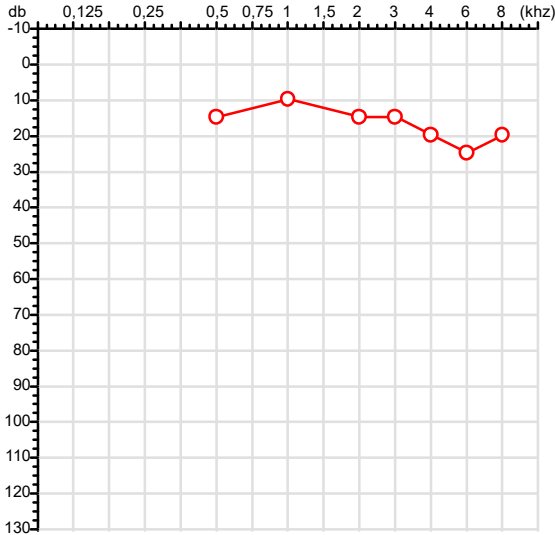

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D2A2A31C82FEAC279276BF15C90AFF94
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kennedy Rodrigues de Jesus Campos
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	KENNEDY RODRIGUES DE JESUS CAMPOS		ID1	796158	Sexo	Masculino	Idade	22,9	Peso (kg)	69,00	Altura (cm)	180,0
Agrupamento	--	D.O.B.	24/02/2003	--	BMI (kg/m2)	21,3	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	7	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 81,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,20 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:01	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,20	5,26	80	
FEV1	L	3,41	4,47	76	
FEV1/FVC%	%	81,2	85,5	95	
FEV1/Vcmax%	%	81,2	85,5	95	

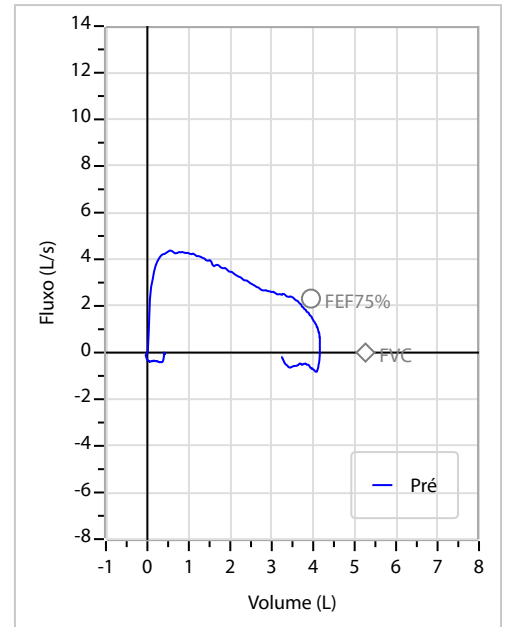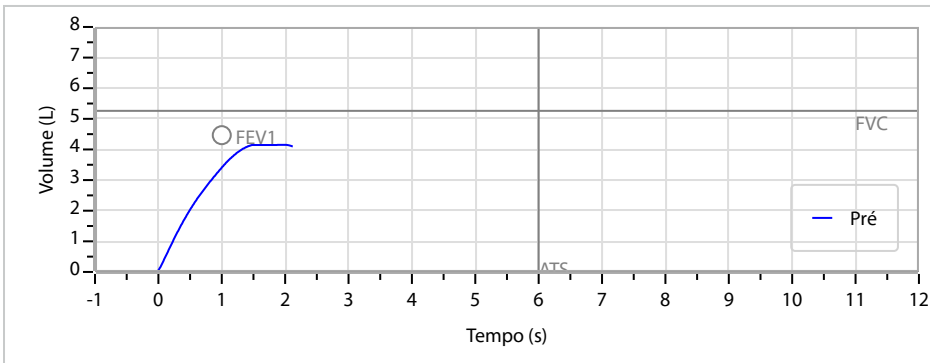

Protocolo:26012911155747

Data:29/01/2026

Paciente:KENNEDY RODRIGUES DE JESUS CAMPOS

Nasc.:24/02/2003 RG :-

CPF:49140487873

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=917766064470106101438206385259>

