


# Exame n.º :796313


CPF :032.935.451-57	Paciente :Gabriel Gubolin Duarte	RG :/
CNPJ : 11.595.396/0001-83	Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP	
Nascimento :09/02/1999	Idade : 26 anos	
Motivo :Periódico	Setor :ADMINISTRATIVO (OBRAS)	
Reposou :14h	Função :ENGENHEIRO CIVIL	
Data do Exame : 29/01/2026		

### Orelha Direita

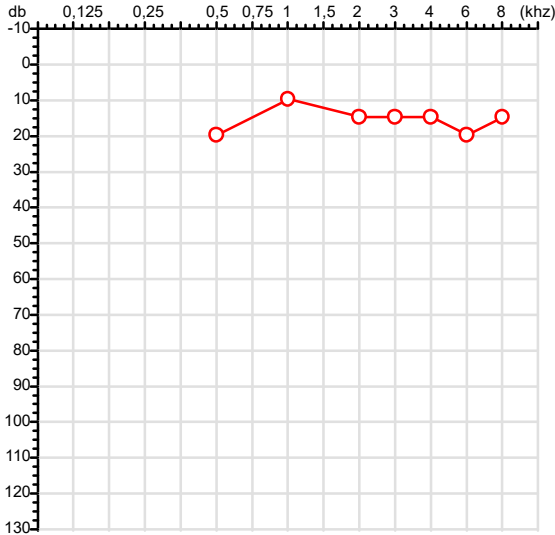

### Audiometria

### Orelha Esquerda

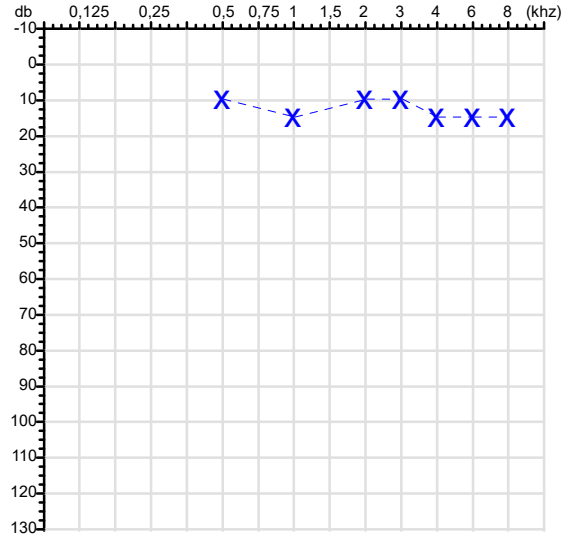

#### Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	10	15	15	15

#### Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

#### Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	10	15	15	13

#### Laudo Clínico OD

Audição normal

#### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EE4786C62EF27B401F868EB52AD0D25D  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Gabriel Gubolin Duarte*



\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Nome	Gabriel Gubolin Duarte Duarte		ID1	796313	Sexo	Masculino	Idade	26,9	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	179,0
Agrupamento	--	D.O.B.	09/02/1999	--	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	20,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	14:37	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,24	5,15	82	
FEV1	L 4,05	4,32	94	
FEV1/FVC%	% 95,4	84,4	113	
FEV1/Vcmax%	% 95,4	84,4	113	

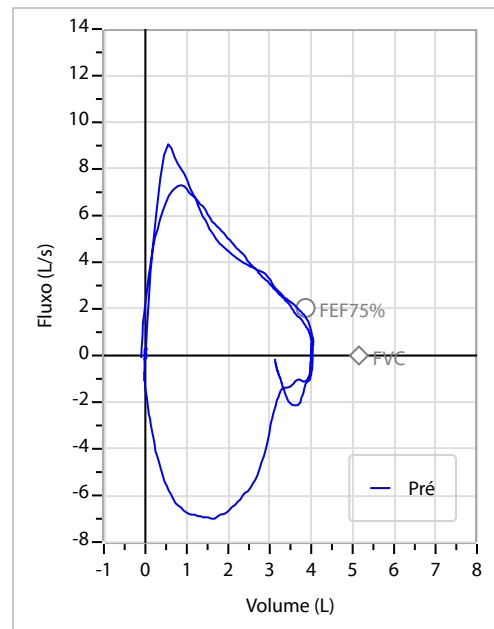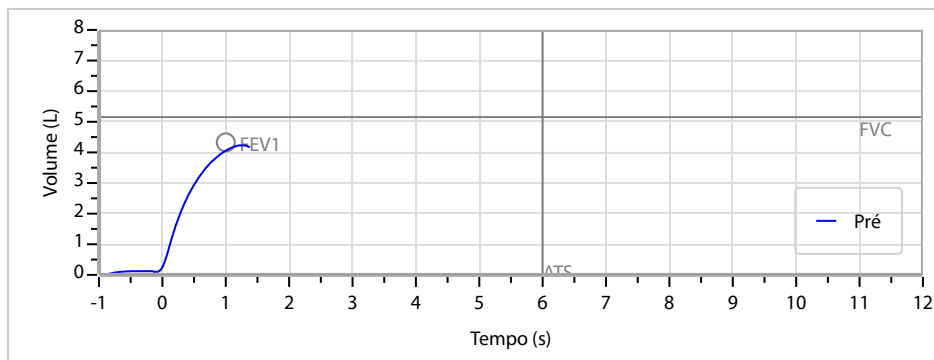

**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,4% e um valor FVC de 4,24 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: \_\_\_\_\_