



CPF :039.126.431-13	Paciente :Fernando Ferreira Silva	RG :/
CNPJ :77.591.402/0001-32	Razão :JOTA ELE CONSTRUcoes CIVIS S/A	
Nascimento :06/10/1992	Idade : 33 anos	
Motivo :Periódico	Setor :OPERACIONAL	
Repouso :14h	Função :OPERADOR DE MAQUINAS	
Data do Exame : 02/02/2026		

Orelha Direita

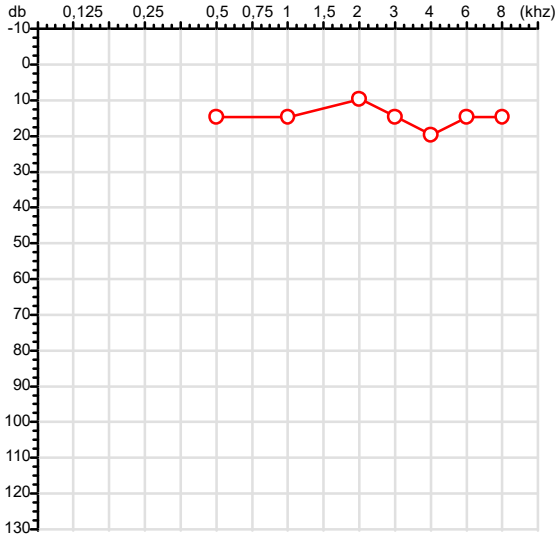

Audiometria

Orelha Esquerda

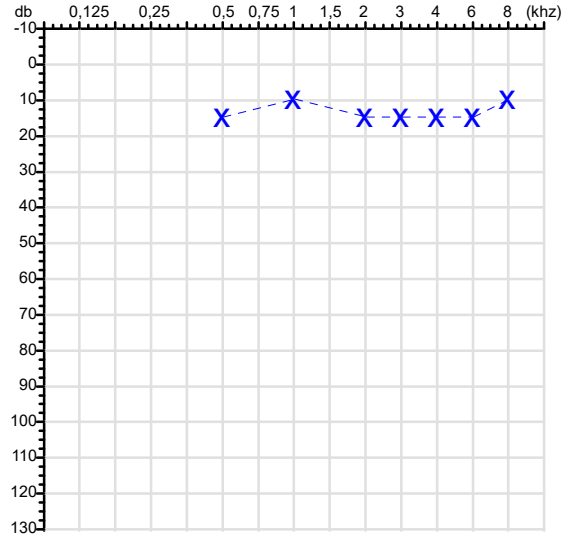

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	10	15	20	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	10	13	15	20	15	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :386F19D921211B780D06C62AB944E71E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Fernando Ferreira Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	FERNANDO FERREIRA SILVA		ID1	796943		Sexo	Masculino	Idade	33,3	Peso (kg)	62,00	Altura (cm)	182,0
Agrupamento	--	D.O.B.	06/10/1992	--	ID2	BMI (kg/m2)	18,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:05	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,54	5,25	86	
FEV1	L 4,37	4,32	101	
FEV1/FVC%	% 96,3	82,7	116	
FEV1/Vcmax%	% 96,3	82,7	116	

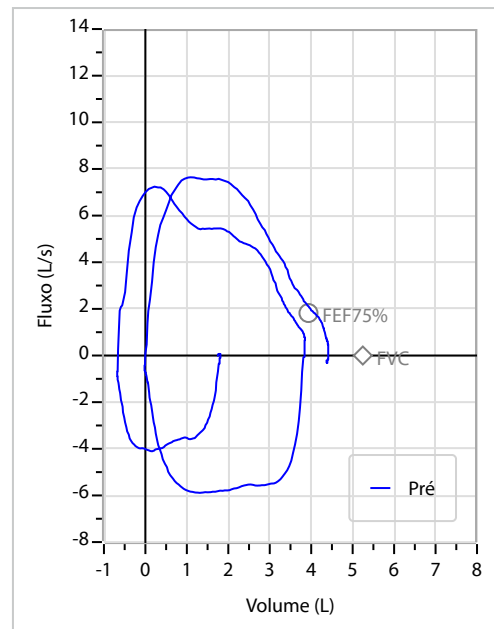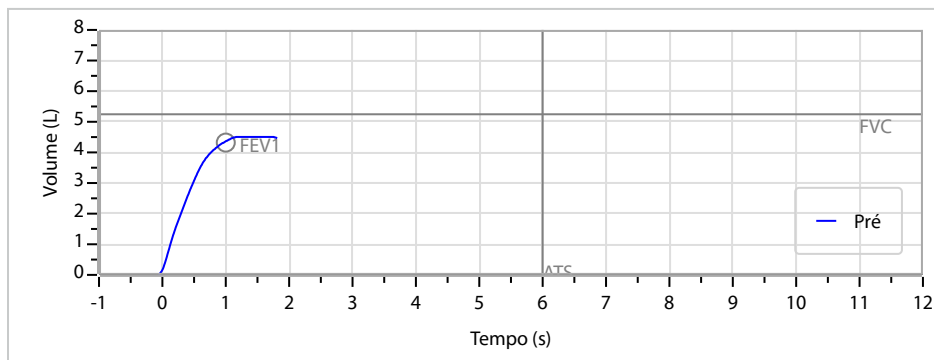

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,3% e um valor FVC de 4,54 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____