



CPF :067.405.231-50 Paciente :MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA RG :25886410/SSP MT  
 CNPJ : 10.868.857/0001-81 Razão :2DBR COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME  
 Nascimento :19/03/2002 Idade : 23 anos  
 Motivo :Admissional Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE OFICINA  
 Data do Exame : 02/02/2026

**Orelha Direita**

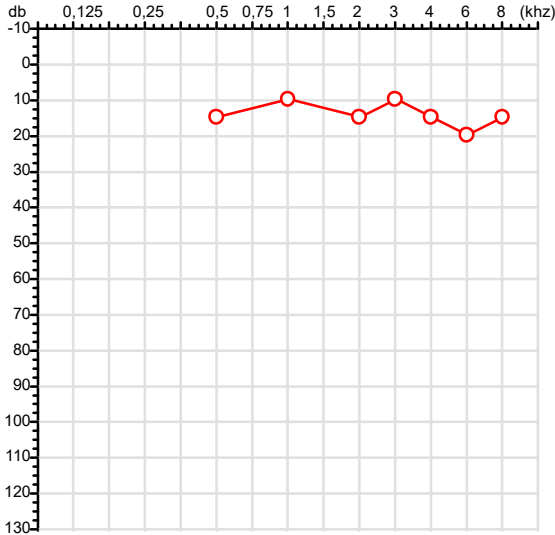

Audiometria

**Orelha Esquerda**

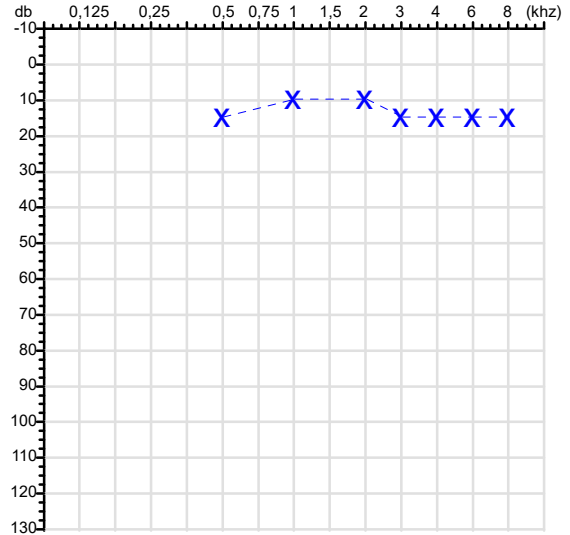

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	20	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :E0173D03B1B529DCD23250EEB5F89FE2  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Marcos Vinicius Rodrigues Costa*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025