



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Vitor Duarte Lira Serra Setor: OPERACIONAL - ELETRICA
CPF : 06299280107 Cargo: ELETRICISTA
RG : / Nascimento: 14/11/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :98DF6A07DC277CC7D98EE8A87B54F833
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :062.992.801-07	Paciente :VITOR DUARTE LIRA SERRA	RG :/
CNPJ :39.904.147/0001-41	Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM	
Nascimento :14/11/2004	Idade : 21 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL - ELETRICA	
Reposuo :14h	Função :ELETRICISTA	
Data do Exame : 03/02/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :EEDAB690C3BB914A44FEF94FA8137C3B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vitor Duarte Lira Serra
** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 797420
Primeiro Nome: VITOR
Sobrenome: DUARTE LIRA SERRA
Data: 03/02/2026

Data de nascimento: 14/11/2004
Sexo : Macho
Peso (kg): 58.0
Altura (cm): 174.0

Capacidade Vital Forçada

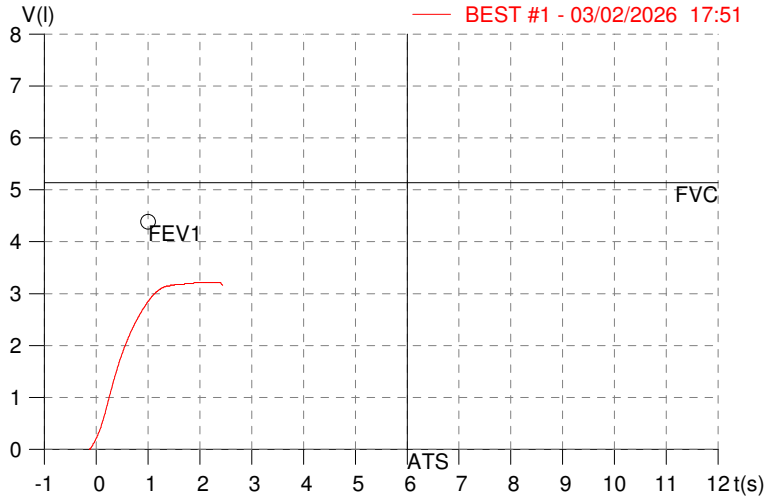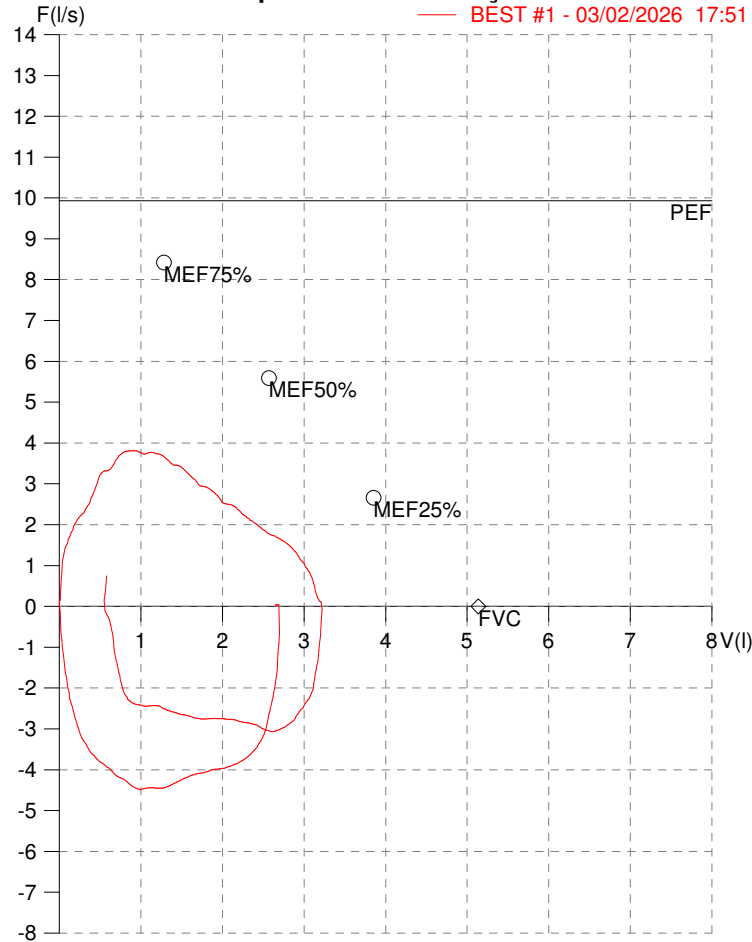

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.14	3.23	62.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.14	3.23	62.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.38	2.85	65.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.93	3.81	38.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.07	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	88.1	105.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.17	2.99	57.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.42	3.79	45.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.59	3.21	57.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.66	2.03	76.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
LungAge	years	Idade Pulmonar		68	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	595.8	228.6	38.4

Diagnóstico:

Anormalidade moderada

Impresso 03/02/2026

Protocolo:26020311024247

Data:03/02/2026

Paciente:VITOR DUARTE LIRA SERRA

Nasc.:14/11/2004 RG :-

CPF:06299280107

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=580847935612883559937088760002>

