


CPF :125.880.731-90	Paciente :Pedro Ernesto Ares Siye	RG :/
CNPJ : 19.165.753/0001-85	Razão :NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Nascimento :29/11/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Repouso :14h	Função :MARCENEIRO	
Data do Exame : 06/02/2026		

Orelha Direita

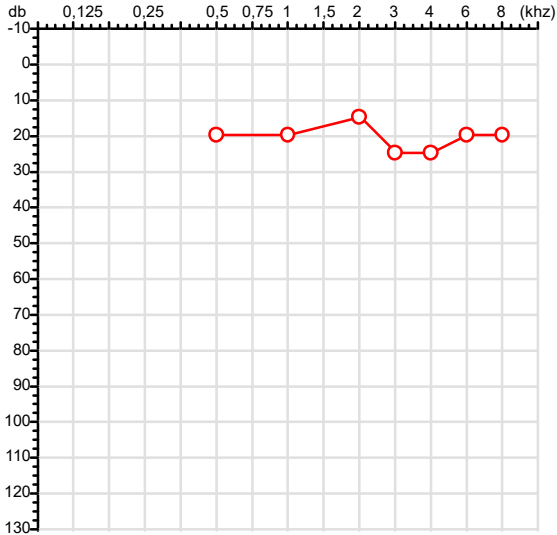

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	15	25	25	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	15	18	25	25	20	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

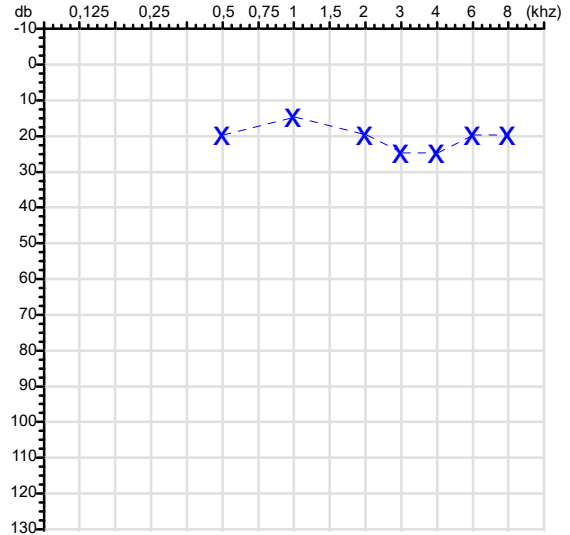

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	25	25	20	20


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	25	25	20	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

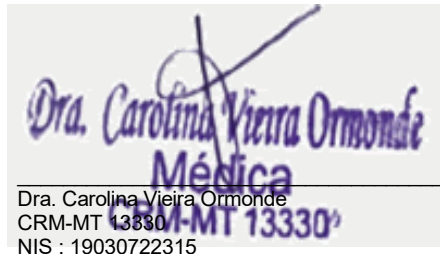

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :17B11CE907C74100CE47A1D64F566A1E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Ernesto Ares Siye

**** Assinado por biometria ****



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 06/02/2026
Primeiro Nome: PEDRO ERNESTO
Sobrenome: ARES SIYE
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 85.0

Data de nascimento: 29/11/1987
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: NACIONAL MOVEIS
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

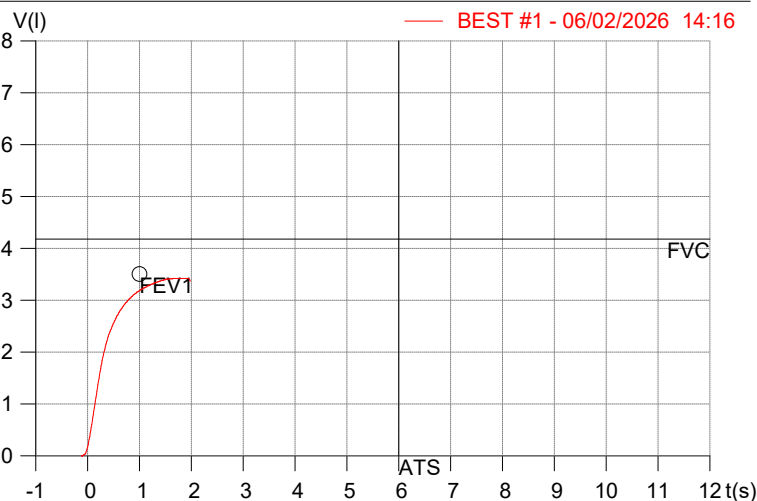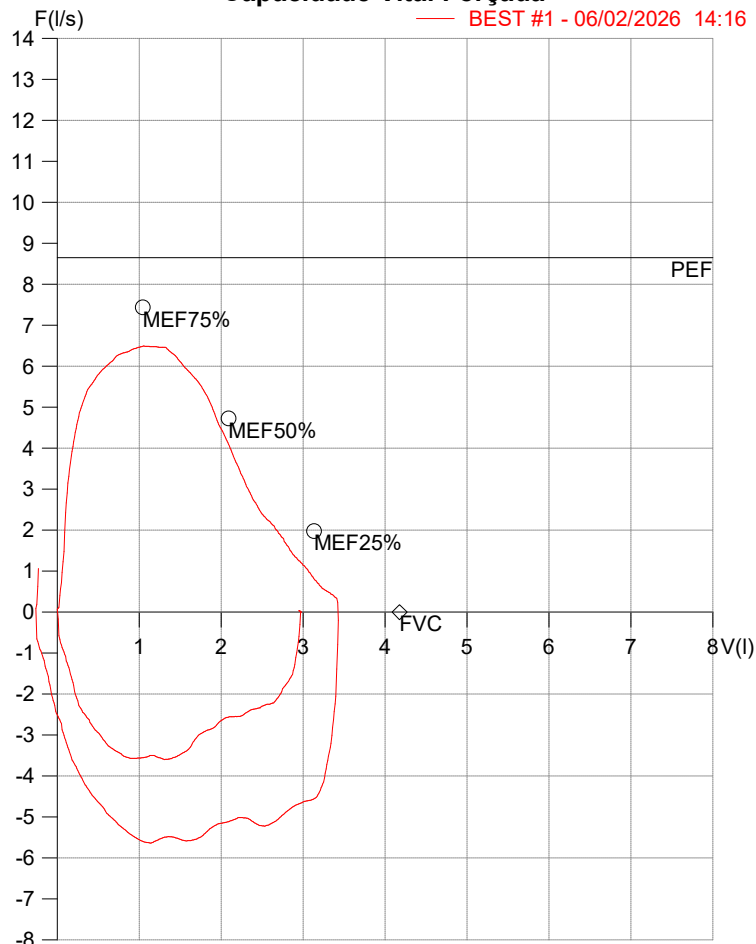

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.18	3.44	82.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.18	3.44	82.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.50	3.20	91.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.65	6.49	75.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.64	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.4	92.8	115.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.27	4.55	106.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.44	6.35	85.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.73	5.56	117.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	2.26	114.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	518.8	389.3	75.0

Diagnóstico:
 Espirometria normal



Nome: PEDRO ERNESTO ARES SIYE

Data Nasc.: 29/11/1987

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 06/02/2026

Protocolo: 1038501

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 690534

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços disciais conservados.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1