



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Joao Vitor Neris de Medeiros Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 07074401145 Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA
RG : 29177910 / SSP Nascimento: 27/06/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :1EA6606994EB38C4E80F3BE5EDA176AD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :070.744.011-45	Paciente :Joao Vitor Neris de Medeiros	RG :29177910/SSP
CNPJ : 14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :27/06/2000	Idade : 25 anos	
Motivo :Periódico	Setor :TERRAPLANAGEM	
Reposuo :15h	Função :OPERADOR DE ESCAVADEIRA	
Data do Exame : 09/02/2026		

Audiometria

Orelha Direita

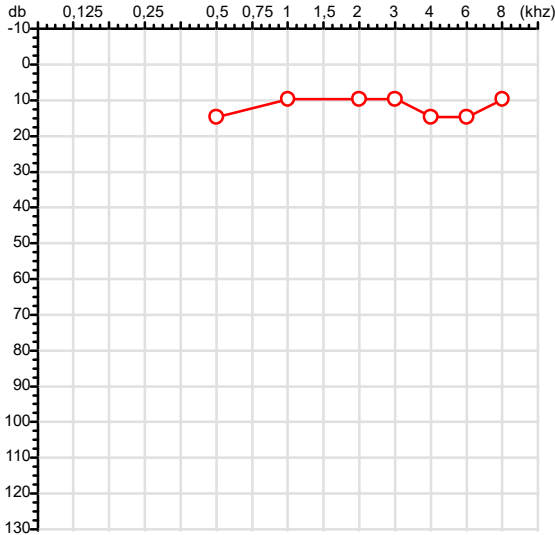

Orelha Esquerda

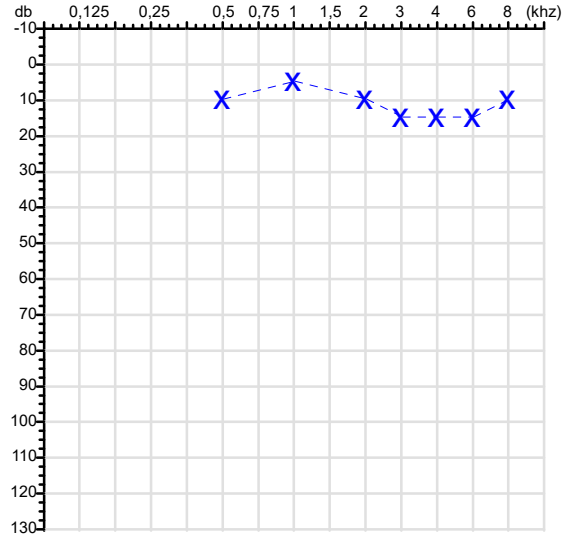

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2BD9DAB86BF484C0687B631DF7F8033F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Vitor Neris de Medeiros



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOAO VITOR NERIS DE MEDEIROS		ID1	798984	Sexo	Masculino	Idade	25,6	Peso (kg)	86,00	Altura (cm)	177,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	27/06/2000	ID2	--	BMI (kg/m ²)	27,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:53	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,37	5,03	87	
FEV1	L 4,29	4,25	101	
FEV1/FVC%	% 98,1	84,9	115	
FEV1/Vcmax%	% 98,1	84,9	115	

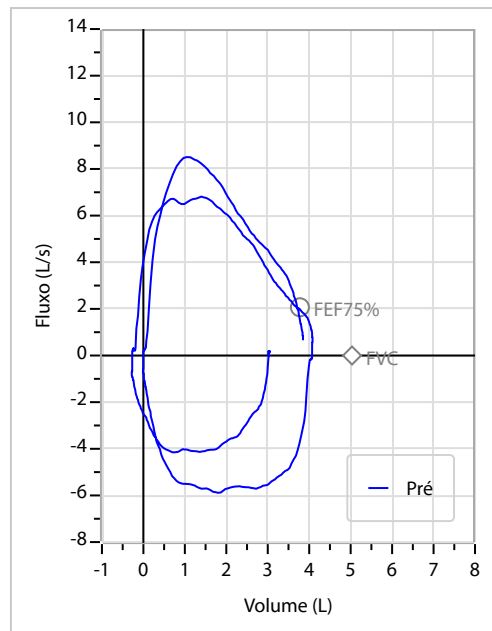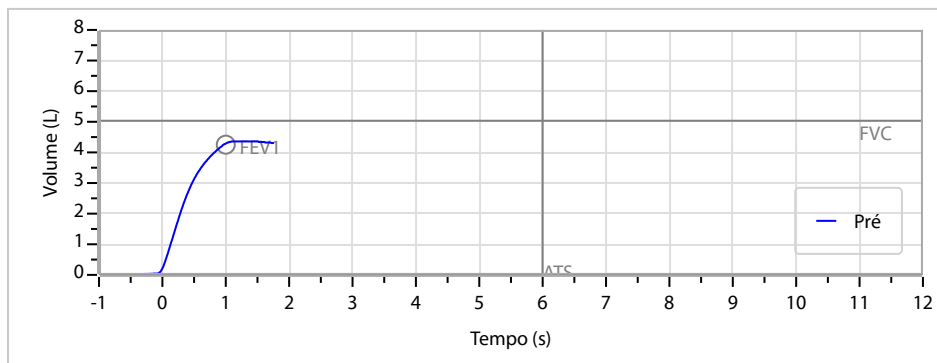

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,1% e um valor FVC de 4,37 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.: 570333	Paciente: Joao Vitor Neris de Medeiros	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 09/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07074401145	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

92 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/02/2026 Liberado em: 09/02/2026 11:25

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 570333	Paciente: Joao Vitor Neris de Medeiros	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 09/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07074401145	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/02/2026 Liberado em: 09/02/2026 11:40

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,93	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.120/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,7%	4.464/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,7%	4.464/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,6%	470/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	71/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	21,8%	1.552/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,9%	562/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	218.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,200%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662