



CPF :073.601.591-48	Paciente :Yuri Tapajos da Silva	RG :/
CNPJ :36.888.956/0001-19	Razão :UNIAO MANUTENCAO LTDA	
Nascimento :03/02/2002	Idade : 24 anos	
Motivo :Retorno ao Trabalho	Setor :OFICINA	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE MAQUINA	
Data do Exame : 10/02/2026		

Orelha Direita

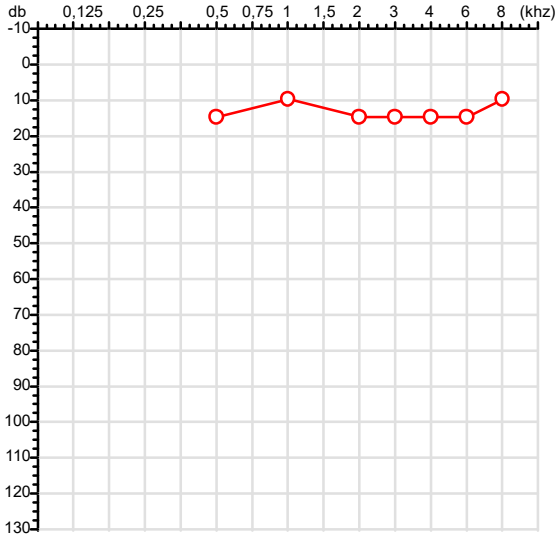

Audiometria

Orelha Esquerda

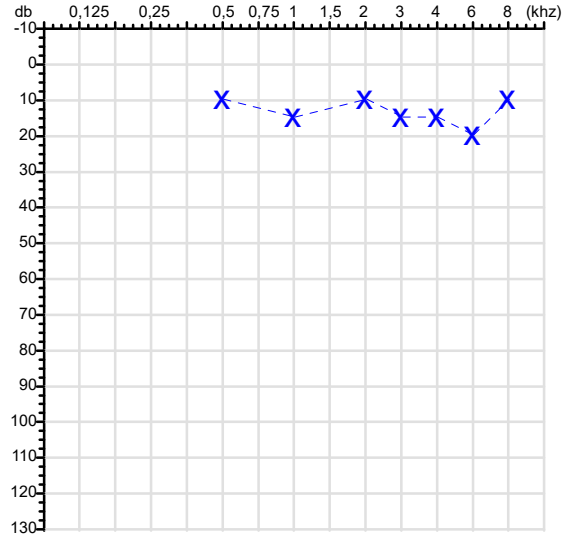

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	15	20	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CD5E85040BC73C83E9F56EE8FF5FBFEC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Yuri Tapajos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	YURI TAPAJOS DA SILVA SILVA		ID1	799389	Sexo	Masculino	Idade	23,9	Peso (kg)	80,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	03/03/2002	--	BMI (kg/m2)	27,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	4	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 78,8% e um valor FVC de 3,88 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:17	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,88	4,58	85	
FEV1	L 3,06	3,92	78	
FEV1/FVC%	% 78,8	86,0	92	
FEV1/Vcmax%	% 78,8	86,0	92	

