



CPF :044.905.751-81	Paciente :Matheus Assis Araujo	RG :/
CNPJ :62.320.021/0001-41	Razão :JL SAUDE ANIMAL LTDA	
Nascimento :25/09/2007	Idade : 18 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :MOTORISTA	
Data do Exame : 11/02/2026		

Orelha Direita

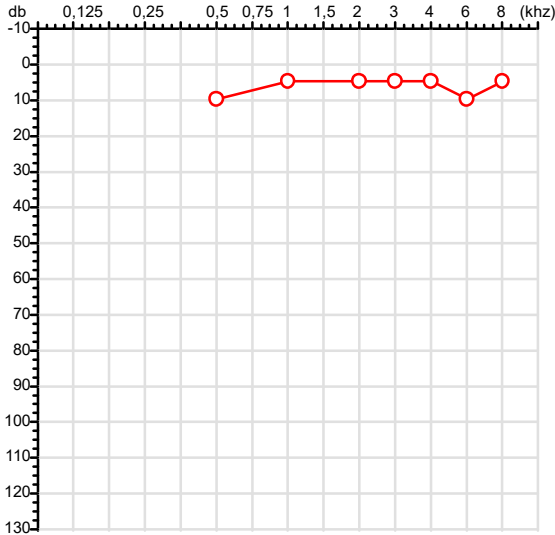

Audiometria

Orelha Esquerda

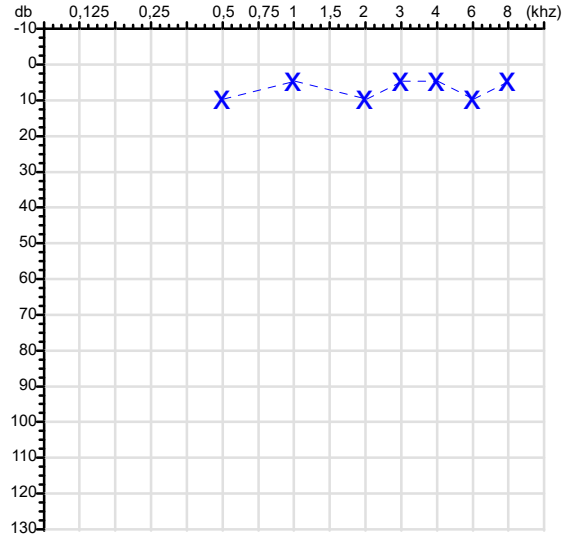

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	5	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	5	5	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	5	10	7

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	5	5	10	7

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :38A00660A5F9BF782F31324A2773A92C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Matheus Assis Araujo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025