



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24822829000138 Fantasia : PALO ALTO PNEUS  
Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA  
Endereço : AV PEDRO PAULO DE FARIA N.º 3066 Complemento : SALA 04  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098270

### Funcionário

Nome : Halerrandro Silva Santos Setor: OPERACIONAL  
CPF : 09451177108 Cargo: AUXILIAR DE OPERADOR DE RECAPAGEM  
RG : / Nascimento: 17/03/2006

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 16 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :1D96B15F3C8950327FAC3398EFBA6733  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :094.511.771-08	Paciente :Halerrandro Silva Santos	RG :/
CNPJ :24.822.829/0001-38	Razão :PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
Nascimento :17/03/2006	Idade : 19 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE OPERADOR DE RECAPAGEM	
Data do Exame : 16/02/2026		

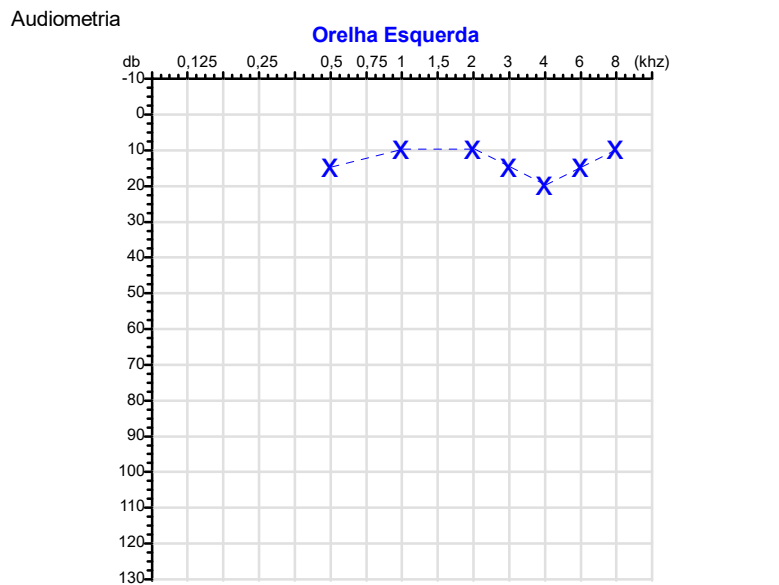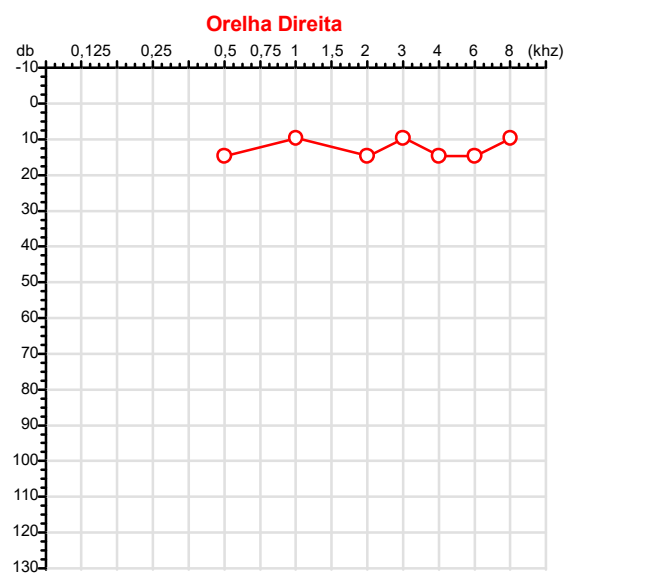

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	15	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	15	17

**Lauda Clínico OD**  
 Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :429BEEC2BFC193FA7C3583E69F12CD21  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Halerrandro Silva Santos*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2602160938489

Data:16/02/2026

Paciente:HALERRANDRO SILVA SANTOS

Nasc.:17/03/2006 RG :-

CPF:09451177108

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=115471535505897416363493940368>

