



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Valdiney Jose de Amorim Filho Setor: OPERACIONAL - REVESTIMENTO
CPF : 06409605102 Cargo: INSTALADOR DE PISO VINILICO
RG : / Nascimento: 08/11/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 18 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura : F4DA31AA5085B4B8C4CFA9F9A84A8305
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :064.096.051-02	Paciente :Valdiney Jose de Amorim Filho	RG :/
CNPJ :39.904.147/0001-41	Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM	
Nascimento :08/11/2003	Idade : 22 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL - REVESTIMENTO	
Repouso :14h	Função :INSTALADOR DE PISO VINILICO	
Data do Exame : 18/02/2026		

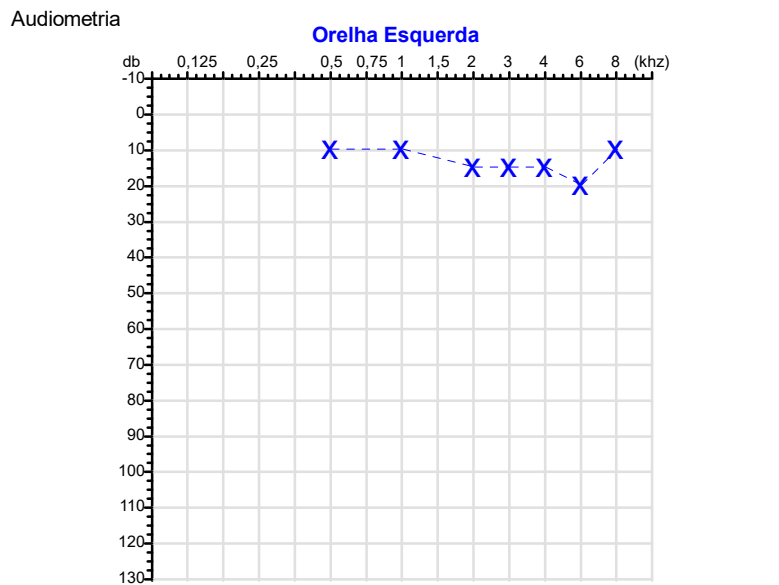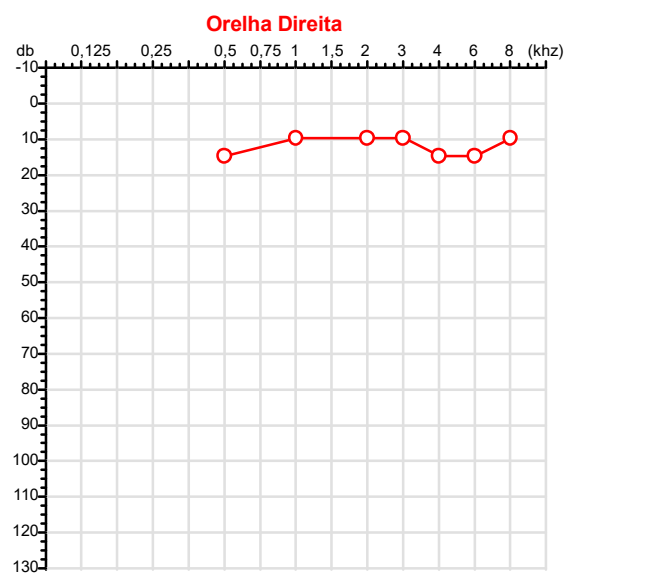

Aérea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	15	20	10

Ossea

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

kHz	0.5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	15	20	17

Lauda Clínico OD
Audição normal

Lauda Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :4BEDED87A1C761A92BAB707DBA9BFAE9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdiney Jose de Amorim Filho
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	VALDINEY JOSE DE AMORIM FILHO		ID1	800942	Sexo	Masculino	Idade	22,2	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	08/11/2003	--	BMI (kg/m2)	22,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,0% e um valor FVC de 3,89 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	07:35	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,89	4,58	85	
FEV1	L 3,66	3,94	93	
FEV1/FVC%	% 94,0	86,5	109	
FEV1/Vcmax%	% 94,0	86,5	109	

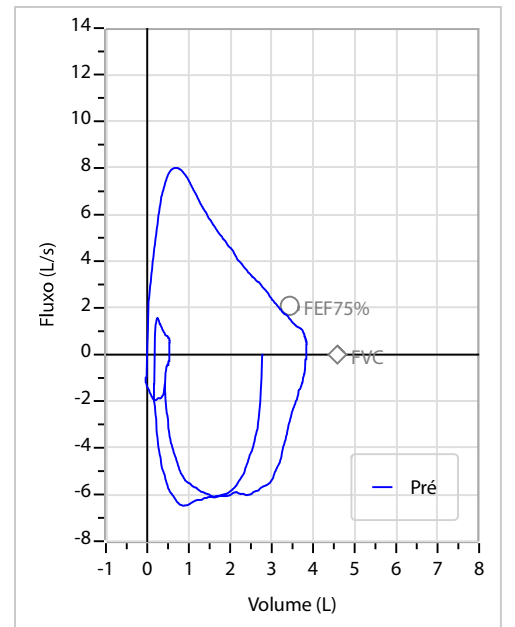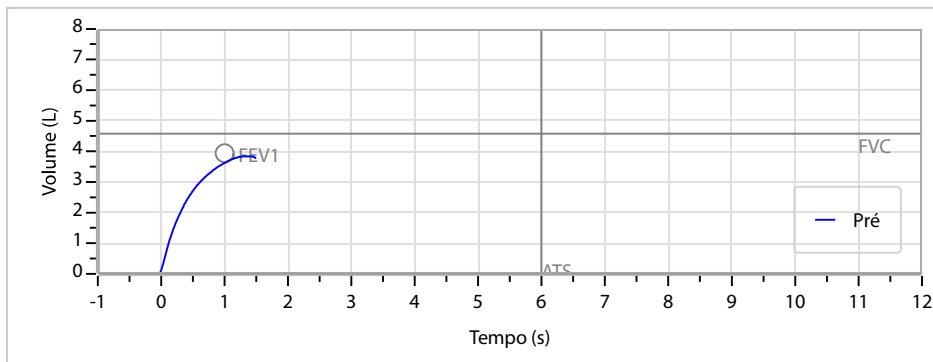

Protocolo:2602180836129

Data:18/02/2026

Paciente:VALDINEY JOSE DE AMORIM FILHO

Nasc.:08/11/2003 RG :-

CPF:06409605102

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
MEGAPOFISE TRANSVERSA à ESQUERDA DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=099229099264121703414219468590>

