



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Getulio Pinto de Souza Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 20744510163 Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA
RG : 01951394 / EJ/MT Nascimento: 21/07/1957

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL


Cuiabá 19 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :92CED683C1BBC08917B00B08941556E4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :207.445.101-63	Paciente :GETULIO PINTO DE SOUZA	RG :01951394/EJ/MT
CNPJ : 14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :21/07/1957	Idade : 68 anos	
Motivo :Periódico	Setor :TERRAPLANAGEM	
Repouso :14h	Função :OPERADOR DE MOTONIVELADORA	
Data do Exame : 19/02/2026		

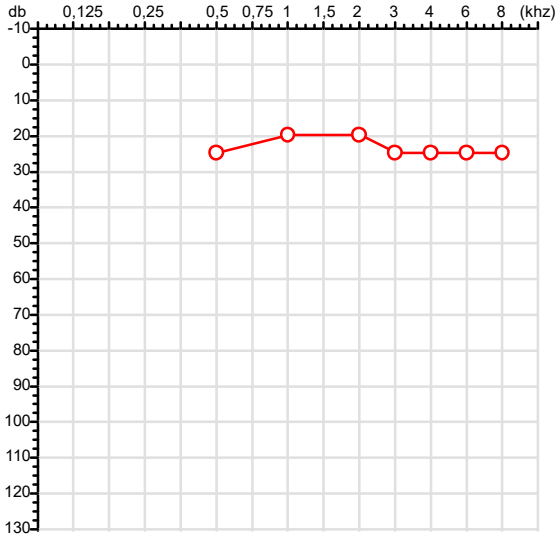Orelha Direita

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

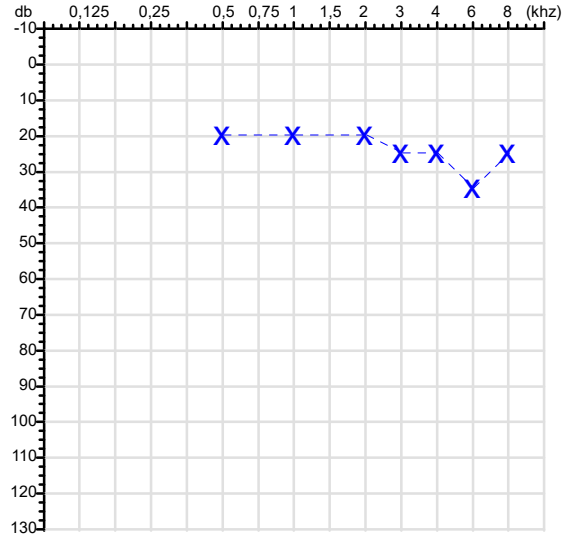Audiometria
Orelha Esquerda


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D364B67FA3147235CB2F201CF8CB1B49
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Getulio Pinto de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	GETULIO PINTO DE SOUZA		ID1	801210	Sexo	Masculino	Idade	68,5	Peso (kg)	88,00	Altura (cm)	167,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	21/07/1957	ID2	--	BMI (kg/m2)	31,6	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	8	Cig/Dia	3
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado				



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,2% e um valor FVC de 3,79 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	07:59	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,79	3,41	111	
FEV1	L 3,57	2,65	135	
FEV1/FVC%	% 94,2	77,8	121	
FEV1/Vcmax%	% 94,2	77,8	121	

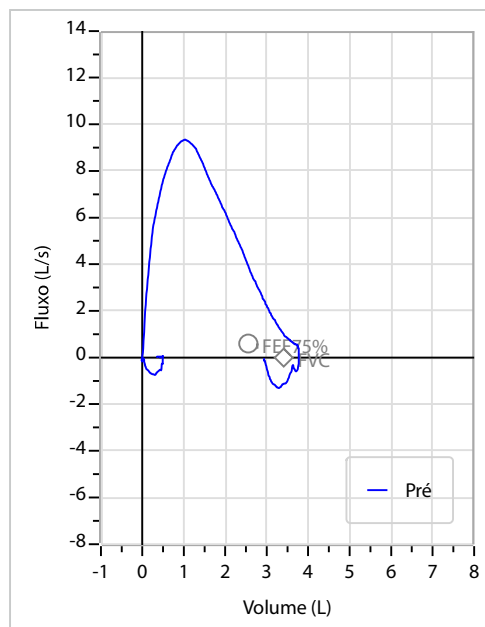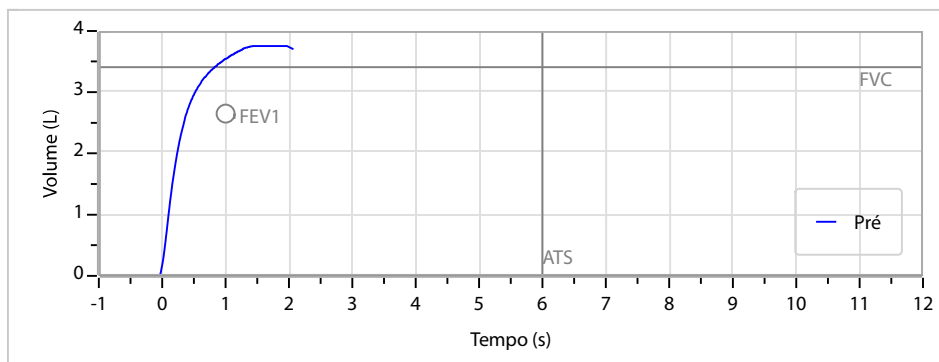

Cod.: 571587	Paciente: Getulio Pinto de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 68 (A)
Atendido em: 19/02/2026	Professional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20744510163	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

123 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/02/2026 Liberado em: 19/02/2026 11:50

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

115 mg/dL
27/02/2023

109 mg/dL
06/02/2024

131 mg/dL
22/01/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 571587	Paciente: Getulio Pinto de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 68 (A)
Atendido em: 19/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20744510163	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/02/2026 Liberado em: 19/02/2026 11:54

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,82	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.880/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,7%	3.746/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	63,7%	3.746/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	100/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	53/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,4%	1.552/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	7,3%	429/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	163.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,190%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662