


CPF :632.432.881-34	Paciente :Leonardo Bia Ferreira	RG :806104/SSP MT
CNPJ :34.941.918/0001-57	Razão :F MORENO NETO LTDA	
Nascimento :16/11/1972	Idade : 53 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :MOTORISTA	
Data do Exame : 19/02/2026		

**Orelha Direita**

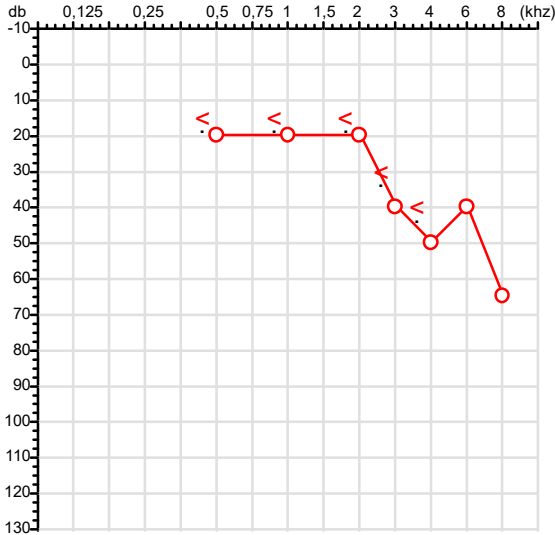

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	40	50	40	65

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	15	15	30	40	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	40	50	40	43


**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

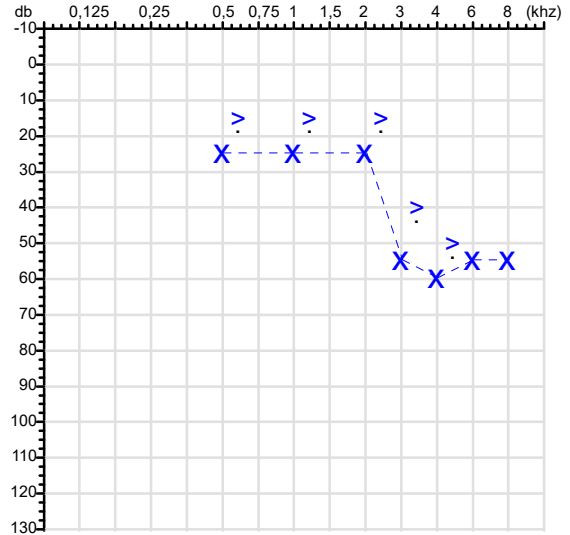

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	55	60	55	55


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	15	40	50	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	55	60	55	57

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

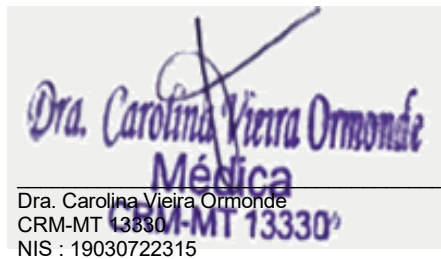

Dra. Carolina Vieira Ormonde  
Médica  
CRM-MT 13330  
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :14D0EB7E27E53AF15916A6D87D01E815  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Leonardo Bia Ferreira*  
\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC  
Última Aferição :12/08/2025

**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 19/02/2026  
**Primeiro Nome:** LEONARDO BIA FERREIR  
**Sobrenome:**  
**Altura (cm):** 160.0  
**Peso (kg):** 60.0

**Data de nascimento:** 16/11/1972  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:** F MORENO  
**Fuma:** Não

**Capacidade Vital Forçada**

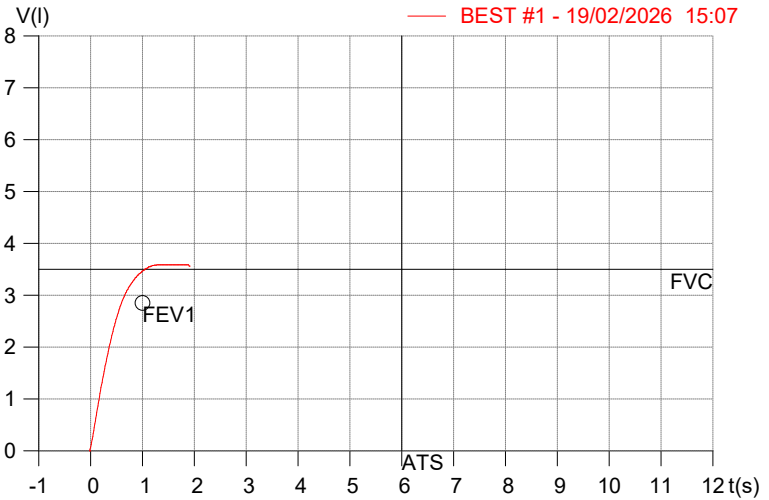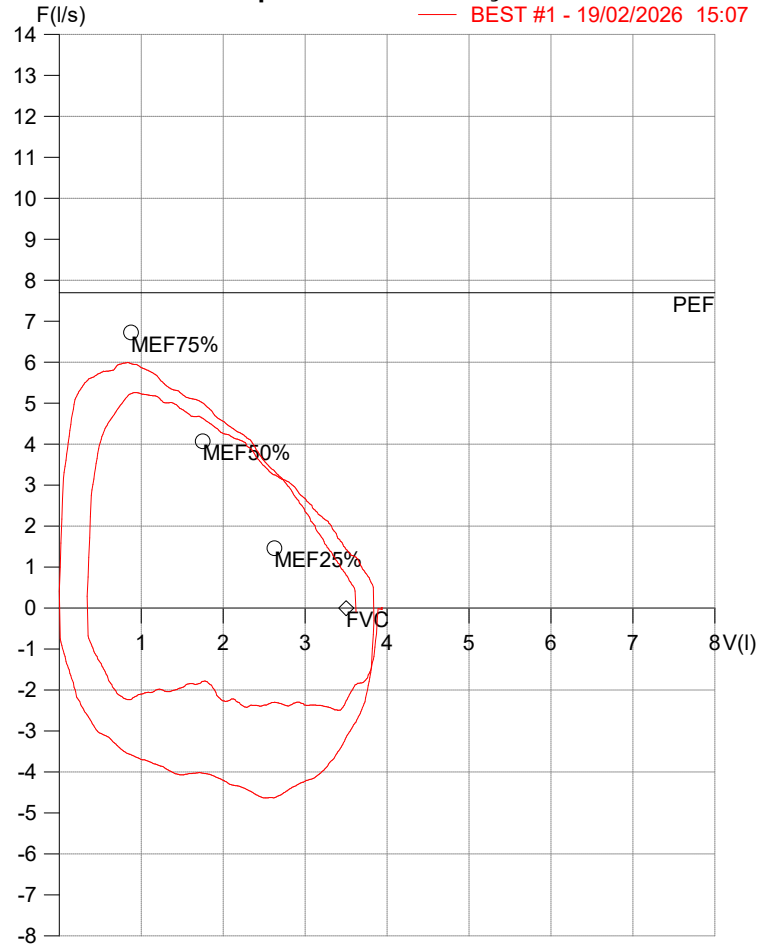

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.50	3.63	103.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.50	3.63	103.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.85	3.49	122.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.70	5.99	77.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.7	96.2	123.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.53	4.62	131.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.73	5.95	88.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.07	4.92	120.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.46	3.17	217.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	461.7	359.3	77.8

**Diagnóstico:**  
 Espirometria normal