



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Claudiney Goncalves do Nascimento Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
CPF : 55920837187 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : / Nascimento: 26/01/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :1B66A0935FFAB749C79BB8DEBF2F1E50
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :559.208.371-87 Paciente :Claudiney Goncalves do Nascimento RG :/
 CNPJ :12.027.138/0001-63 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
 Nascimento :26/01/1974 Idade : 52 anos
 Motivo :Admissional Setor :ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III
 Data do Exame : 20/02/2026

Orelha Direita

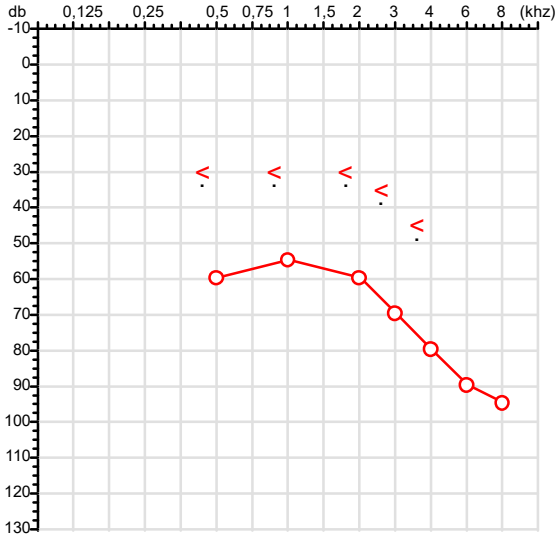

Audiometria

Orelha Esquerda

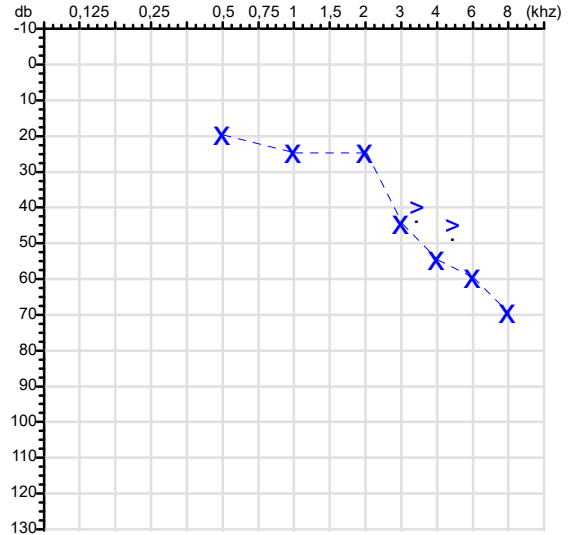

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	60	55	60	70	80	90	95

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	45	55	60	70

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	30	30	30	35	45	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	45	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	60	55	60	58	70	80	90	80

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	45	55	60	53

Laudo Clínico OD

Perda aud. mista de grau moderadamente severo

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :8D9B41EB086579AB57AD7B9EB447436C
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claudiney Goncalves do Nascimento
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2602200847239

Data:20/02/2026

Paciente:CLAUDINEY GONCALVES DO NASCIMENTO

Nasc.:26/01/1974 RG :-

CPF:55920837187

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=745626540663551338382762651552>

