



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43201006000130 Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6520 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080535

Funcionário

Nome : Wilson de Souza Lima Setor: PRODUCAO
CPF : 00517548194 Cargo: MECANICO INDUSTRIAL
RG : / Nascimento: 09/07/1969

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assintatura :928EE11B2E35A28A36B05153F46F1D25
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :005.175.481-94	Paciente :Wilson de Souza Lima	RG :/
CNPJ :43.201.006/0001-30	Razão :CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Nascimento :09/07/1969	Idade : 56 anos	
Motivo :Demissional	Setor :PRODUCAO	
Reposuo :14h	Função :MECANICO INDUSTRIAL	
Data do Exame : 20/02/2026		

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

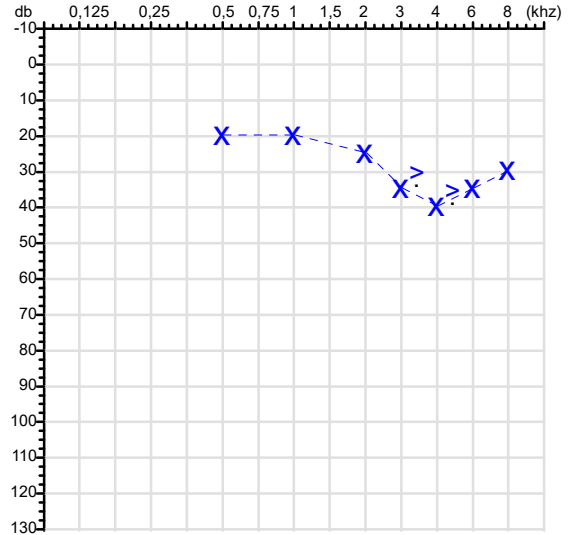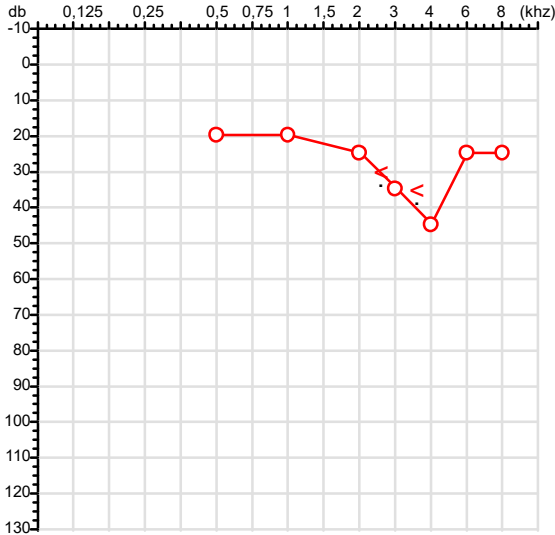

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	35	45	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	35	30

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	35	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	35	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	35	45	25	35

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	35	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4C26E7894023199BB3607D26C42ED7CB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wilson de Souza Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2602200832389

Data:20/02/2026

Paciente:WILSON DE SOUZA LIMA

Nasc.:09/07/1969 RG :-

CPF:00517548194

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

ARTRODESE METÁLICA POSTERIOR NOS NÍVEIS DE L4 A S1.

REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS DE L2-L3 A L5-S1.

RETIFICAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR FISIOLÓGICA.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS PRESERVADOS.

RETROLISTESE GRAU UM DE L3.

FINO TRAÇO RADIOTRANSARENTE NO PLATÔ SUPERIOR DO CORPO VERTEBRAL DE L1 A SER MELHOR AVALIADO COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. TRAÇO DE FRATURA? IMAGEM FORMADA?

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

DEMAIS CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=213392137803411237511845823060>

