



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

### Funcionário

Nome : Armando da Silva Santos Setor: TERRAPLANAGEM  
CPF : 79867251253 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  
RG : / Nascimento: 13/01/1982

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :F6920A26B14A0A94AB61FC79F60989D7  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :798.672.512-53	Paciente :Armando da Silva Santos	RG :/
CNPJ :14.915.029/0001-08	Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :13/01/1982	Idade : 44 anos	
Motivo :Demissional	Setor :TERRAPLANAGEM	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	
Data do Exame : 20/02/2026		

Audiometria

Orelha Direita

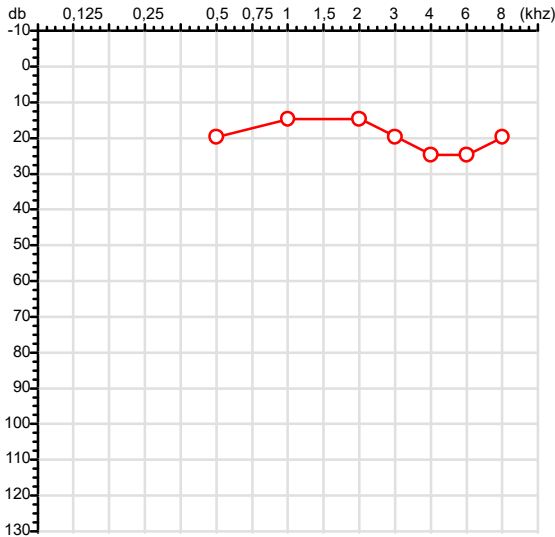

Orelha Esquerda

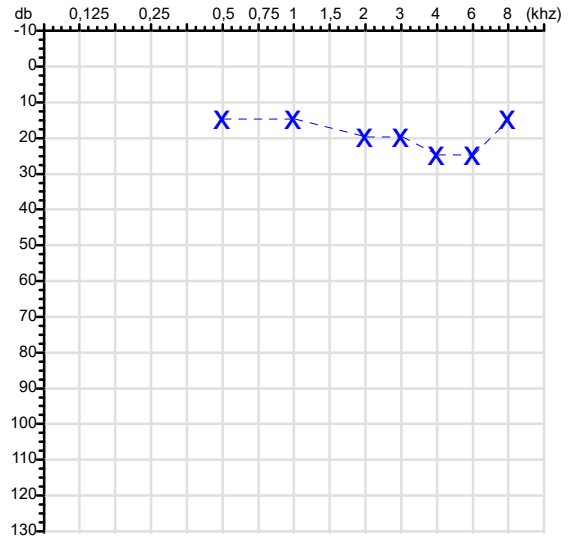

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3B5EBFBE2EB7D46CE64CD9F7CBBC6032  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Armando da Silva Santos*



\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Nome	ARMANDO DA SILVA SANTOS		ID1	801727	Sexo	Masculino	Idade	44,1	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	171,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	13/01/1982	ID2	--	BMI (kg/m2)	23,3	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado				

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:54	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,08	4,32	94	
FEV1	L 2,88	3,51	82	
FEV1/FVC%	% 70,6	81,4	87	
FEV1/Vcmax%	% 70,6	81,4	87	

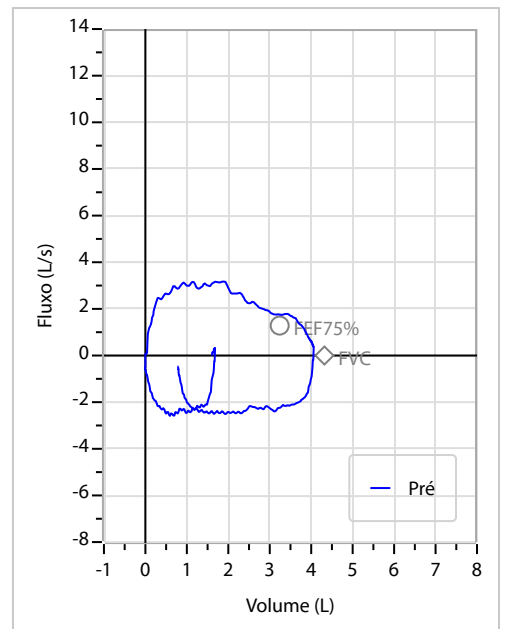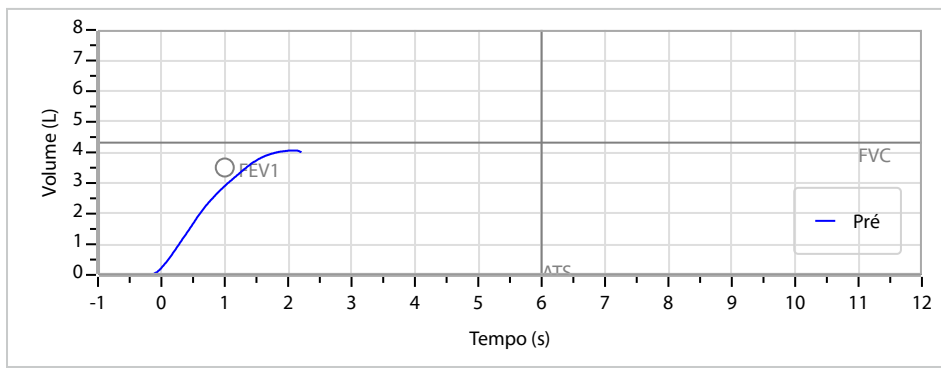

**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 70,6% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 4,08 L . A presença de uma POSSIVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: \_\_\_\_\_