



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

Nome : Jose Dos Santos Setor: TERRAPLANAGEM  
CPF : 80359060625 Cargo: OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA  
RG : 655363610,2 / SSP Nascimento: 22/11/1958

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura : 7ACDFA64A1121538219D7C2B10E0DA65  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


|                            |                                    |                     |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CPF :803.590.606-25        | Paciente :Jose Dos Santos          | RG :655363610,2/SSP |
| CNPJ :02.837.996/0001-10   | Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA      |                     |
| Nascimento :22/11/1958     | Idade : 67 anos                    |                     |
| Motivo :Demissional        | Setor :TERRAPLANAGEM               |                     |
| Reposou :14h               | Função :OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA |                     |
| Data do Exame : 20/02/2026 |                                    |                     |

Audiometria

Orelha Direita

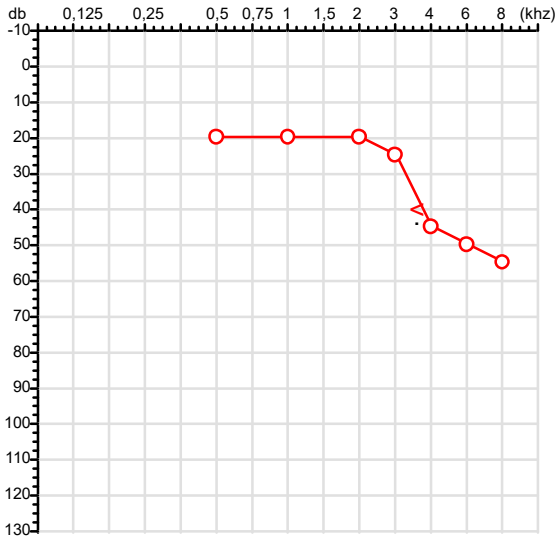

Orelha Esquerda

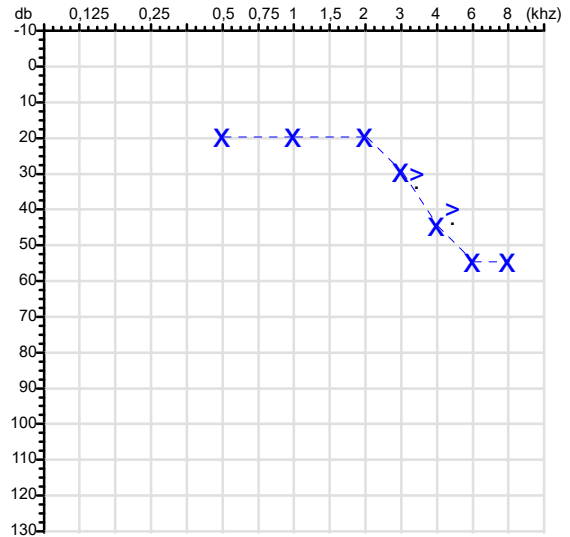

Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 25 | 45 | 50 | 55 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 30 | 45 | 55 | 55 |

Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 40 | NDG |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 30 | 40 | NDG |

Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 45 | 50 | 40 |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 30 | 45 | 55 | 43 |

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9D0E94F4577FF05F382CFBF971E185DB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jose Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

**HISMET - MEDICINA DO TRABALHO**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT**  
**Tel. (65)3321-7051**

**ID:** 801824  
**Primeiro Nome:** JOSE DOS SANTOS  
**Sobrenome:**  
**Data:** 20/02/2026

**Data de nascimento:** 22/11/1958  
**Sexo :** Macho  
**Peso (kg):** 80.0  
**Altura (cm):** 164.0

**Capacidade Vital Forçada**

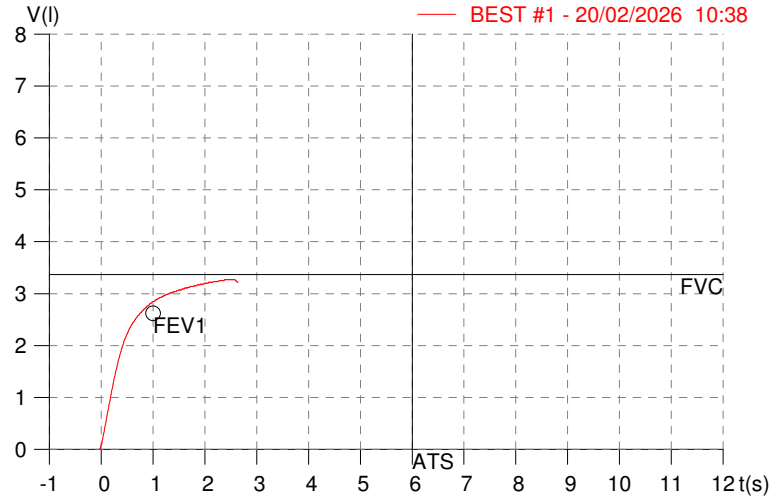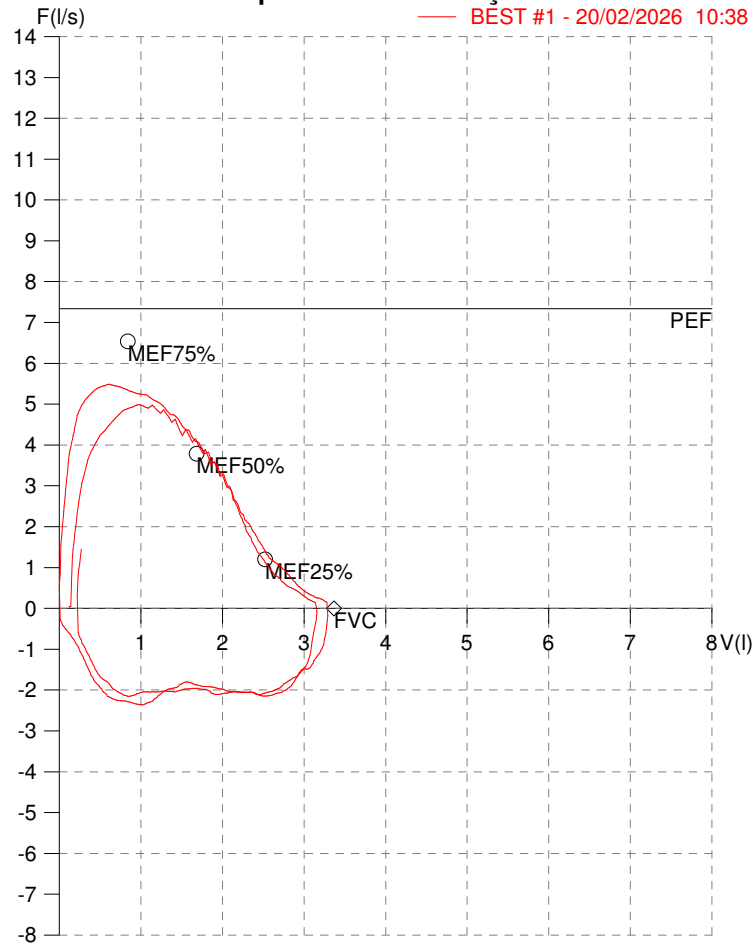

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.36  | 3.30   | 98.0    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.36  | 3.30   | 98.0    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 2.62  | 2.87   | 109.4   |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 7.34  | 5.49   | 74.8    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.15   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 75.1  | 86.9   | 115.6   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 3.00  | 3.47   | 115.5   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 6.54  | 5.38   | 82.2    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 3.79  | 4.19   | 110.5   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.20  | 1.62   | 134.9   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.4    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 440.3 | 329.4  | 74.8    |

**Diagnóstico:**  
 Espirometria normal

Impresso 20/02/2026