



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Diego Santana de Almeida Setor: GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
CPF : 06098920109 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 28/03/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de fevereiro de 2026

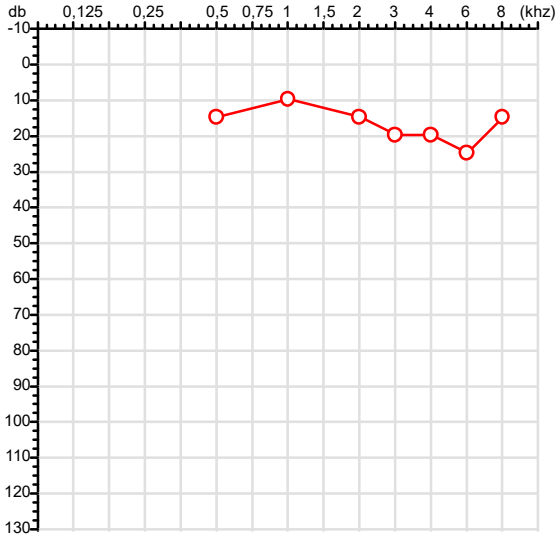

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :022C2648723FCB1764F3C8C29086535C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

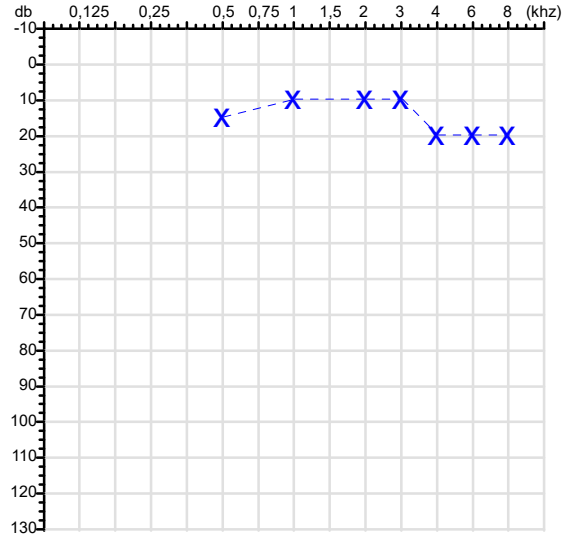
CPF :060.989.201-09 Paciente :DIEGO SANTANA DE ALMEIDA RG :/
 CNPJ :78.958.717/0005-61 Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
 Nascimento :28/03/2002 Idade : 23 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Ceter :GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
 Repouso :14h Função :MOLDADOR
 Data do Exame : 23/02/2026

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15 | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 25 | 22 |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 20 | 20 | 17 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :C8C3A3326BC18F7FAF3CB547BA32E517
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diego Santana de Almeida
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 572120 | Paciente: Diego Santana de Almeida | Sexo: Masculino | Idade: 23 (A) |
| Atendido em: 23/02/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06098920109 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/02/2026 Liberado em: 23/02/2026 16:55

Eritrograma

| | | Valores de Referência |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 4,59 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 13,8 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 38,8 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 84,5 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 30,1 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 35,6 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,8 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....: | 5.680/mm³ | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 60,4% | 3.431/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 60,4% | 3.431/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 1,8% | 102/mm³ | 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 0,7% | 40/mm³ | 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 27,8% | 1.579/mm³ | 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Monócitos.....: | 9,3% | 528/mm³ | 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 207.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 10,5/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,220% | 0,100 a 0,500% |
| PDW.....: | 12,4 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662