
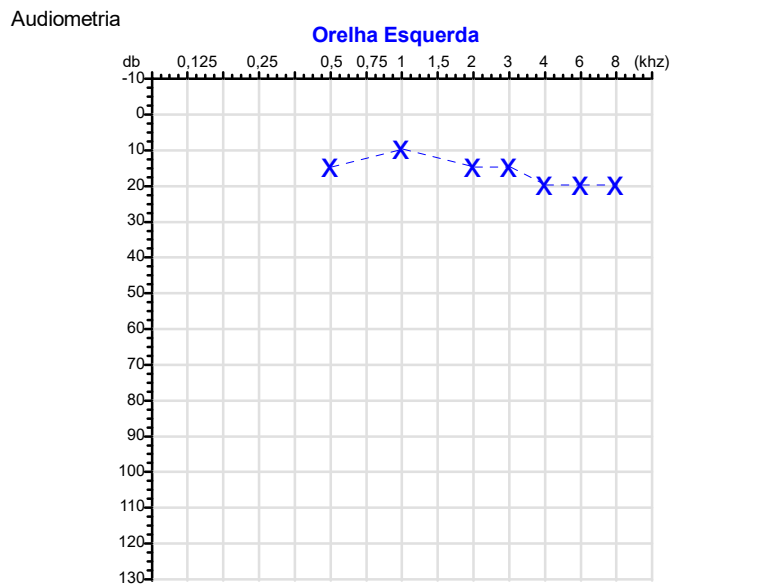


CPF :057.852.235-70 Paciente :Adson Dos Santos Bandeira RG :1645111806/SSP MT
 CNPJ :03.819.157/0011-03 Razão :PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Nascimento :04/01/1992 Idade : 34 anos
 Motivo :Complementar Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :ELETROMECHANICO II
 Data do Exame : 25/02/2026

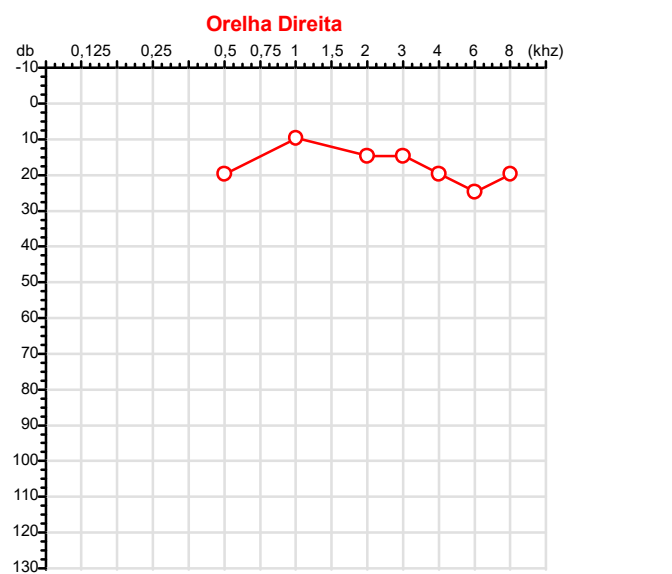

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :077D0FDE1506D2F5BF4DEC886AAC579D
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adson Dos Santos Bandeira
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05626249000120 Fantasia : PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Razão Social : PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Adson Dos Santos Bandeira Setor: GERAL
CPF : 05785223570 Cargo: ELETROMECHANICO II
RG : 1645111806 / SSP MT Nascimento: 04/01/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :EB98258A06CCDEE55B020983A64B2A8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



TESTE DE ROMBERG N° 802912

CNPJ : 05626249000120 Fantasia : PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Razão Social : PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Adson Dos Santos Bandeira Setor: GERAL
CPF : 05785223570 Cargo: ELETROMECANICO II
RG : 1645111806 / SSP MT Nascimento: 04/01/1992

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- (X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 25 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :7c4a57505f6b3a3dbab2e9f758f2e152
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>