



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Derilien Derilus Setor: GHE 05 CONCRETAGEM - MANDRIL  
CPF : 70271093285 Cargo: OPERADOR DE MANDRIL  
RG : / Nascimento: 07/06/1982

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 26 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :980B1C0C6180529184C1EE94304BCACO  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :702.710.932-85	Paciente :DERILIEN DERILUS	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :07/06/1982	Idade : 43 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 05 CONCRETAGEM - MANDRIL	
Reposo :14h	Função :OPERADOR DE MANDRIL	
Data do Exame : 26/02/2026		

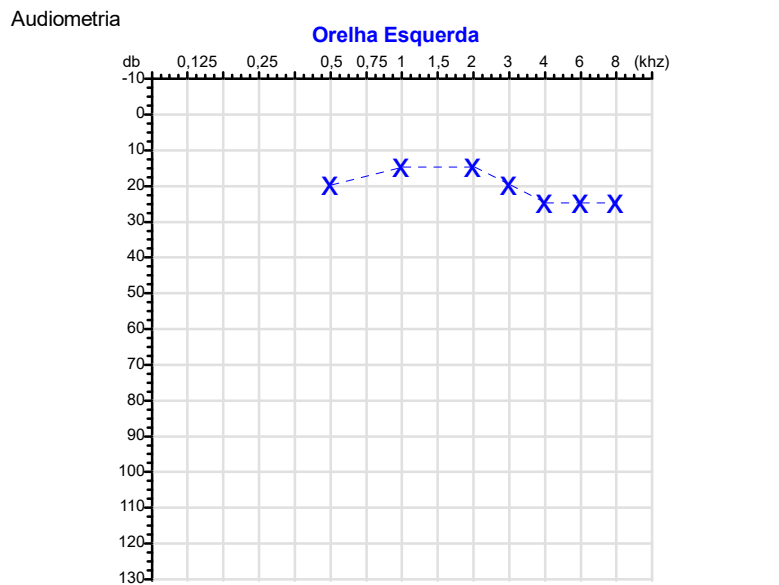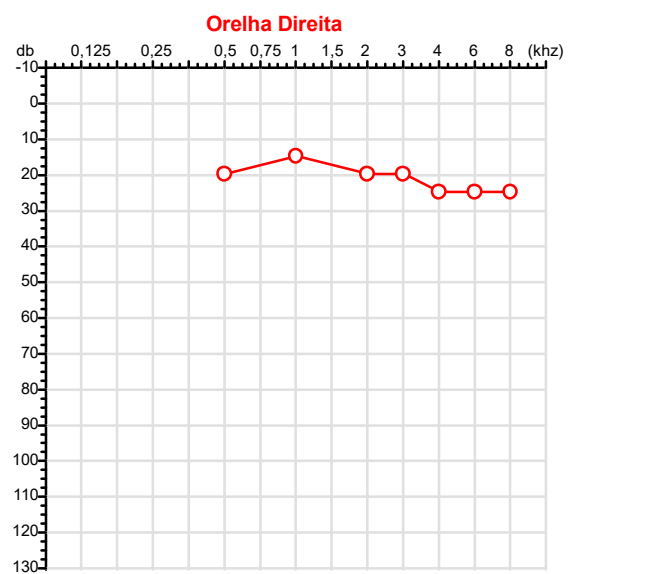

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

**Lauda Clínico OD**  
Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :81C42C635B55BF9EECBDA629AF57F1D7  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Derilien Derilus*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 572662	Paciente: <b>Derilien Derilus</b>	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 26/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70271093285	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/02/2026 Liberado em: 26/02/2026 14:13

### Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,86</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>13,7</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>41,4</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>85,2</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,2</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,1</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,2</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>3.580/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>52,3%</b>	<b>1.872/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>52,3%</b>	<b>1.872/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>5,3%</b>	<b>190/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>1,4%</b>	<b>50/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>32,1%</b>	<b>1.149/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0
Monócitos.....:	<b>8,9%</b>	<b>319/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>221.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,6/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,240%</b>	0,100 a 0,500%
PDW.....:	<b>12,6</b>	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612