



Cod.: 572705	Paciente: <b>Joao Batista Campos Neto</b>	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 26/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05442531162	Convênio: Hismet

**GLICOSE EM JEJUM****83 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/02/2026 Liberado em: 26/02/2026 11:40

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**82 mg/dL**

08/09/2025

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121


Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612


CPF :054.425.311-62	Paciente :Joao Batista Campos Neto	RG :21733422/SESP/MT
CNPJ :28.309.204/0005-51	Razão :MINEIRO NUTRICA0 ANIMAL LTDA	
Nascimento :26/09/1994	Idade : 31 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE PRODUCAO	
Data do Exame : 26/02/2026		

**Orelha Direita**

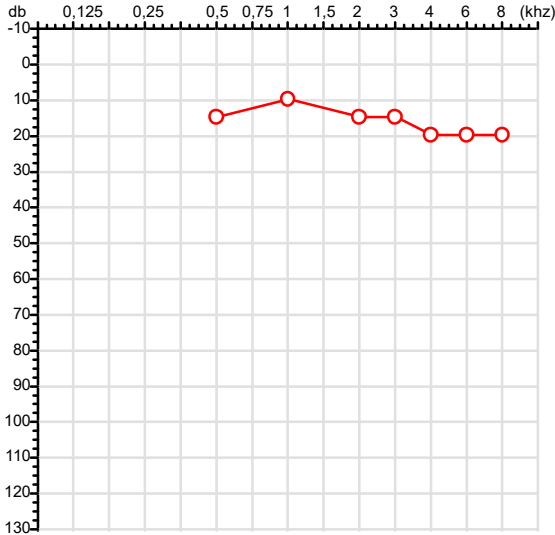

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

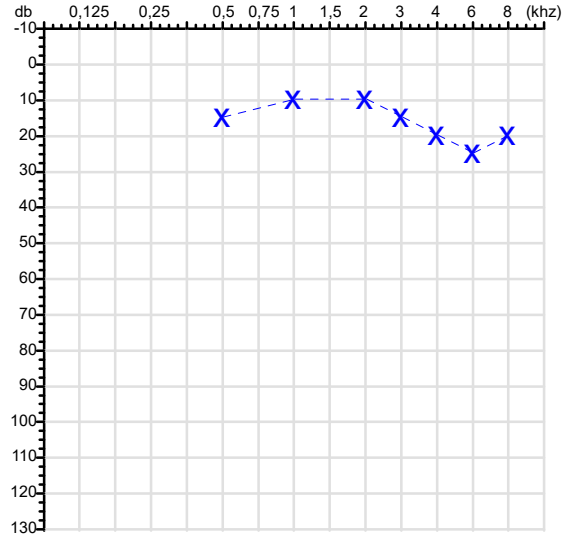

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	25	20

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :C83A3F85C76A0DCAB5B3154648F32B4E  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joao Batista Campos Neto*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Nome	Joao Batista Campos Neto		ID1	803356	Sexo	Masculino	Idade	31,4	Peso (kg)	87,00	Altura (cm)	162,0
Agrupamento	--	D.O.B.	26/09/1994	--	BMI (kg/m2)	33,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,6% e um valor FVC de 3,38 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:34	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L <b>3,38</b>	3,99	85	
FEV1	L <b>3,37</b>	3,37	100	
FEV1/FVC%	% <b>99,6</b>	84,6	118	
FEV1/Vcmax%	% <b>99,6</b>	84,6	118	

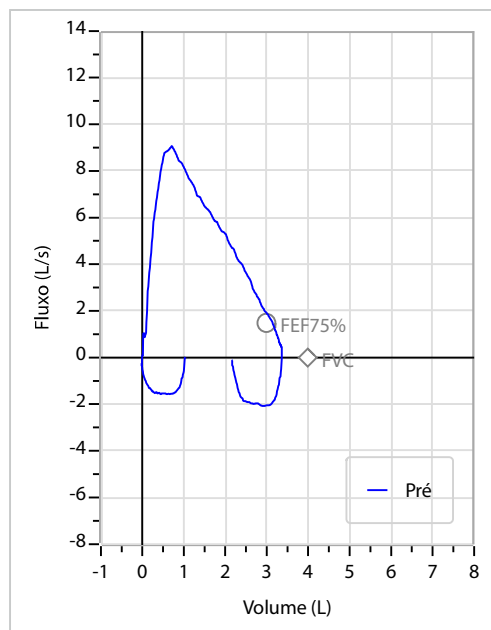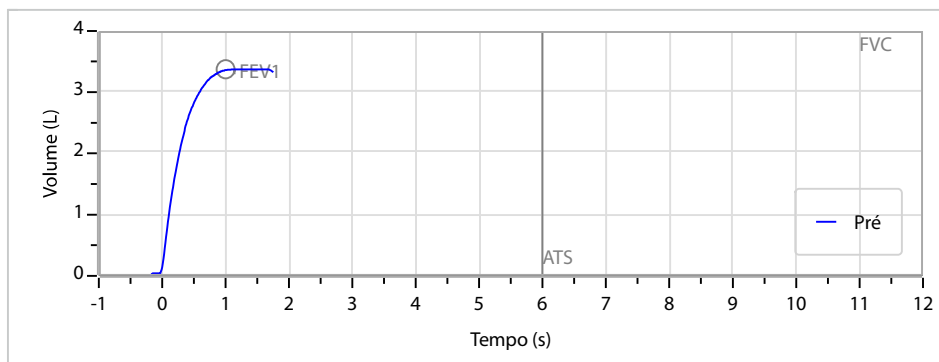

Protocolo:2602261035269

Data:26/02/2026

Paciente:JOAO BATISTA CAMPOS NETO

Nasc.:26/09/1994 RG :21733422-SESP/MT

CPF:05442531162

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL E OBLIQUA

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.


ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

IMAGEM OVALADA RADIOPACA MEDINDO 2,0 X 2,7 CM LOCALIZADO NA REGIÃO A ABDOME à ESQUERDA

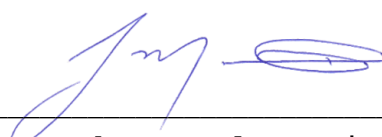

---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=986525449497041559681412292962>

