



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Benedito Santana da Silva Setor: GRAXARIA
CPF : 01274144108 Cargo: OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO
RG : 12767441 / SSP/MT Nascimento: 27/01/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 27 de fevereiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240


Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355

Autenticação Assintatura :D232109092FCA19502C821852967CFDF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :012.741.441-08	Paciente :Benedito Santana da Silva	RG :12767441/SSP/MT
CNPJ : 11.392.754/0001-50	Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	
Nascimento :27/01/1981	Idade : 45 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GRAXARIA	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO	
Data do Exame : 27/02/2026		

Audiometria

Orelha Direita

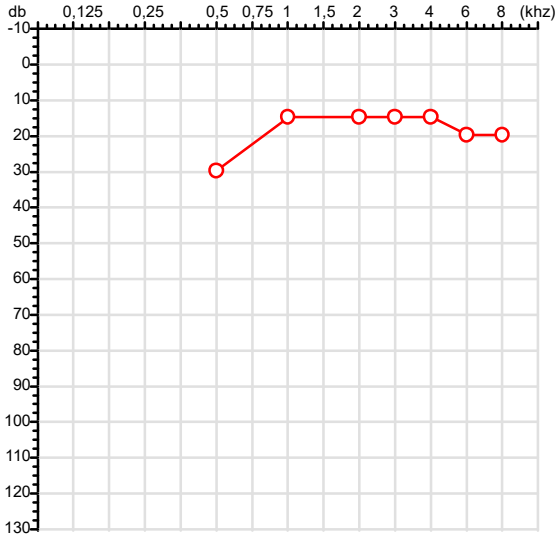

Orelha Esquerda

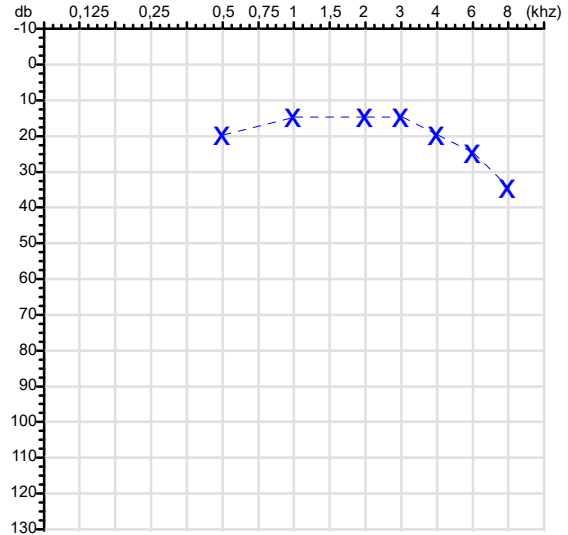

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	30	15	15	15	15	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	35

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	30	15	15	20	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :7A4E5416E3FCD40BFEEFA16E2EBB501F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benedito Santana da Silva
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 572854	Paciente: Benedito Santana da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 27/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/02/2026 Liberado em: 27/02/2026 15:31

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,76	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.250/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,0%	3.045/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	58,0%	3.045/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,9%	152/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	53/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	30,7%	1.612/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,4%	389/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	239.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,6	15,0 a 17,9%



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612



Nome: BENEDITO SANTANA DA SILVA

Data Nasc.: 27/01/1981

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 27/02/2026

Protocolo: 1045527

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 619310

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT