



| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Cod.: 573477 | Paciente: Marcos Rogerio Soares dos Santos | Sexo: Masculino | Idade: 36 (A) |
| Atendido em: 04/03/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Registro Geral: CPF: | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/03/2026 Liberado em: 04/03/2026 17:22

Eritrograma

Valores de Referência

| | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 4,95 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 14,0 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 41,5 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 83,8 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 28,3 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 33,7 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,4 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....: | 5.430/mm³ | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 47,1% | 2.558/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 47,1% | 2.558/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 6,8% | 369/mm³ 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 1,5% | 81/mm³ 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos....: | 37,2% | 2.020/mm³ 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Monócitos.....: | 7,4% | 402/mm³ 2 a 10 400 a 1000 |


Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 200.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 11,3/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,230% | 0,100 a 0,500% |
| PDW.....: | 14,6 | 15,0 a 17,9% |

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| CPF :041.586.991-93 | Paciente :Marcos Rogerio Soares Dos Santos | RG :17922895/SSP/MT |
| CNPJ :65.298.117/0001-49 | Razão :LUMI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | |
| Nascimento :16/08/1989 | Idade : 36 anos | |
| Motivo :Admissional | Setor :GERAL | |
| Reposou :14h | Função :MOTORISTA | |
| Data do Exame : 03/03/2026 | | |

Orelha Direita

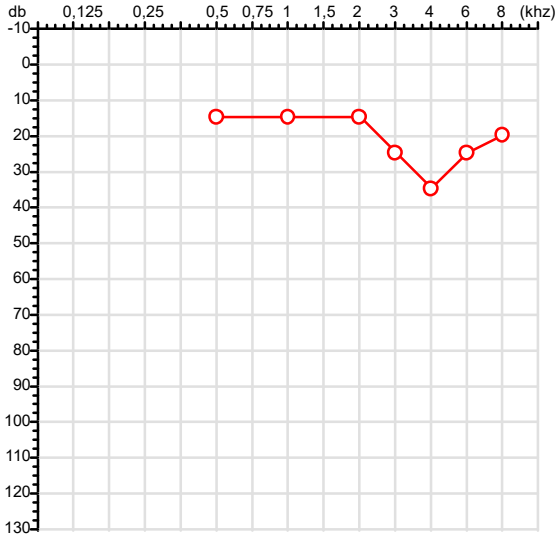

Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 25 | 20 |

Ósea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 25 | 28 |


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

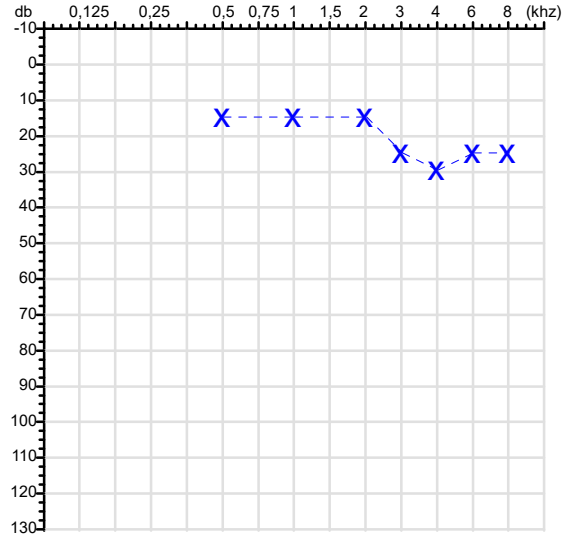

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 25 | 25 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 25 | 27 |

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :DA8D65E80C34E786CFE01733F4F6E1CD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Rogerio Soares Dos Santos
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2025