



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 23645739000156 Fantasia : PESADAO PECAS
Razão Social : PESADAO COMERCIO DE PECAS LTDA
Endereço : R CUBA (LOT JD N MUNDO) N.º SN Complemento : QUADRA93 LOTE 10
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78149100

Funcionário

Nome : Silvanei Leite da Silva Setor: SOLDA
CPF : 03273510129 Cargo: SOLDADOR
RG : / Nascimento: 05/08/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 5 de março de 2026

Resultado: NORMAL


Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355



Autenticação Assinatura :301E483BB2297E8D9FAEA2248A317FA8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 05/03/2026
Primeiro Nome: SILVANEI LEITE
Sobrenome: DA SILVA
Altura (cm): 169.0
Peso (kg): 89.0

Data de nascimento: 05/08/1992
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: PESADAO C P LTDA
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

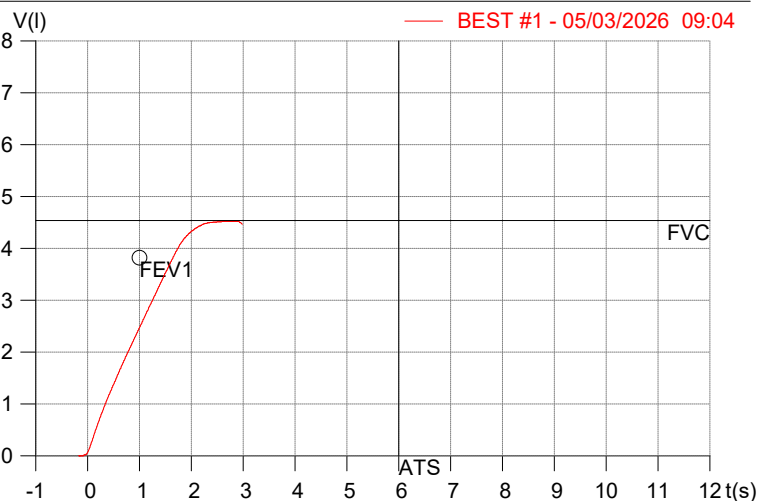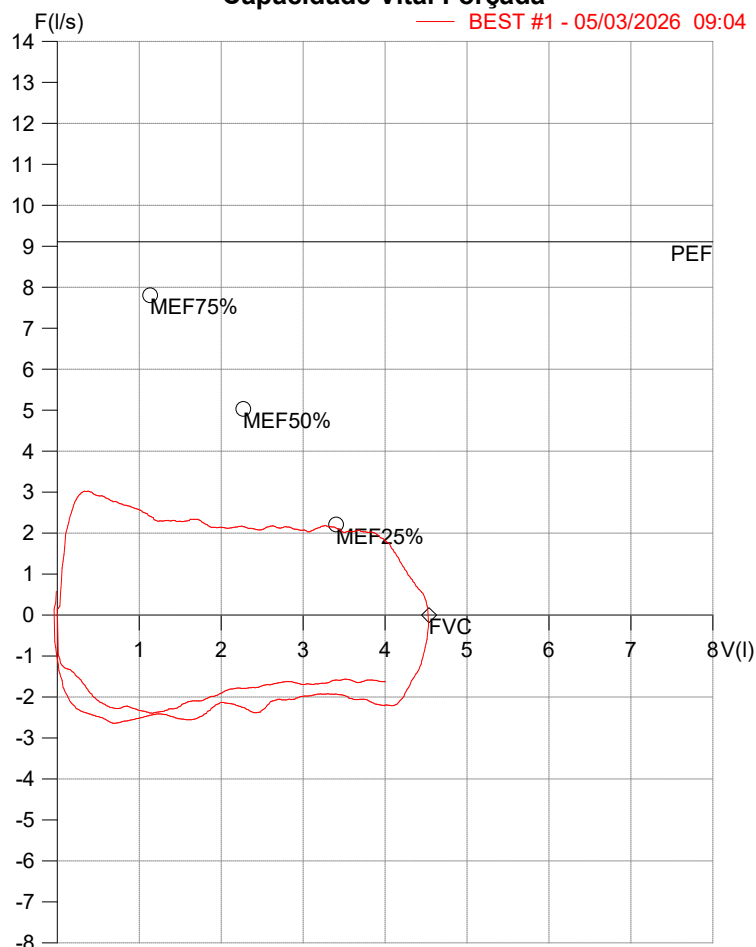

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.54	4.54	100.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.54	4.54	100.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.82	2.44	63.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.11	3.02	33.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.64	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.3	53.8	66.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.56	2.18	47.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.80	2.43	31.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.03	2.17	43.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.21	2.14	96.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	546.5	181.4	33.2

Diagnóstico:

Espirometria normal



Nome: SILVANEI LEITE DA SILVA
Médico: HISMET
Data: 05/03/2026
Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 05/08/1992
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1047744
Senha: 641294

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT