



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 805693

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

**CNPJ :** 92.930.643/0001-52      **Fantasia :** ECOPLAN ENGENHARIA LTDA  
**Razão Social :** ECOPLAN ENGENHARIA LTDA  
**Endereço :** R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925      **Complemento :**  
**Cidade / UF :** PORTO ALEGRE/RS      **CEP :** 90.540-110

### Funcionário

**Nome :** Joao Victor de Mello Pereira      **Sector:** GHE 01 - OBRAS CUIABA/MT  
**CPF :** 071.470.946-89      **Cargo:** ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR  
**RG :** /      **Nascimento:** 22/07/1995

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NIVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/03/2026	ACUIDADE VISUAL	295	06/03/2026	EXAME CLINICO
281	06/03/2026	AUDIOMETRIA TONAL			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de março de 2026

*Joao Victor de Mello Pereira*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=805693>





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 805693

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 92.930.643/0001-52 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA  
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :  
Cidade / UF : PORTO ALEGRE/RS CEP : 90.540-110

### Funcionário

Nome : Joao Victor de Mello Pereira Setor: GHE 01 - OBRAS CUIABA/MT  
CPF : 071.470.946-89 Cargo: ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR  
RG : / Nascimento: 22/07/1995

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NIVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/03/2026	ACUIDADE VISUAL	295	06/03/2026	EXAME CLINICO
281	06/03/2026	AUDIOMETRIA TONAL			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de março de 2026

Joao Victor de Mello Pereira

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.


URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=805693>




CPF :071.470.946-89	Paciente :Joao Victor de Mello Pereira	RG :/
CNPJ :92.930.643/0001-52	Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :22/07/1995	Idade : 30 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GHE 01 - OBRAS CUIABA/MT	
Reposuo :14h	Função :ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR	
Data do Exame : 06/03/2026		

Audiometria

Orelha Direita

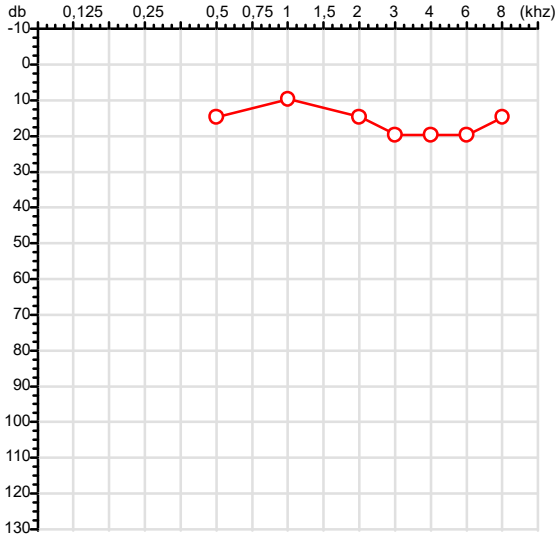

Orelha Esquerda

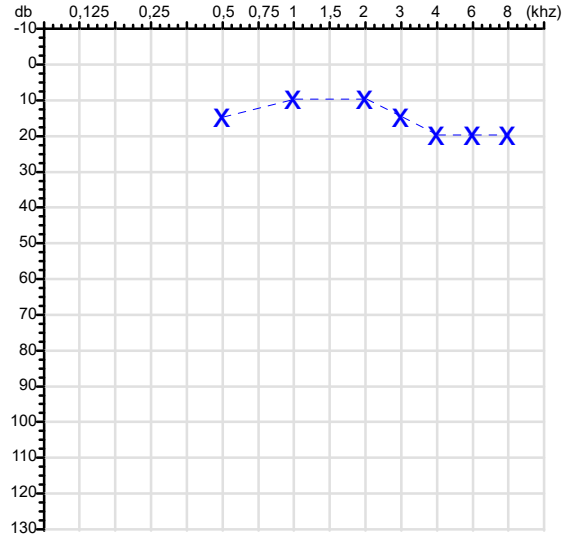

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	20	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :660F9D3AB3BE4019D51660FEEFF6023B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joao Victor de Mello Pereira*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA  
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :  
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90540110

### Funcionário

Nome : Joao Victor de Mello Pereira Setor: GHE 01 - OBRAS CUIABA/MT  
CPF : 07147094689 Cargo: ENGENHEIRO FLORESTAL JUNIOR  
RG : / Nascimento: 22/07/1995

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de março de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :2B89E83D1404C58D000628466461D6D0  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>