



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36206414000119 Fantasia : TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Razão Social : TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Endereço : AVENIDA MANOEL JOSE DE N.º 4047 Complemento : SALA 2  
Cidade / UF : CUIABA / MT CEP : 78015000

### Funcionário

Nome : Bruno Henrique Silva Dantas Setor: DEPOSITO  
CPF : 05850252150 Cargo: AUXILIAR DE ESTOQUE  
RG : 26891352 / SSP MG Nascimento: 27/07/1995

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

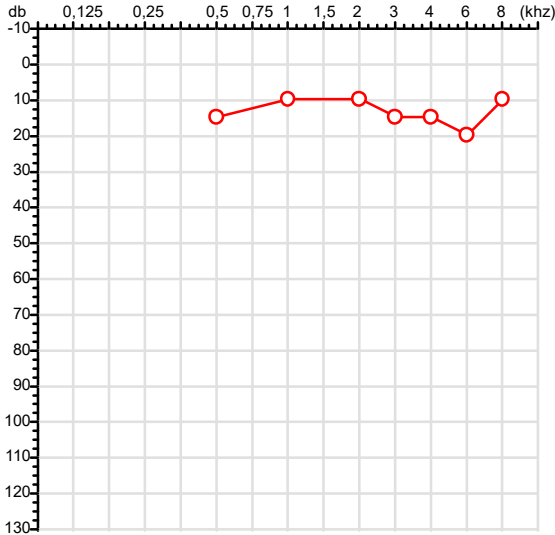
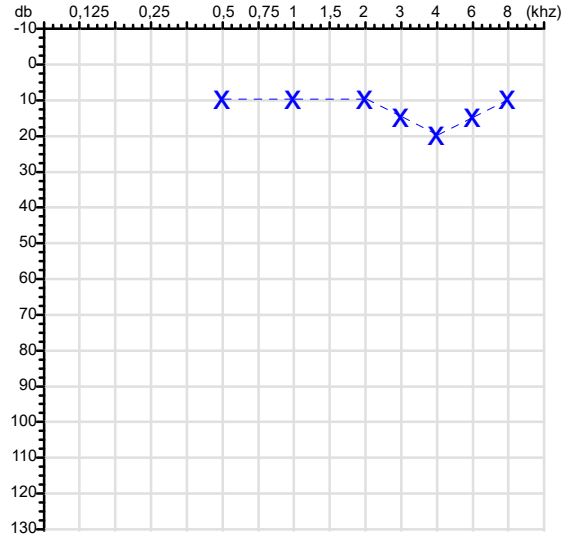
Cuiabá 9 de março de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :999CBAD5738C1BAB46F79BE70A2E9D5D  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :058.502.521-50	Paciente :Bruno Henrique Silva Dantas	RG :26891352/SSP MG
CNPJ :36.206.414/0001-19	Razão :TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
Nascimento :27/07/1995	Idade : 30 anos	
Motivo :Demissional	Setor :DEPOSITO	
Repouso :14h	Função :AUXILIAR DE ESTOQUE	
Data do Exame : 09/03/2026		

**Orelha Direita**

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	20	15	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	20	15	17

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :21115CAE4858C49C065AA9BCC5E26EF9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Bruno Henrique Silva Dantas*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2603090903289

Data:09/03/2026

Paciente:BRUNO HENRIQUE SILVA DANTAS

Nasc.:27/07/1995 RG :26891352-SSP MG

CPF:05850252150

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=829702538004802799387423028387>

