



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Gil Sandro de Arruda Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  
CPF : 97847895153 Cargo: MOLDADOR  
RG : / Nascimento: 18/02/1984

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 00/00

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 00/00

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : Ausente

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: ALTERADO


Cuiabá 9 de março de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura : BD128A4C021AE20DF18B91DFA694D8AB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

|                            |                                          |       |
|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| CPF :978.478.951-53        | Paciente :Gil Sandro de Arruda           | RG :/ |
| CNPJ :78.958.717/0005-61   | Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. |       |
| Nascimento :18/02/1984     | Idade : 42 anos                          |       |
| Motivo :Periódico          | Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA  |       |
| Repouso :14h               | Função :MOLDADOR                         |       |
| Data do Exame : 09/03/2026 |                                          |       |

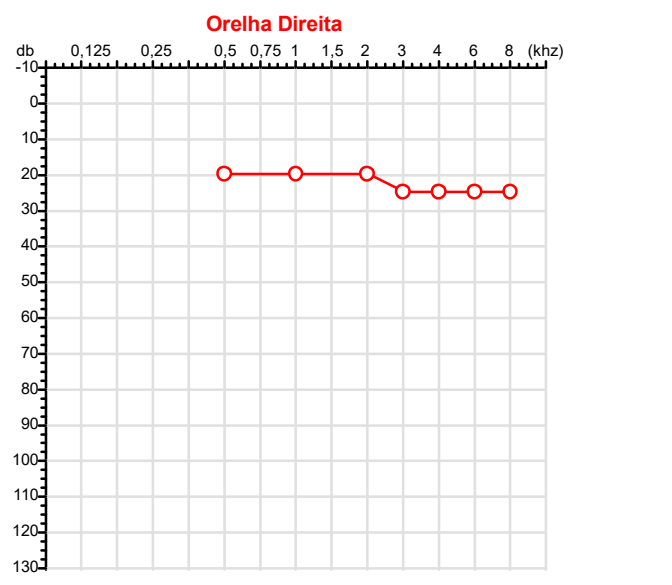

Audiometria

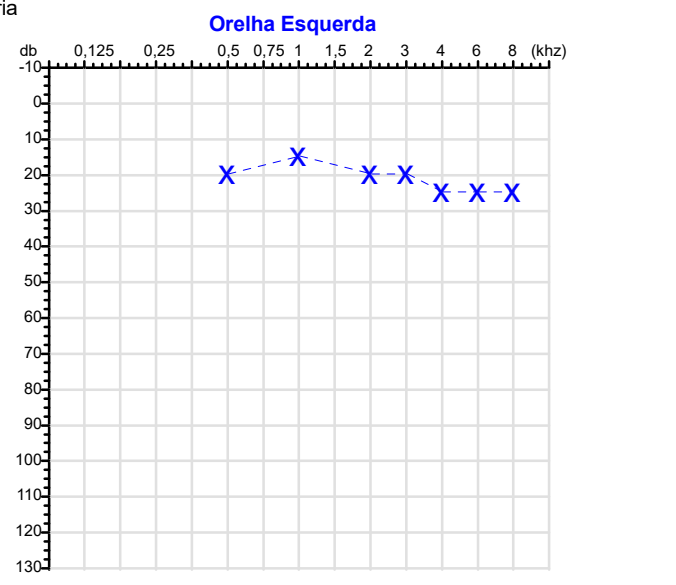

**Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

**Ossea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

**Lauda Clínico OD**  
Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :D406376773EF396E915844CF23B88793  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Gil Sandro de Arruda*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>573984            | Paciente:<br><b>Gil Sandro de Arruda</b>                   | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>42 (A)    |
| Atendido em:<br>09/03/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 97847895153 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/03/2026 Liberado em: 09/03/2026 14:21

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,05</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,2</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>40,3</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>79,8</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,1</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                         |                             |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:        | <b>4.760/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:       | <b>51,9%</b>                | <b>2.470/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:        | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:    | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:       | <b>51,9%</b>                | <b>2.470/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:       | <b>1,7%</b>                 | <b>81/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600         |
| Basófilos.....:         | <b>0,6%</b>                 | <b>29/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos....: | <b>39,7%</b>                | <b>1.890/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:         | <b>6,1%</b>                 | <b>290/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>235.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,8/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,250%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>13,2</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612