



CPF :034.122.541-00	Paciente :Cleiton Almeida de Jesus	RG :/
CNPJ :37.198.036/0001-31	Razão :RODRIGUES RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA	
Nascimento :29/09/1989	Idade : 36 anos	
Motivo :Demissional	Setor :MONTAGEM	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE MONTAGEM	
Data do Exame : 11/03/2026		

Orelha Direita

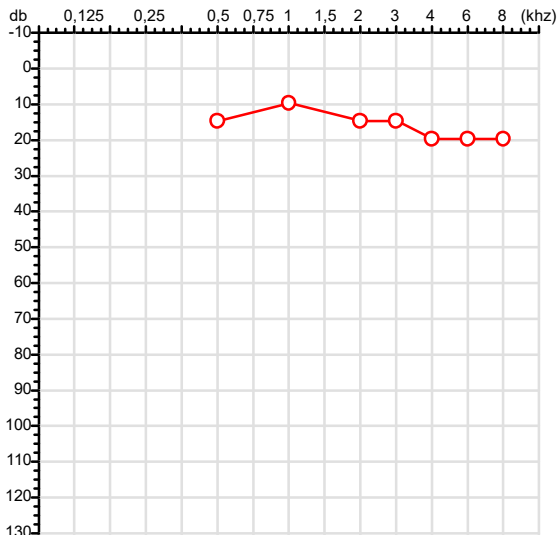

Audiometria

Orelha Esquerda

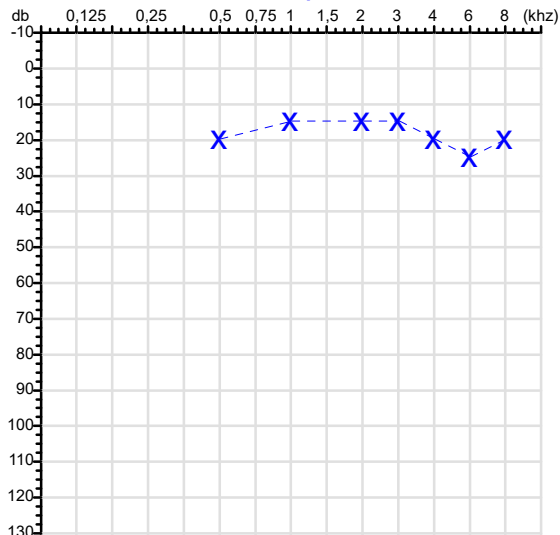

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4482CABBD725F075A0D140FDA9B6EB81

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton Almeida de Jesus

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	CLEITON ALMEIDA DE JESUS		ID1	806776	Sexo	Masculino	Idade	36,4	Peso (kg)	86,00	Altura (cm)	174,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	29/09/1989	ID2	--	BMI (kg/m2)	28,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,55 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:32	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,55	4,65	76	
FEV1	L 3,24	3,84	84	
FEV1/FVC%	% 91,4	82,6	111	
FEV1/Vcmax%	% 91,4	82,6	111	

