

Cod.: 574454	Paciente: Jose Augusto Soares de Barros	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 11/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,21 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 11/03/2026 Liberado em: 16/03/2026 08:56

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 10978288000127 Fantasia : HINA
Razão Social : SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA
Endereço : R ULISSES POMPEU DE CAMPOS N.º 1460-B Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110601

Funcionário

Nome : Jose Augusto Soares de Barros Setor: TORNEARIA
CPF : 04343235190 Cargo: TORNEIRO MECÂNICO
RG : 21756627 / SSP MT Nascimento: 14/08/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 11 de março de 2026



Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355

Autenticação Assintatura :ACDCDAECE67CBF4B27EFC4CBDEB21A53
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :043.432.351-90 Paciente :Jose Augusto Soares de Barros RG :21756627/SSP MT
 CNPJ : 10.978.288/0001-27 Razão :SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA
 Nascimento :14/08/1992 Idade : 33 anos
 Motivo :Retorno ao Trabalho Setor :TORNEARIA
 Repouso :14h Função :TORNEIRO MECÂNICO
 Data do Exame : 11/03/2026

Orelha Direita

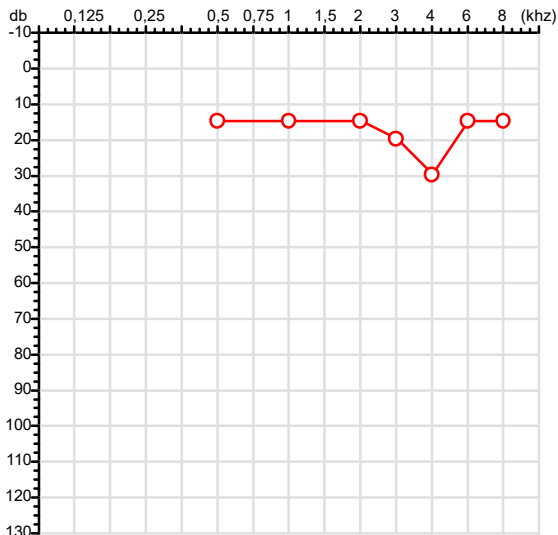

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	30	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	30	15	22


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

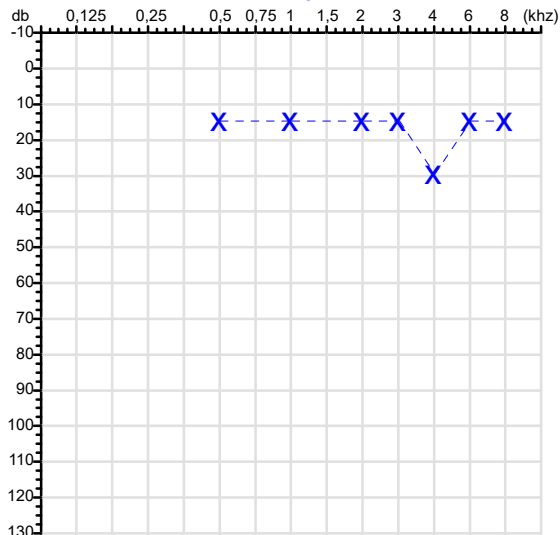

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	30	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	30	15	20

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 Médico
 CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 CRM-MT 16240
 NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :B8325B66C92F6666B7886E27470D0405
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Augusto Soares de Barros
**** Assinado por biometria ****


Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 11/03/2026
Primeiro Nome: JOSE AUGUSTO SOARES
Sobrenome: DE BARROS
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 14/08/1992
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: SS SERVICOS
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

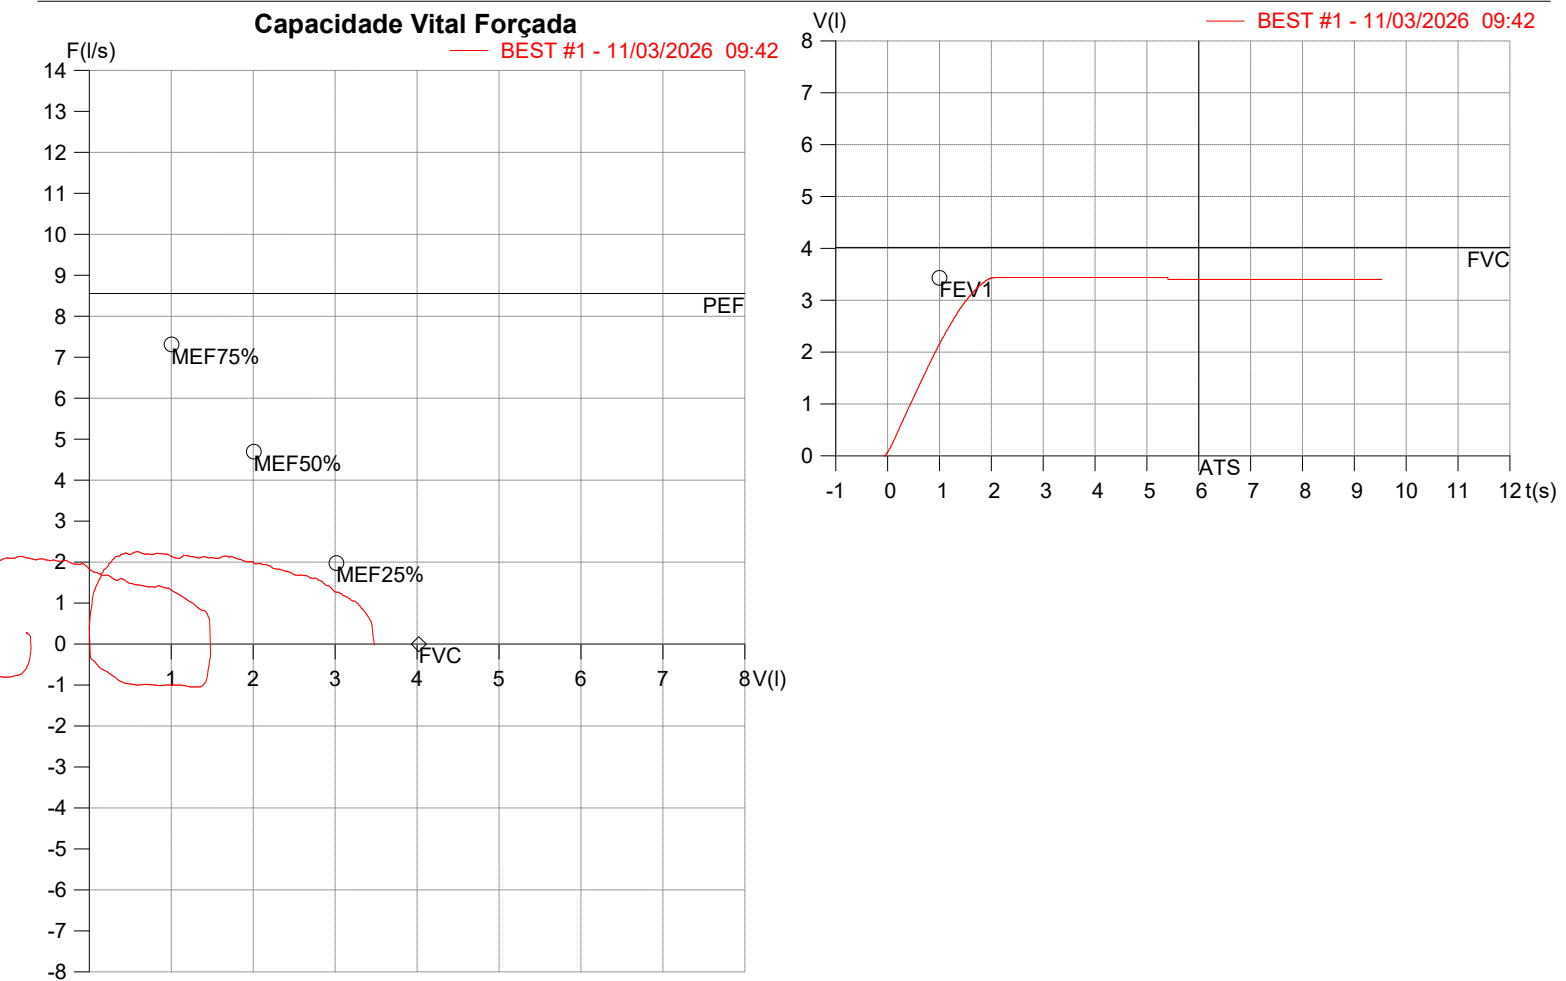

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.02	3.47	86.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.02	3.47	86.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.43	2.14	62.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.56	2.26	26.4
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.3	61.9	76.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.39	2.00	45.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.31	2.21	30.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.69	2.14	45.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	1.68	85.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	513.3	135.6	26.4

Diagnóstico:
 Espirometria normal