


CPF :046.209.441-30	Paciente :Allyson Silva Santos	RG :/
CNPJ :28.929.780/0001-78	Razão :CENTRO OESTE AUTO REFRIGERACAO LTDA	
Nascimento :08/11/1994	Idade : 31 anos	
Motivo :Demissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR TECNICO (A)	
Data do Exame : 12/03/2026		

Orelha Direita

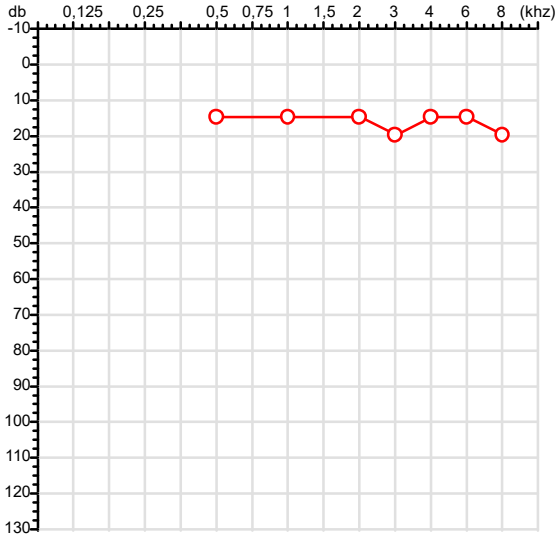

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	15	15	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	15	15	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

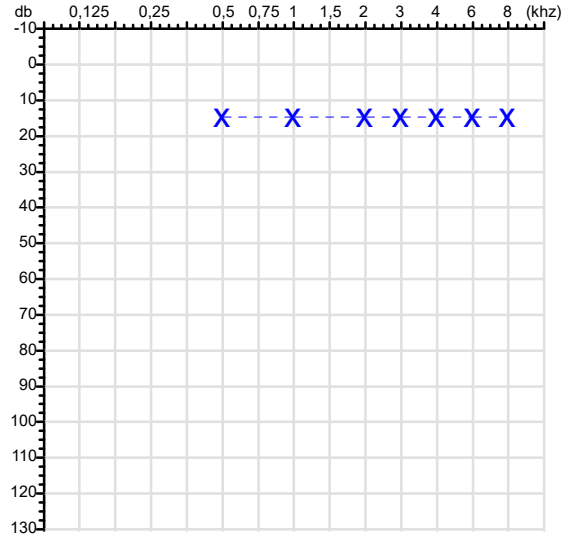

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dr. Erick Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Erick Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :B5103F2C2DD62310D0E64AF3453EF627
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Allyson Silva Santos

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 28929780000178 Fantasia : CENTRO OESTE AUTO REFRIGERACAO
Razão Social : CENTRO OESTE AUTO REFRIGERACAO LTDA
Endereço : AVENIDA CLAUDIO MANOEL DA N.º 6268 Complemento : QUADRAAREA LOTE 010A SETOR
Cidade / UF : RONDONÓPOLIS / MT CEP : 78750540

Funcionário

Nome : Allyson Silva Santos Setor: GERAL
CPF : 04620944130 Cargo: AUXILIAR TECNICO (A)
RG : / Nascimento: 08/11/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 12 de março de 2026

Resultado: NORMAL


Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355

Autenticação Assintatura :5BED897B198C8A5F0AEF4E02ACBCDCFD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 574650	Paciente: Allyson Silva Santos	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 12/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,14 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 12/03/2026 Liberado em: 17/03/2026 07:58

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na última atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Cod.: 574650	Paciente: Allyson Silva Santos	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 12/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA Inferior a 0,01 g/L

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 12/03/2026
Liberado em: 17/03/2026 07:58

Não foi possível realizar o cálculo de correção com a creatinina,, devido a um dos parâmetros ser inferior ao limite de quantificação.

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963