



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Vivian Fernanda da Silva Campos Setor: MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA  
CPF : 09199313162 Cargo: JOVEM APRENDIZ  
RG : / Nascimento: 24/12/2007

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL



Cuiabá 13 de março de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :D8AE7157FD20800B2D700D62FB609851  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :091.993.131-62	Paciente :Vivian Fernanda da Silva Campos	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :24/12/2007	Idade : 18 anos	
Motivo :Admissional	Setor :MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA	
Reposuo :14h	Função :JOVEM APRENDIZ	
Data do Exame : 13/03/2026		

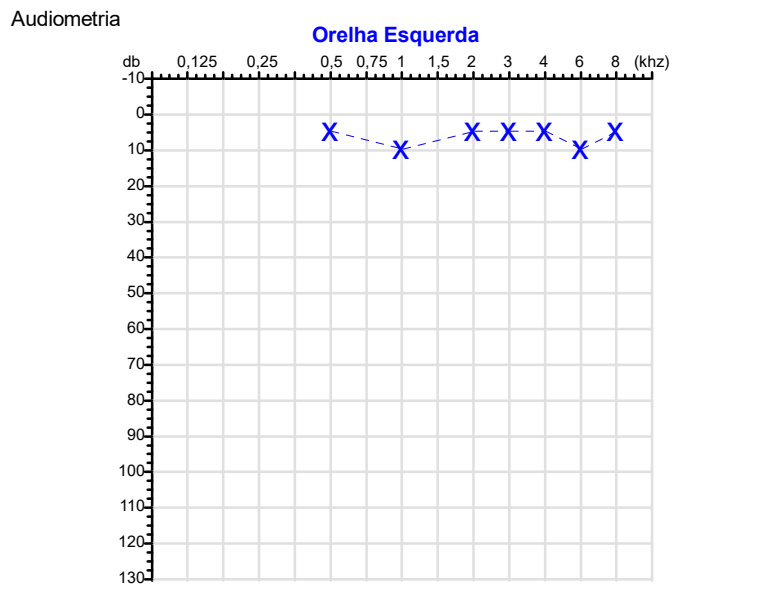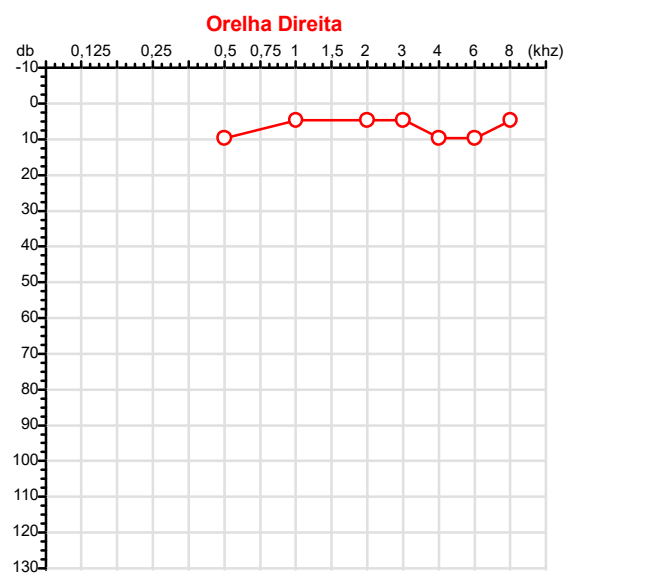

**Aérea**

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	10	5	5	5	10	5

**Ossea**

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

kHz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

kHz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	10	5	7	5	5	10	7

**Laudo Clínico OD**  
Audição normal

**Laudo Clínico OE**  
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :594A4FD1CA65A83B2C1E76304C343101  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Vivian Fernanda da Silva Campos*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2603130836359

Data:13/03/2026

Paciente:VIVIAN FERNANDA DA SILVA CAMPOS

Nasc.:24/12/2007 RG :-

CPF:09199313162

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=803312539346225985565897349544>

