
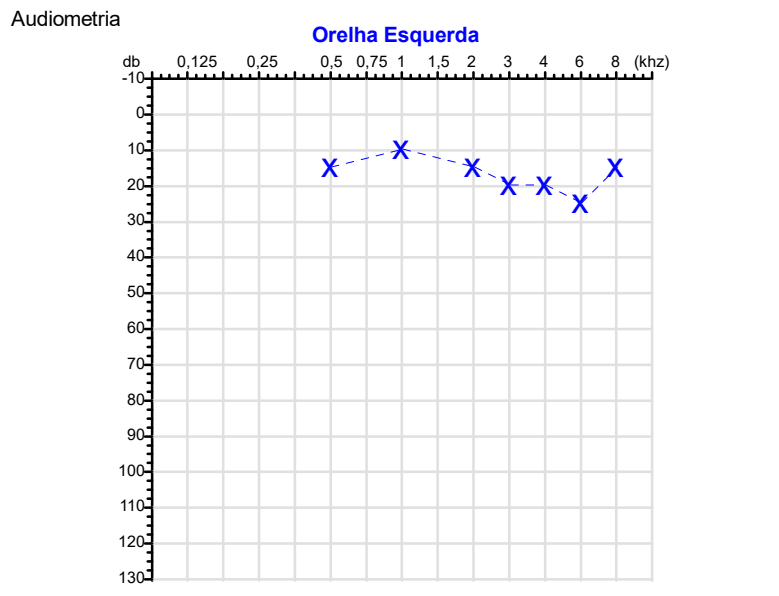


CPF :016.753.921-37	Paciente :Ana Paula Martins do Carmo Santos	RG :18285210/SEJUSP MT
CNPJ :52.584.112/0001-30	Razão :VRG ASSESSORIA SP LTDA	
Nascimento :12/02/1987	Idade : 39 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADORA DE TELEMARKETING	
Data do Exame : 13/03/2026		

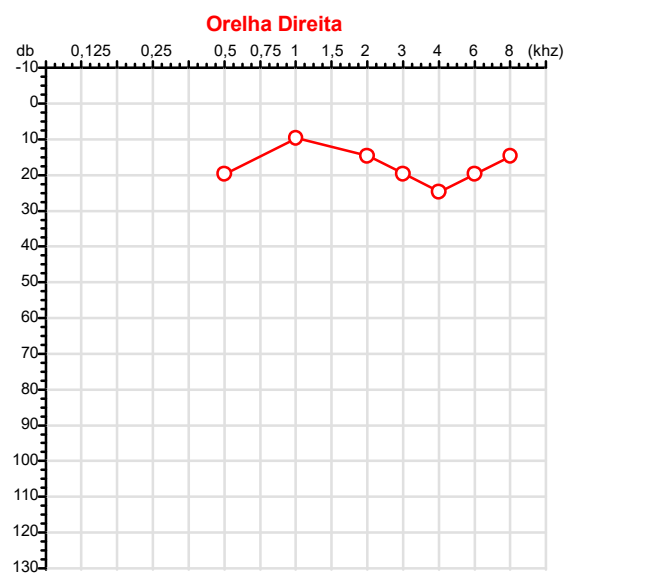

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	25	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	25	20	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	25	22

Lauda Clínico OD
 Audição normal

Lauda Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :955676D3F8160AEA0AA6941825C87B92
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ana Paula Martins do Carmo Santos
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025