
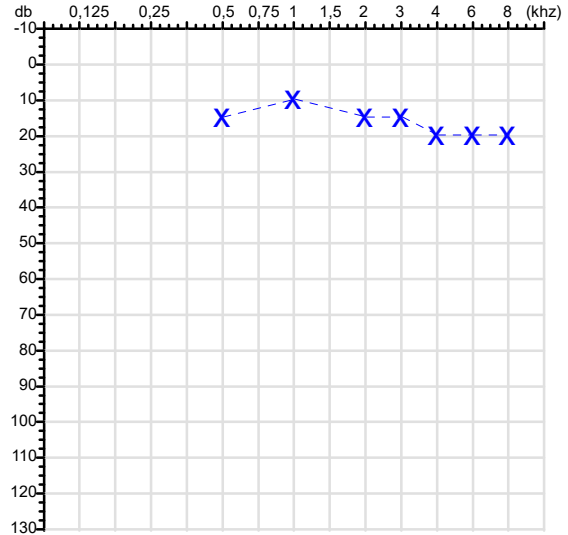


CPF :030.221.341-42 Paciente :JOSE EDUARDO NERY MIRANDA RG :27539202/SESP MT
 CNPJ :07.173.893/0001-16 Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
 Nascimento :04/02/1997 Idade : 29 anos
 Motivo :Demissional Setor :PRODUCAO
 Repouso :14h Função :ASSISTENTE DE PRODUCAO I
 Data do Exame : 16/03/2026

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

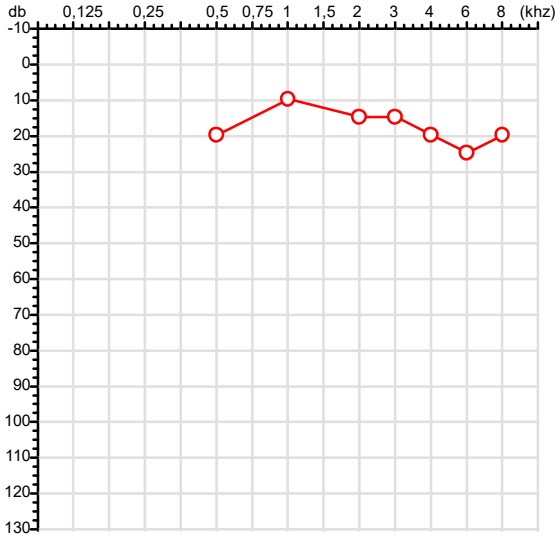

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :876E0C622E561B76142B8AA8FC57E5B3
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Eduardo Nery Miranda



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOSE EDUARDO NERY MIRANDA		ID1	807737	Sexo	Masculino	Idade	29,1	Peso (kg)	71,00	Altura (cm)	169,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	04/02/1997	ID2	--	BMI (kg/m ²)	24,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	--	--	Etnia	Outros/Não Especificado		

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	07:58	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,01	4,45	68	
FEV1	L 2,59	3,76	69	
FEV1/FVC%	% 86,0	84,6	102	
FEV1/Vcmax%	% 86,0	84,6	102	

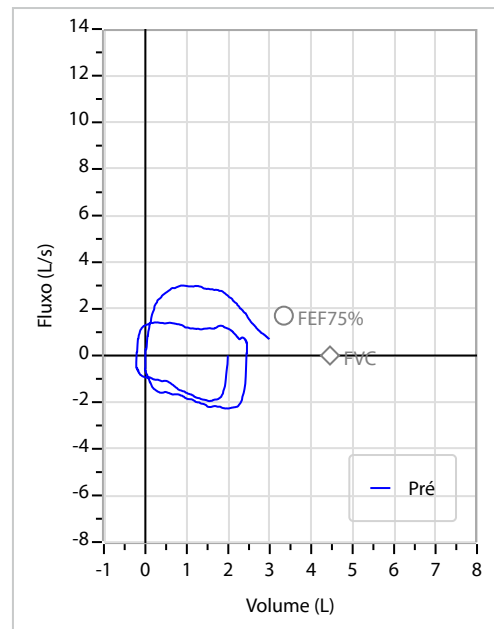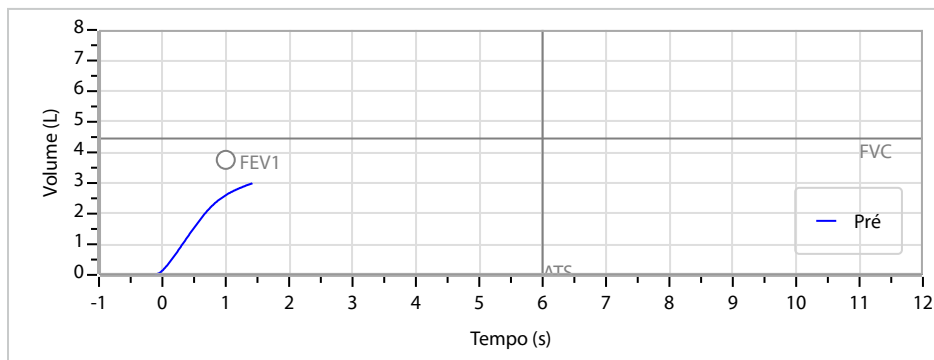

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 86,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,01 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____