



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 1674380000132 Fantasia : CENTRO POLO BUS SERVICOS LTDA  
Razão Social : CENTRO POLO BUS SERVICOS LTDA  
Endereço : AV MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 3120 Complemento : SALA 02  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78025190

### Funcionário

Nome : Joao Cilo Pereira Leite Setor: OPERACIONAL  
CPF : 68824831168 Cargo: MECANICO DE REFRIGERACAO  
RG : / Nascimento: 23/04/1979

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/50

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/20

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

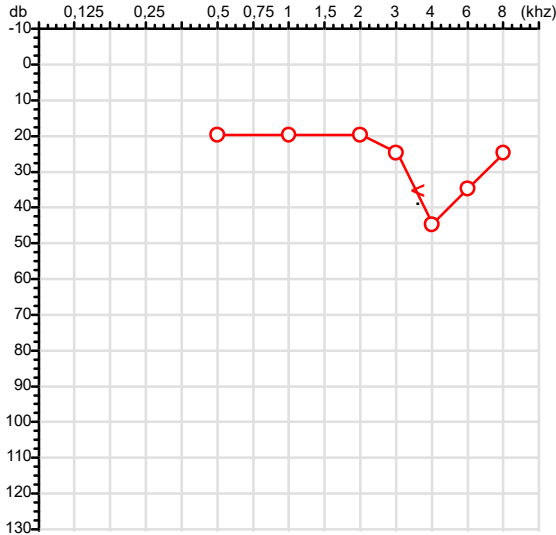
Cuiabá 17 de março de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :F152604276461C8995CF85E4432AB34D  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :688.248.311-68	Paciente :Joao Cilo Pereira Leite	RG :/
CNPJ :16.743.800/0001-32	Razão :CENTRO POLO BUS SERVICOS LTDA	
Nascimento :23/04/1979	Idade : 46 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL	
Reposuo :14h	Função :MECANICO DE REFRIGERACAO	
Data do Exame : 17/03/2026		

**Orelha Direita**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	45	35	25

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

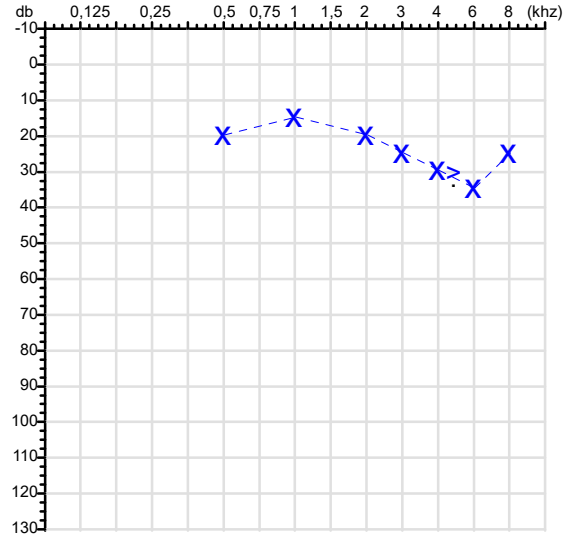
**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	45	35	35

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	25	30	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	25	30	35	30

**Laudo Clínico OE**

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D4E50E4D01A29BA7737B9CDEF79CE36D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joao Cilo Pereira Leite*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2603170924009

Data:17/03/2026

Paciente:JOAO CILO PEREIRA LEITE

Nasc.:23/04/1979 RG :-

CPF:68824831168

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=186305956977673873645384861298>

