



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CYPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

Nome : Francisco Jose da Silva Santos Setor: TERRAPLANAGEM  
CPF : 09039636397 Cargo: TRATORISTA  
RG : / Nascimento: 27/02/2001

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de março de 2026

  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :1F07DA6322096521C784542691073736  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :090.396.363-97	Paciente :Francisco Jose da Silva Santos	RG :/
CNPJ :02.837.996/0001-10	Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Nascimento :27/02/2001	Idade : 25 anos	
Motivo :Demissional	Setor :TERRAPLANAGEM	
Reposou :14h	Função :TRATORISTA	
Data do Exame : 18/03/2026		

**Orelha Direita**



**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

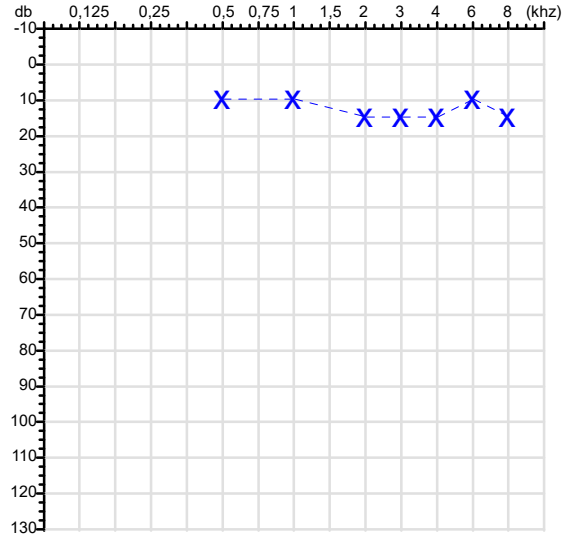

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	15	10	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	15	10	13

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :63CFCC662E65C1BBA756F52FE61B1A9E  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



*Francisco Jose da Silva Santos*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Nome	FRANCISCO JOSE SILVA SANTOS		ID1	808521	Sexo	Masculino	Idade	25,0	Peso (kg)	77,00	Altura (cm)	179,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	27/02/2001	ID2	--	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	24,0	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:35	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 4,39	5,18	85	
FEV1	L 4,19	4,37	96	
FEV1/FVC%	% 95,5	85,0	112	
FEV1/Vcmax%	% 95,5	85,0	112	

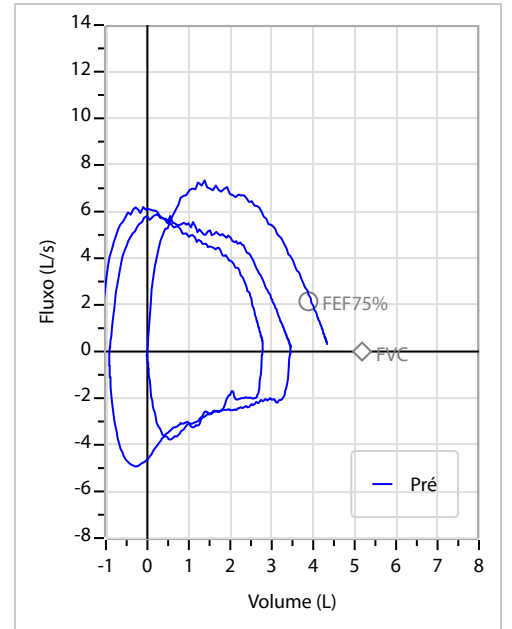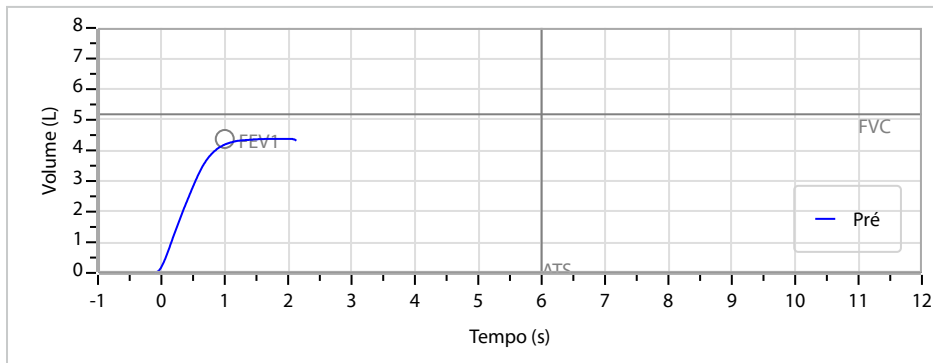

**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,5% e um valor FVC de 4,39 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: \_\_\_\_\_