



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Claudiney Benedito da Silva Setor: ADMINISTRACAO INDUSTRIAL
CPF : 03031528182 Cargo: ENCARREGADO DE SETOR I
RG : 2067818-5 / SSP Nascimento: 01/04/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Várzea Grande 19 de março de 2026


Resultado: NORMAL


Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :A00D072658F073DF58EFE0CD2F204E7C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :030.315.281-82	Paciente :Claudiney Benedito da Silva	RG :2067818-5/SSP
CNPJ : 11.392.754/0001-50	Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	
Nascimento :01/04/1988	Idade : 37 anos	
Motivo :Periódico	Setor :ADMINISTRACAO INDUSTRIAL	
Reposuo :14h	Função :ENCARREGADO DE SETOR I	
Data do Exame : 19/03/2026		

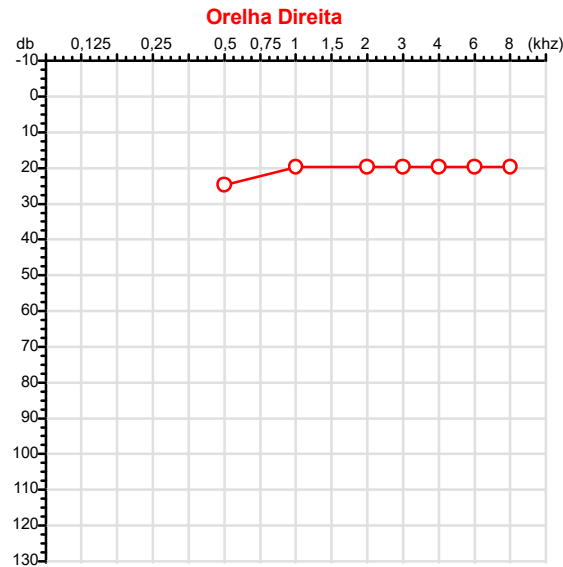

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	20	20	20

Óssea


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OD
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

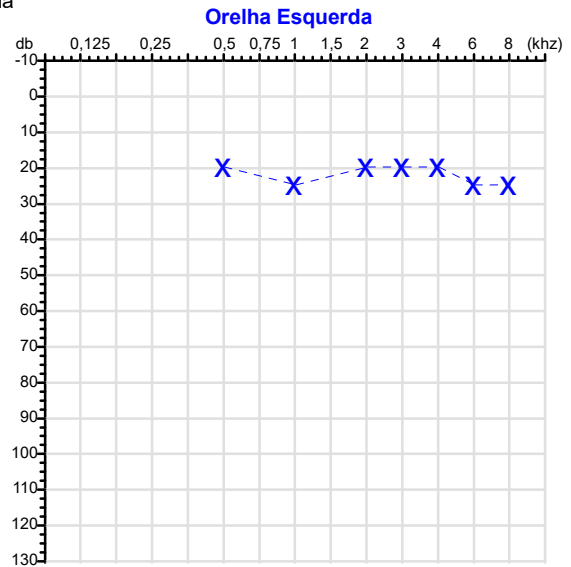Audiometria


Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	20	20	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	20	20	25	22

Laudo Clínico OE
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :5D182703112442250881A93CBEFC3020
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claudiney Benedito da Silva
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 575803	Paciente: Claudiney Benedito da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 20/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/03/2026 Liberado em: 20/03/2026 13:40

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,00	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	14.040/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,7%	9.645/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,7%	9.645/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	154/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	56/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	21,7%	3.047/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,1%	1.137/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	266.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,4	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612