



CPF :803.556.331-91	Paciente :Gerson Jorge Fortes	RG :0599728-3/SJ MT
CNPJ :37.235.155/0001-17	Razão :M3 INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	
Nascimento :22/02/1972	Idade : 54 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :SOLDADOR	
Data do Exame : 23/03/2026		

Orelha Direita

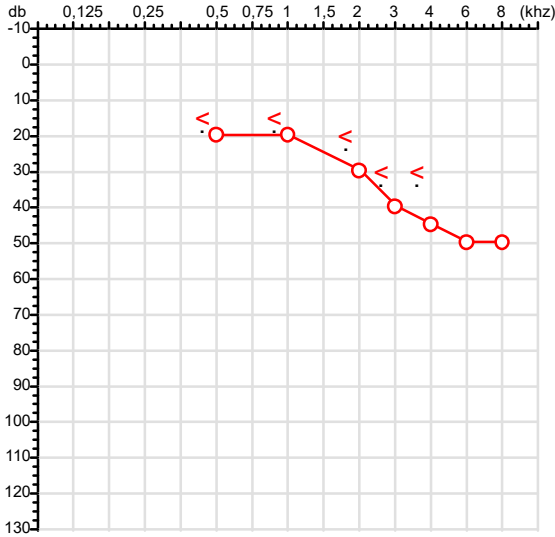

Audiometria

Orelha Esquerda

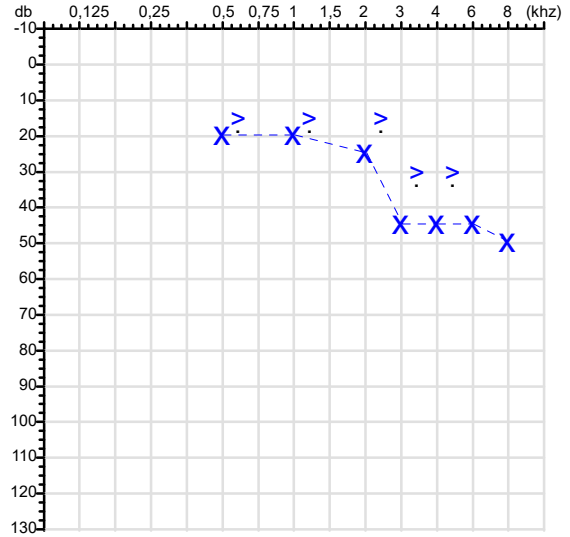

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	30	40	45	50	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	45	45	45	50

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	15	20	30	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	15	30	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	30	23	40	45	50	45

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	45	45	45	45

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki Augusto Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :224380C3904D7B32EC331A7A48C1D14E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gerson Jorge Fortes

**** Assinado por biometria ****



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 23/03/2026
Primeiro Nome: GERSON JORGE
Sobrenome: FORTES
Altura (cm): 169.0
Peso (kg): 89.0

Data de nascimento: 22/02/1972
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: M3 INDUST
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

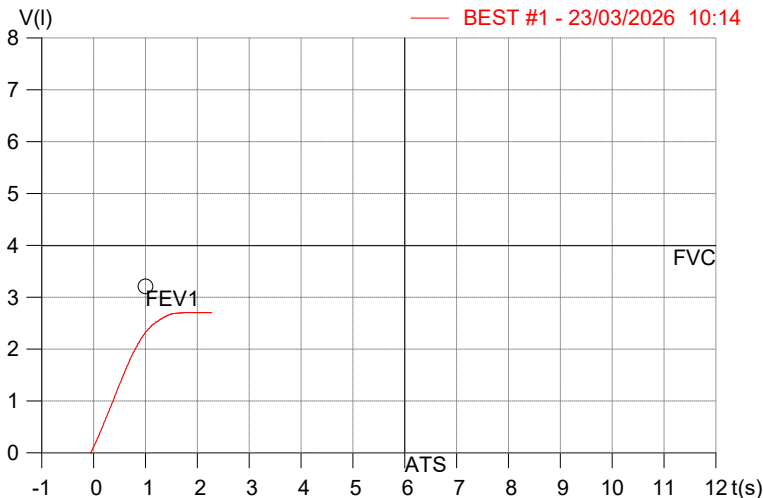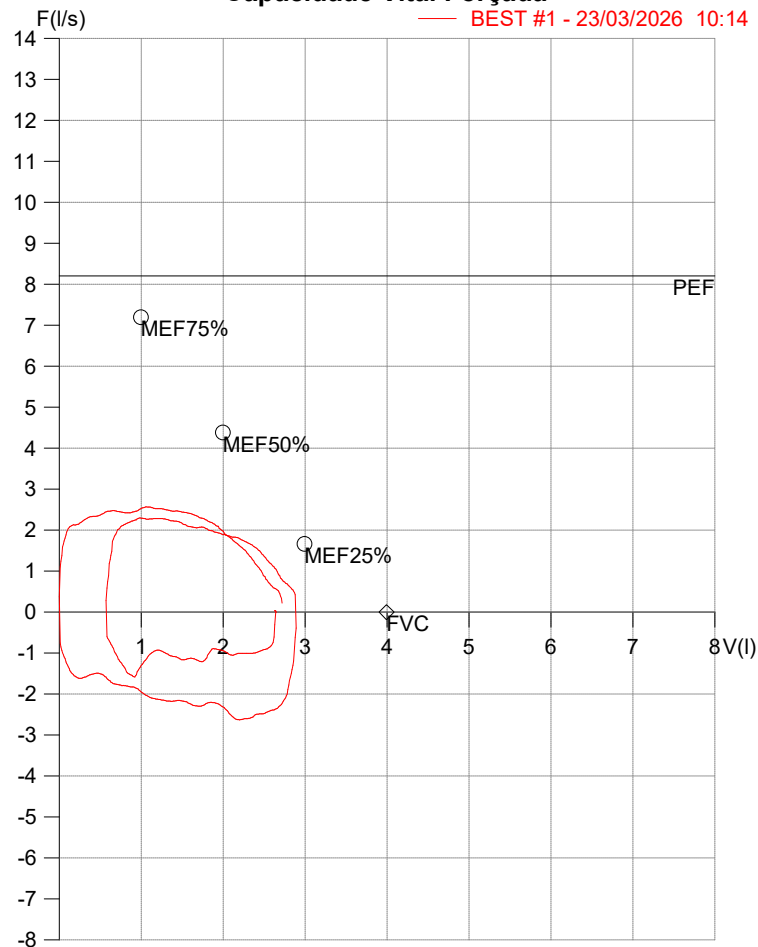

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.99	2.73	68.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.99	2.73	68.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.21	2.32	72.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.20	2.57	31.3
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.5	85.0	109.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.66	2.36	64.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.19	2.47	34.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.38	2.47	56.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.67	1.87	111.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	492.3	154.0	31.3

Diagnóstico:
 Espirometria normal



Nome: GERSON JORGE FORTES
Médico: HISMET
Data: 23/03/2026
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 22/02/1972
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1054116
Senha: 233700

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Alterações degenerativas com osteófitos nas margens de corpos vertebrais.

Redução dos espaços discais.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1