



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Marysol Fanthine Moreira Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 07712584109 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 23/12/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/200

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 24 de março de 2026

Resultado: NORMAL

Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3


Autenticação Assinatura :DBEE8E46EDB5A44601F3EA164B709C6B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :809911


CPF :077.125.841-09	Paciente :Marysol Fanthine Moreira	RG :/
CNPJ :24.764.706/0001-98	Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	
Nascimento :23/12/2004	Idade : 21 anos	
Motivo :Admissional	Setor :LABORATORIO VIA SECA	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR DE LABORATORIO	
Data do Exame : 24/03/2026		

Audiometria

Orelha Direita

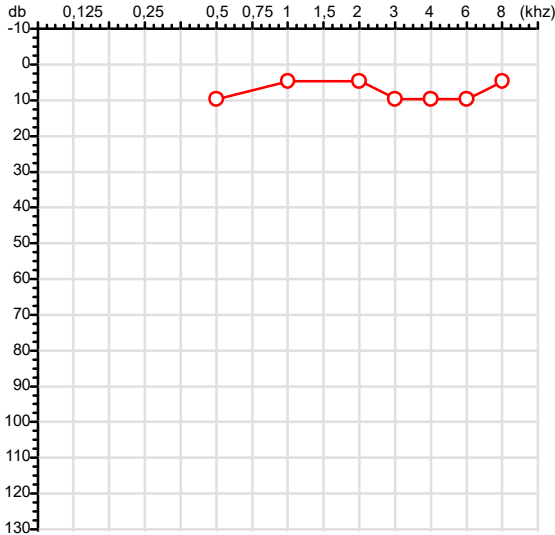

Orelha Esquerda

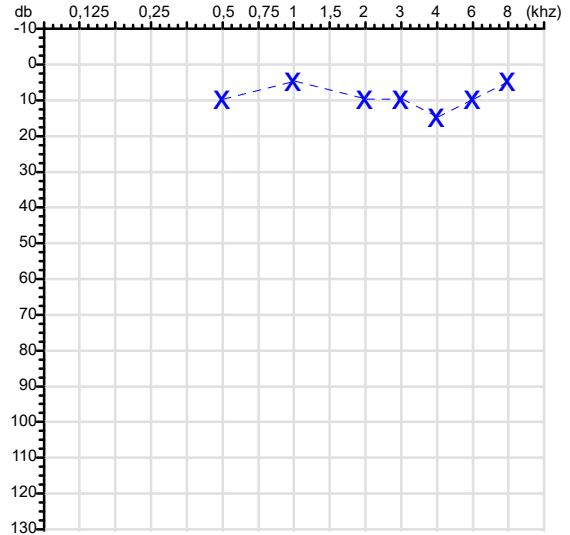

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	10	10

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	10	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :695DB443EF2D6B3005644F97D8FE37E9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marysol Fanthine Moreira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 576400	Paciente: Marysol Fanthine Moreira	Sexo: Feminino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 24/03/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07712584109	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/03/2026 Liberado em: 25/03/2026 08:05

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,28	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.200/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	53,3%	4.904/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	53,3%	4.904/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	156/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	74/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	33,3%	3.064/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,9%	1.003/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	340.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,350%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662