



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Antonio Carlos Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 31444148168 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE
RG : / Nascimento: 20/01/1963

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 27 de março de 2026

Resultado: NORMAL


Dr^a Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Dr^a. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :518B0A4D9B4EE1A5AFEC69D90866D2A5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :314.441.481-68 CNPJ : 14.915.029/0001-08 Nascimento :20/01/1963 Motivo :Demissional Repouso :14h Data do Exame : 27/03/2026	Paciente :ANTONIO CARLOS SILVA Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA Idade : 63 anos Setor :TERRAPLANAGEM Função :MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE	RG :/
---	--	-------

Orelha Direita

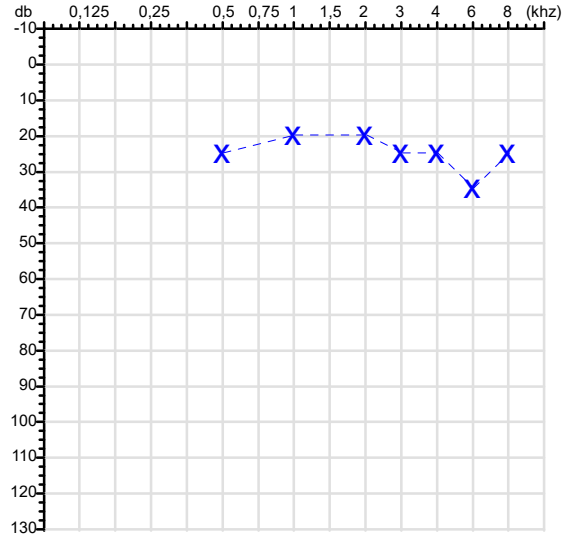Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BDC0BB6D3EF8BD8B1A9FE25F01FB98F3
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Carlos Silva



**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Nome	ANTONIO CARLOS SILVA		ID1	810589		Sexo	Masculino	Idade	63,1	Peso (kg)	90,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/01/1963	--	ID2	BMI (kg/m2)	31,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico			Classe 2			Etnia	Outros/Não Especificado				

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:51	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,18	3,73	59	
FEV1	L 1,90	2,93	65	
FEV1/FVC%	% 87,2	78,4	111	
FEV1/Vcmax%	% 87,2	78,4	111	

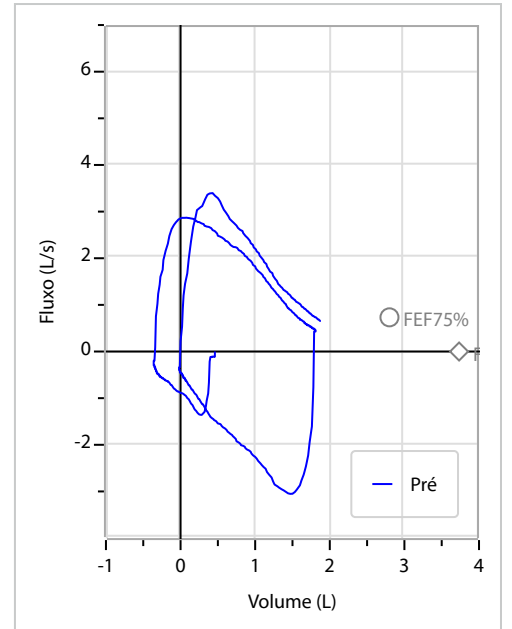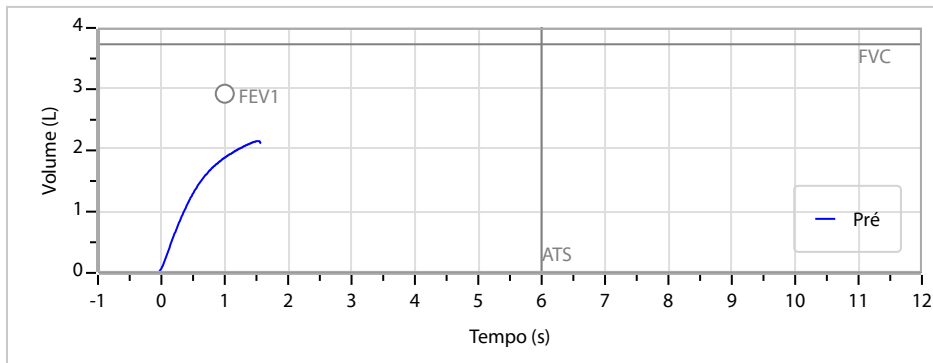

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,18 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____